REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

COMUNE DI SAVONA

IMPIANTO EOLICO "TRYNYTY 01" (2,5 MW) IN LOC. NASO DI GATTO

Firmato digitalmente da: VRISML76D24F351V/5628000019684001.EKKA /zzDkBgmnnYGvgvhxYMaRY= Organizzazione: Progetto CNS Ingegneri Unità organizzativa: Consiglio Nazionale Ingegneri Limitazioni d'uso: Explicit Text: Identifies X.509 authentication certificates issued for the Italian National Service Card (CNS) project in according to the Italian regulation Data: 04/07/2025 12:08:46

Dott. Giorgio Curetti N. 232 ALBO CUNEO

Firmato digitalmente da: GIORGIO CURETTI Data: 03/07/2025 14:05:41

DATA	REVISIONE
Giugno 2025	Autorizzazione Unica - art. 9 D.Lgs 190/24
Giugno 2025	Verifica di assoggettabilità a VIA - art. 19 D.Lgs 152/06

PROGETTISTI:
Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti

Dott. Giorgio Curetti N. 232 ALBO CUNEO


SOCIETA' PROPONENTE:
TRYNYTYT WIND S.r.l
Lungotevere dei Mellini 7
00193 Roma (RM)
C.F e P.IVA 17284761008

TRYNYTY WIND

TAVOLA

06W.AU.T.24

Schema elettrico unifilare

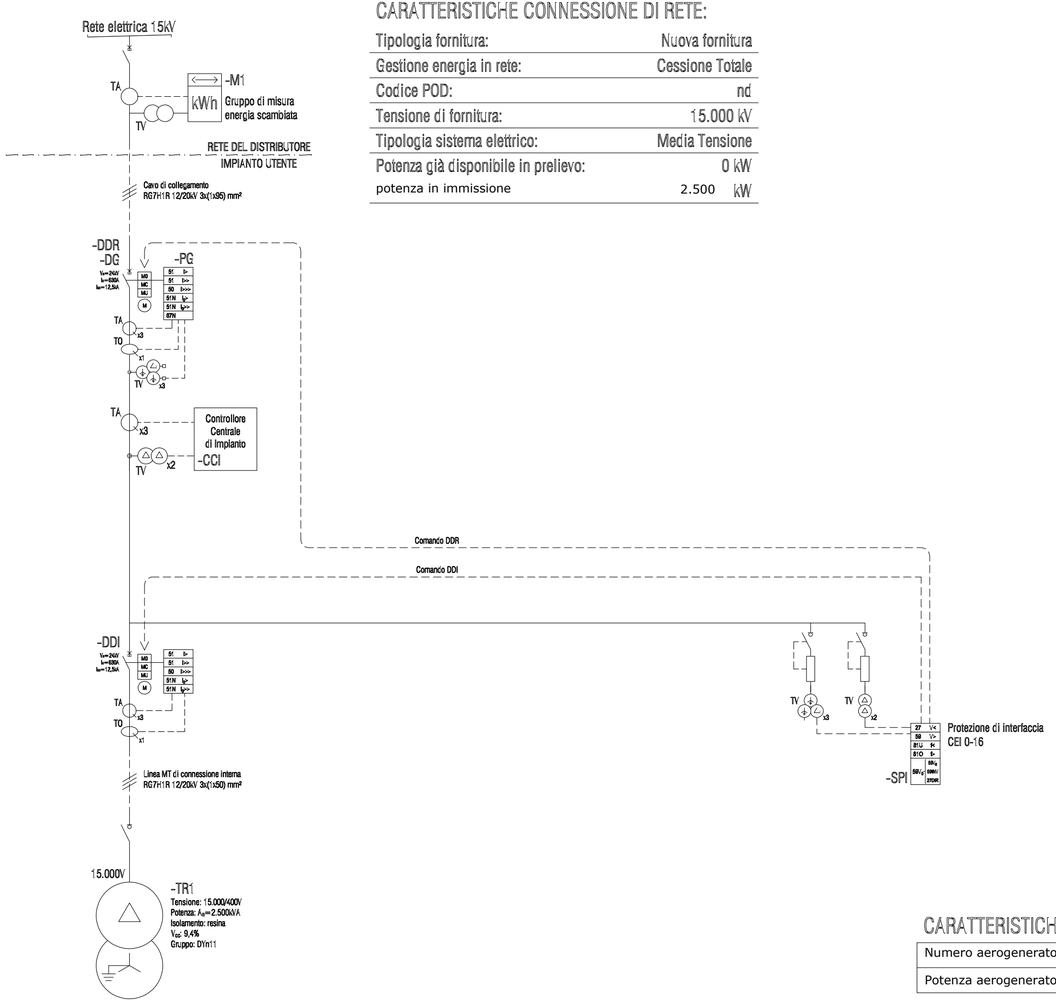

CARATTERISTICHE CONNESSIONE DI RETE:

Tipologia fornitura:	Nuova fornitura
Gestione energia in rete:	Cessione Totale
Codice POD:	nd
Tensione di fornitura:	15.000 kV
Tipologia sistema elettrico:	Media Tensione
Potenza già disponibile in prelievo:	0 kW
potenza in immissione	2.500 kW

LEGENDA

-M1	GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRELEVATA / IMMESSA IN RETE
-M2	GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA
-DG	DISPOSITIVO GENERALE CEI 0-16
-PG	PROTEZIONE GENERALE CEI 0-16
-CCI	CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO
-TR	TRASFORMATORE MT/BT
-DDI	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
-SPI	SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA
-DDG	DISPOSITIVO DI GENERATORE
-DDR	DISPOSITIVO DI RINCALZO
-IN	INVERTER DI CONVERSIONE CC/CA
-SC	SEZIONATORE DI CAMPO

CARATTERISTICHE IMPIANTO

Numero aerogeneratori	1
Potenza aerogeneratore	2500 KW