## NOTE


| DIMENSIONAMENTO SEZIONE CAVIDOTTO* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. TERNE | INTER-DISTANZA TERNE (d) | TIPOLOGIA SEDIME | | | | | |
| | | TERRENO | | STRADA STERRATA | | STRADA ASFALTATA | |
| | | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) |
| 1 | min. 20 cm | 50 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm |
| 2 | min. 20 cm | 50 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm |
| 3 | min. 20 cm | 70 cm | 120 cm | 70 cm | 120 cm | 70 cm | 120 cm |
| 4 | min. 20 cm | 90 cm | 120 cm | 90 cm | 120 cm | 90 cm | 120 cm |
| 5 | min. 20 cm | 110 cm | 120 cm | 110 cm | 120 cm | 110 cm | 120 cm |
| 6 | min. 20 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 120 cm |
| 7 | min. 20 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 120 cm |
| 8 | min. 20 cm | 170 cm | 120 cm | 170 cm | 120 cm | 170 cm | 120 cm |
| 9 | min. 20 cm | 190 cm | 120 cm | 190 cm | 120 cm | 190 cm | 120 cm |
| 10 | min. 20 cm | 210 cm | 120 cm | 210 cm | 120 cm | 210 cm | 120 cm |

cfr. SKC_R_04_A_C_A_1_Relazione cavidotto e schema blocchi


TUTTE LE MISURE IN CM, SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
* nel caso di Strada Provinciale lo spessore del conglomerato bituminoso non potrà essere inferiore a 16 cm (13 cm binder + 3 cm tappetino di usura).

## SEZIONE TIPO CAVIDOTTO 36 KV SU TERRENO


Sezione tipo cavidotto una terna

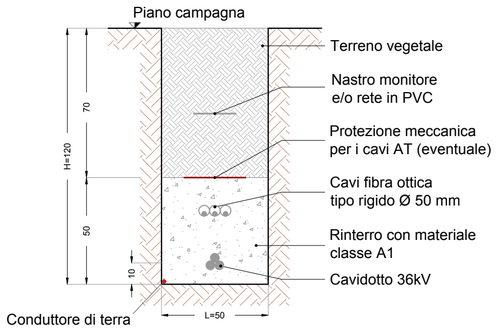


Sezione tipo cavidotto due terne

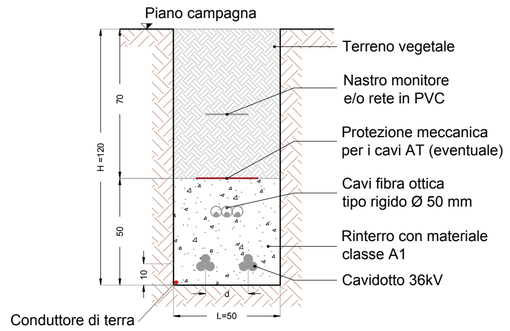



Sezione tipo cavidotto tre terne

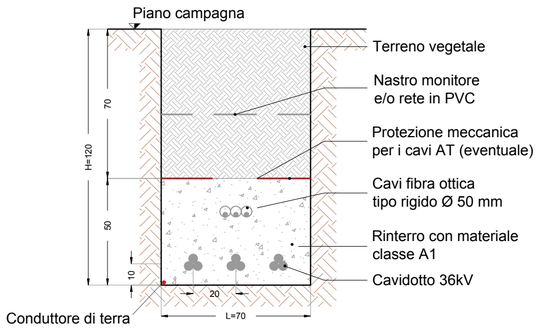



## SEZIONE TIPO CAVIDOTTO 36 KV SU STRADA STERRATA


Sezione tipo cavidotto una terna

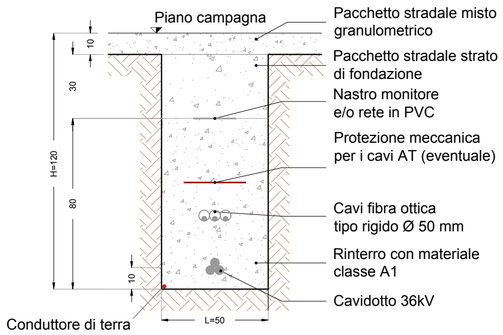


Sezione tipo cavidotto due terne

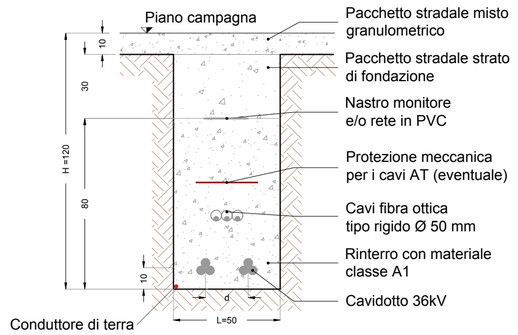



Sezione tipo cavidotto tre terne

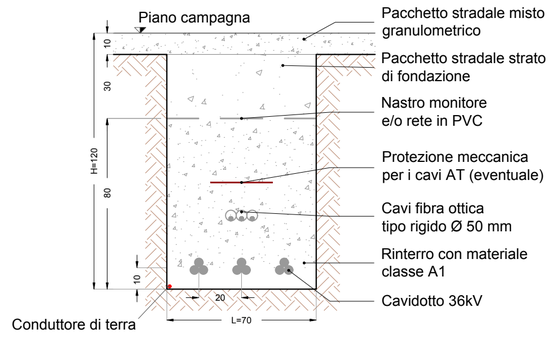



## SEZIONE TIPO CAVIDOTTO 36 KV SU STRADA ASFALTATA


Sezione tipo cavidotto una terna

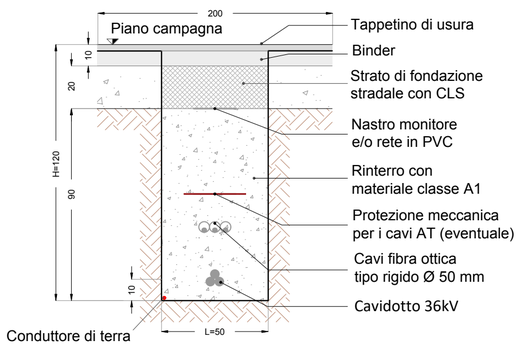


Sezione tipo cavidotto due terne

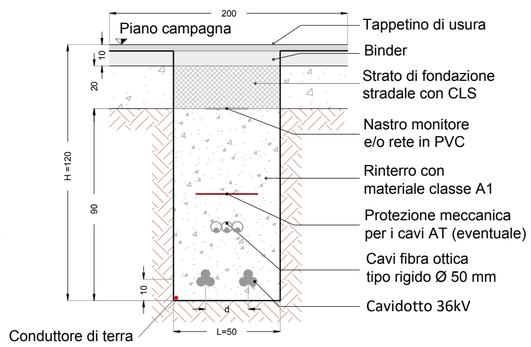


Sezione tipo cavidotto tre terne

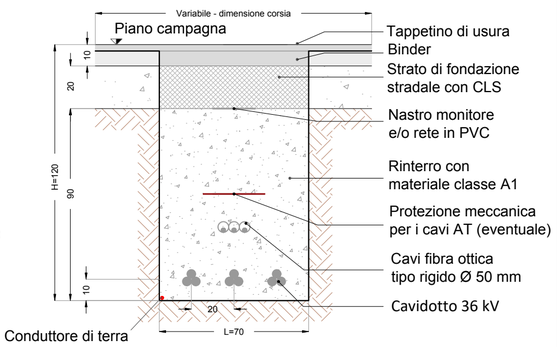


REGIONE LIGURIA

# REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

**OGGETTO**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 29,4 MW DENOMINATO "BRIC MUND" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITÁ CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

**PROPONENTE**


SKI W A3 S.R.L.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Statkraft AS
Partita IVA 11412040964
C.F. 12650750961
Foro Buonaparte 60
20121 Milano


**TITOLO**

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI TIPO CAVIDOTTI 36 KV

**PROGETTISTA**


Dott. Ing. Girolamo Gorgone
**Collaboratori**
Ing. Gioacchino Ruisi
Ing. Giuseppina Brucato
Ing. Francesco Lipari
Dott. Agr. e For. Michele Virzì
Dott. Haritiana Ratsimba
Dott. Andrea Licata
Dott. Federica Ferrante
Dott. Annalisa Scardamaglia
Barbara Gorgone


**CODICE ELABORATO**

SKC_T_41_A_D_A_1

SCALA 1:20

Girolamo Gorgone
15.12.2025 18:58:11 GMT+02:00

| n°.Rev. | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Rif. PROGETTO**

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT- TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE