TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn =
FREQUENZA: f =
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO: Quadro da parete
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44




Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

COMMESSA	AN09
OGGETTO	Quadro gruppo elettrogeno
CLIENTE	GHV
QUADRO	Quadro gruppo elettrogeno

Q.GE

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

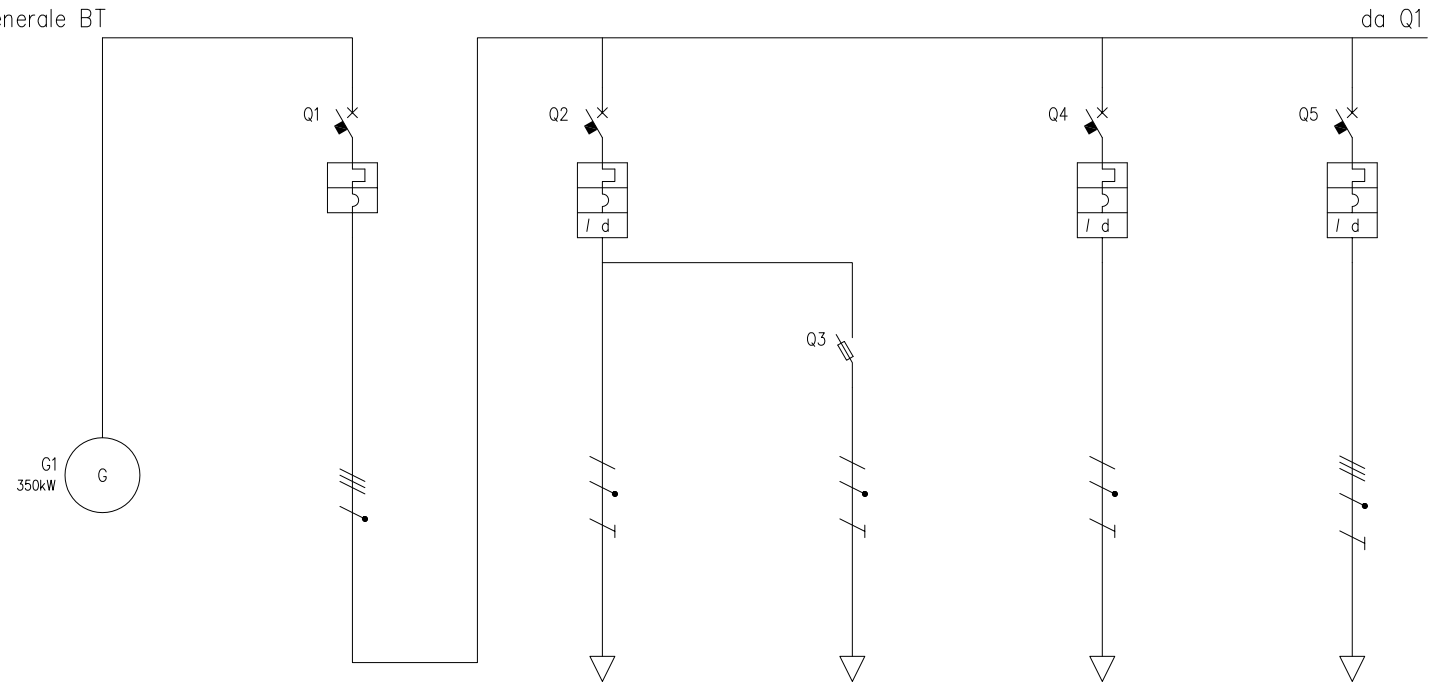

	DENOMINAZIONE		GRUPPO ELETTROGENO		GENERALE		ILLUMINAZIONE		EMERGENZA		FM SERVIZIO		GRUPPO PRESE	
UTENZA	SIGLA	ZONA												
	TIPO	POT. COS=φ 1 kVA	TN-S	350	TN-S	350	TN-S/L2-N	2.3	TN-S/L2-N	1.4	TN-S/L1-N	3.68	TN-S	17.3
	POTENZA kW	Ib A												
	COEF. CONTEMP.	COS φ		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE													
	TIPO													
	N.POLI	In A			4	630	2	10	2	20	2	16	4	25
	Ith A	Idn A			630		10	0.03			16	0.03	25	0.03
	Im (o curva) A	Pdi kA			TAR	16	100	16		50	160	16	250	16
FUSIBILE	TIPO								gG					
	CALIBRO	A							6					
CONTATTORE	TIPO													
	In A	Pn kW												
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA	A												
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO						FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V	
	FORMAZIONE						3G2.5		3G1.5		3G4		5G6	
	LUNGHEZZA	m					50		50		40		20	
	Iz	A					18.5		13		24		35	
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %					3.5		2.1		2.82		0.73	
	Zk mΩ	Zs mΩ												
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA												
	NUMERAZIONE MORSETTIERA													

				DATA	11/09
				DISEG.	OP
0	EMISSIONE	11/09	OP	VISTO	OP
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	OP

GHV
EX COLONIE MILANESI
17015 CELLE LIGURE (SV)


Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

Quadro gruppo elettrogeno

Q_G.DWG

FOGLIO 2 DI 3
SEGUE 3

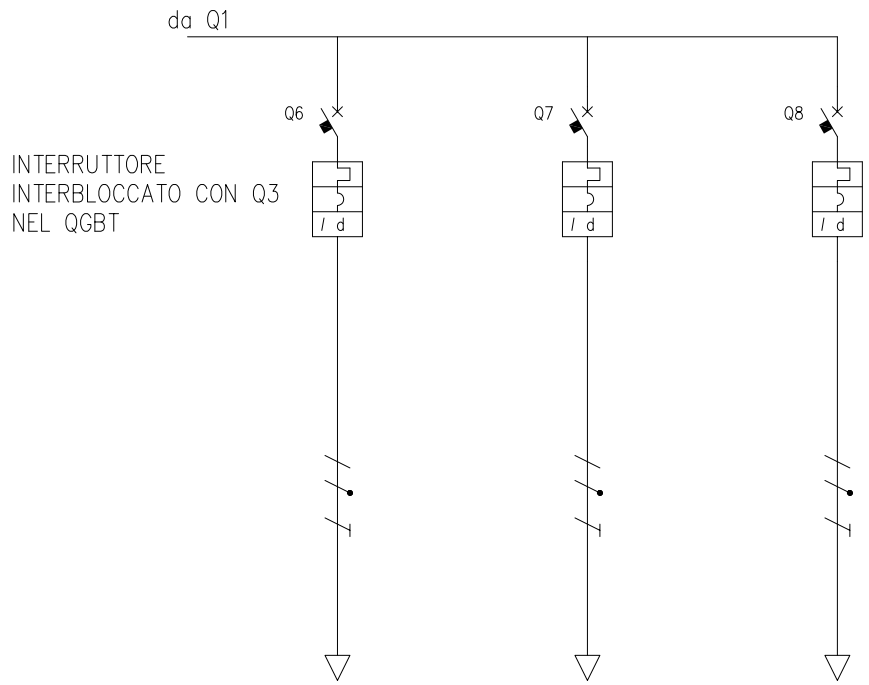

	DENOMINAZIONE			SEZIONE PRIVILEGGIATA		RISERVA		RISERVA									
UTENZA	SIGLA	ZONA															
	TIPO	POT. COS=φ 1	kVA	TN-S		TN-S		TN-S									
	POTENZA	kW	Ib	A													
	COEF. CONTEMP.	COS φ			0.9		0.9		0.9								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																
	TIPO																
	N.POLI	In	A	4	630	4	10	4	10								
	Ith A	Idn	A	630	TAR	10	0.03	10	0.03								
	Im (o curva) A	Pdi	kA	TAR	36	100	36	100	36								
FUSIBILE	TIPO																
	CALIBRO		A														
CONTATTORE	TIPO																
	In A	Pn	kW														
RELE' TERMICO	TIPO																
	TARATURA		A														
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG70R 0.6/1 kV													
	FORMAZIONE			3(4x1x240)+2G240													
	LUNGHEZZA		m	50													
	Iz		A	837													
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib	%														
	Zk mΩ	Zs	mΩ														
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra	kA														
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																

				DATA	11/09
				DISEG.	OP
0	EMISSIONE	11/09	OP	VISTO	OP
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	OP

GHV
EX COLONIE MILANESI
17015 CELLE LIGURE (SV)

Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

Quadro gruppo elettrogeno

Q_G.DWG

FOGLIO 3 DI 3

SEGUE