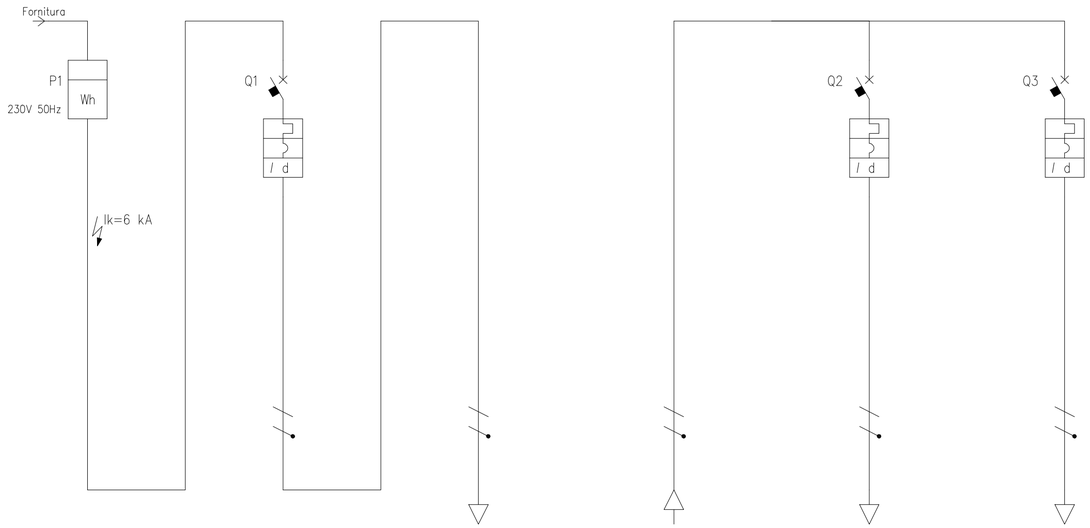


			BASSA TENSIONE		GENERALE QUADRO		AL REGOLATORE DI FLUSSO		DAL REGOLATORE DI FLUSSO		LINEA 1 LAMPIONI DA 1 A 12		AUSILIARI DI QUADRO	
UTENZA	DENOMINAZIONE													
	SIGLA	ZONA												
	TIPO	POT. COS=í 1 kVA			TT/L1-N	4.60					TT/L1-N	4.60	TT/L1-N	2.31
	POTENZA kW	Ib A			0.94	4.54					0.84	4.06	0.1	0.48
	COEF. CONTEMP.	COS í			1	0.9					1	0.9	1	0.9
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE													
	TIPO													
	N.POLI	In A			2	20					2	20	2	10
	Ith A	Idn A			20	AC 0.3					20	AC 0.03	10	0.03
	Im (o curva) A	Pdi kA			200	6					200	6	100	6
FUSIBILE	TIPO													
	CALIBRO	A												
CONTATTORE	TIPO													
	In A	Pn kW												
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA	A												
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO										FG7R 0.6/1 kV			
	FORMAZIONE										2x(1x10)			
	LUNGHEZZA	m									250			
	Iz	A									71.4			
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %										1.50		
	Zk mê	Zs mê												
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA												
	NUMERAZIONE MORSETTIERA													

PROGETTO:
COMUNE DI CELLE LIGURE (SV)
RISTRUTTURAZIONE EX COLONIE MILANESI

COMMITTENTE:
GHV S.p.A.
Via Forcellini 150
35128 PADOVA

TITOLO ELABORATO:
QUADRO GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Laut engineering
LAUT ENGINEERING S.R.L.
sedi operative:
viale Achille Papa 30 MILANO
via Sorio 120 PADOVA
telefono 02/36684650 – 049/2969400
telefax 02/45409876 – 049/2969400
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Ver.	App.
00	05/10	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	MT	CB	CB
01	.	.	.	.	.
02	.	.	.	.	.
03	.	.	.	.	.
04	.	.	.	.	.
05	.	.	.	.	.

ELABORATO
10

SCALA

DATA
MAGGIO 2010

Redige | Verifica | Approva

codice S.352.PD
file 352PD1000.dwg

PROGETTISTI:
Arch. Claudio Boscolo
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
CLAUDIO BOSCOLO MARCHI
Architetto
di Padova

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA LAUT ENGINEERING S.R.L.