L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912

ANALISI GRANULOMETRICA **ASTM D422**


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 01 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-15 Giugno 2011**
Data emissione **15 Giugno 2011**
Campione: **S5 Ci 1** Prof: **4,50-5,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
2,000	99,90	129,87	0,13
1,000	99,65	129,54	0,33
0,425	98,73	128,35	1,19
0,250	96,26	125,14	3,21
0,177	93,16	121,11	4,03
0,125	88,92	115,59	5,52
0,075	85,02	110,53	5,06
0,060	83,65		
0,029	75,12		
0,020	70,00		
0,006	49,51		
0,002	30,74		

% ghiaia	0,10
% sabbia	16,25
% limo	52,91
% argilla	30,74
Totale	100

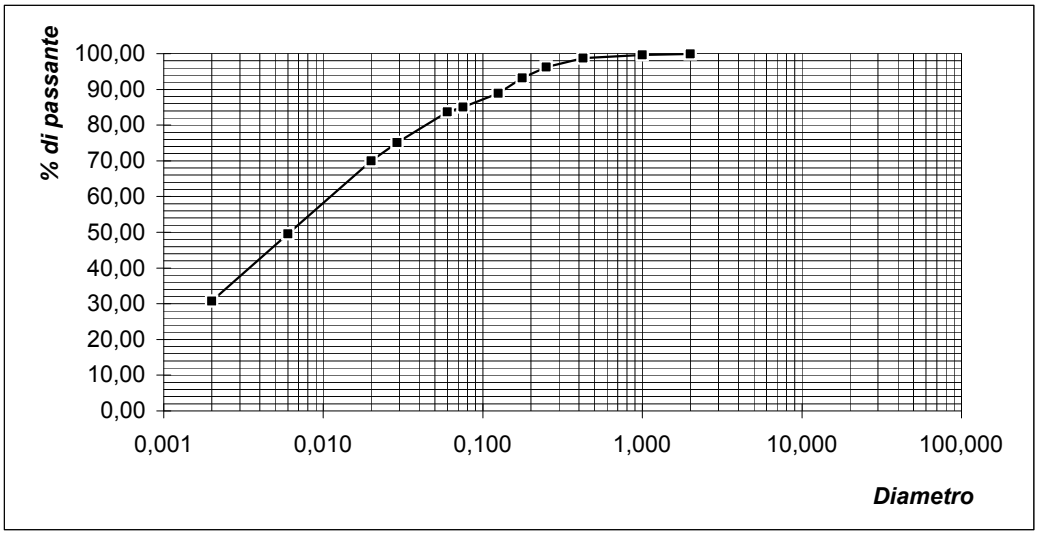

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:

Il Tecnico analista: *A. Aliboni*

Il Direttore di Laboratorio: ***Dott. ssa Geol. B. Polverosi***