L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 05 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-20 Giugno 2011**
Data emissione **20 Giugno 2011**
Campione: **S2 CR1** Prof: **3,00-5,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
31,500	100,00	550,00	0,00
19,000	87,26	479,94	70,06
8,000	79,75	438,62	41,32
4,000	71,13	391,20	47,42
2,000	61,81	339,97	51,23
1,000	55,07	302,88	37,09
0,425	48,55	267,03	35,85
0,250	45,45	249,97	17,06
0,177	43,99	241,96	8,01
0,125	42,63	234,46	7,50
0,075	41,64	229,00	5,46
0,060	40,96		
0,029	35,95		
0,020	34,28		
0,006	25,92		
0,002	20,07		

% ghiaia	38,19
% sabbia	20,85
% limo	20,90
% argilla	20,07
Totale	100

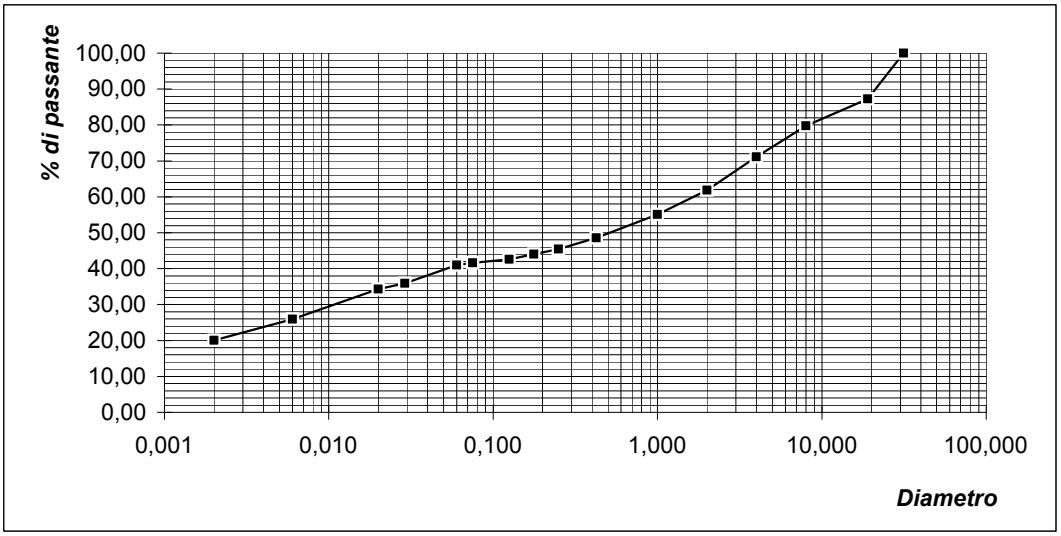

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:

Il Tecnico analista: ***A. Aliboni***

Il Direttore di Laboratorio: ***Dott. ssa Geol. B. Polverosi***