L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 06 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-20 Giugno 2011**
Data emissione **20 Giugno 2011**
Campione: **S3 CR1** Prof: **6,00-7,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
8,000	99,00	198,00	2,00
4,000	98,73	197,45	0,55
2,000	97,82	195,63	1,82
1,000	96,27	192,54	3,09
0,425	92,97	185,94	6,60
0,250	89,95	179,89	6,05
0,177	87,21	174,41	5,48
0,125	84,06	168,12	6,29
0,075	81,68	163,36	4,76
0,060	80,36		
0,029	72,16		
0,020	65,60		
0,006	45,93		
0,002	29,53		

% ghiaia	2,19
% sabbia	17,45
% limo	50,83
% argilla	29,53
Totale	100

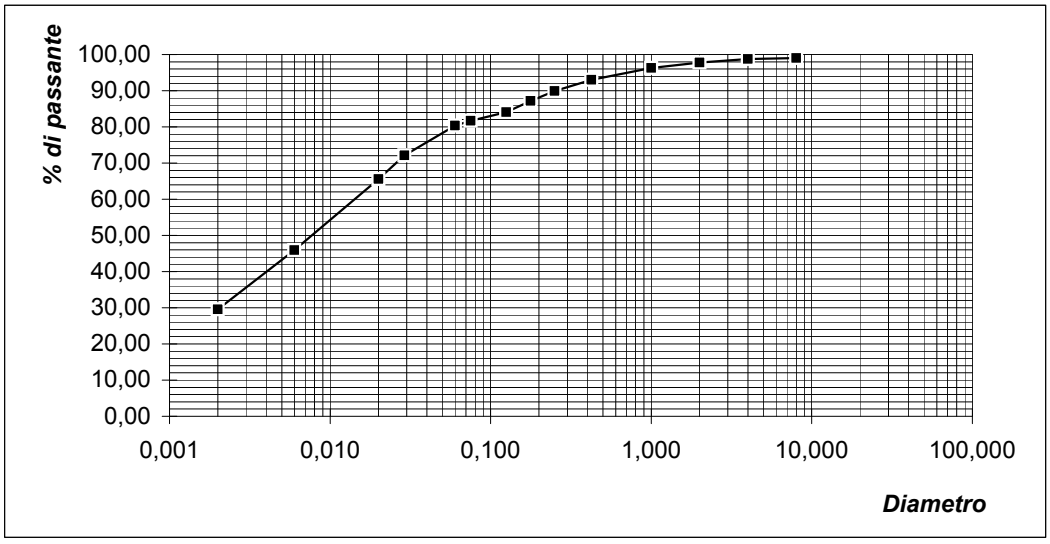

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:

Il Tecnico analista:
A. Aliboni

Il Direttore di Laboratorio:
Dott. ssa Geol. B. Polverosi