L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 07 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-15 Giugno 2011**
Data emissione **15 Giugno 2011**
Campione: **S3 CR2** Prof: **9,00-10,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
31,500	100,00	300,00	0,00
19,000	93,33	280,00	20,00
8,000	83,15	249,45	30,55
4,000	70,99	212,98	36,47
2,000	60,28	180,84	32,14
1,000	52,06	156,17	24,67
0,425	42,71	128,14	28,03
0,250	38,10	114,29	13,85
0,177	36,21	108,64	5,65
0,125	34,80	104,40	4,24
0,075	33,34	100,01	4,39
0,060	32,80		
0,029	30,79		
0,020	27,44		
0,006	18,08		
0,002	12,72		

% ghiaia	39,72
% sabbia	27,48
% limo	20,08
% argilla	12,72
Totale	100

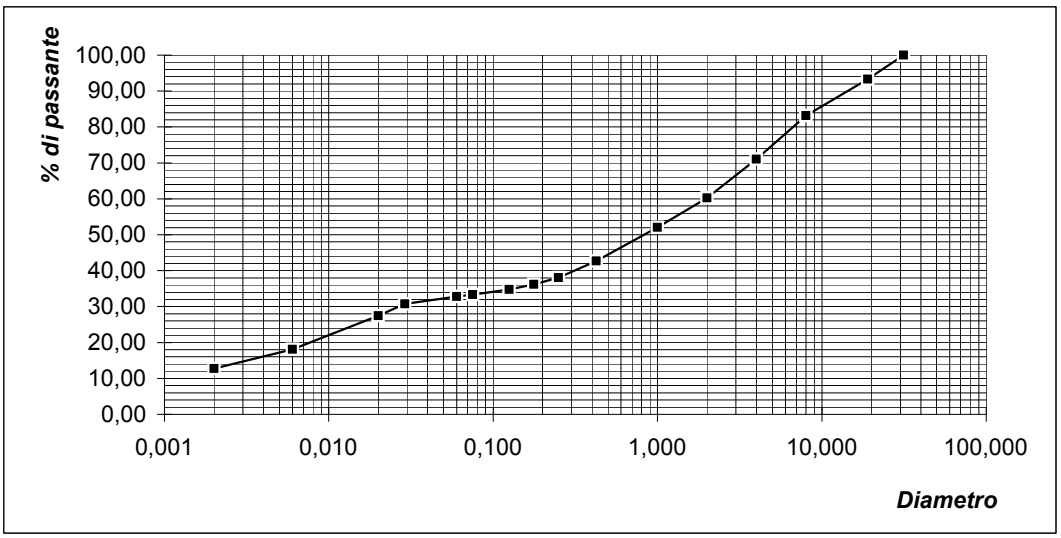

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:

Il Tecnico analista: ***A. Aliboni***

Il Direttore di Laboratorio: ***Dott. ssa Geol. B. Polverosi***