L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 10 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-15 Giugno 2011**
Data emissione **15 Giugno 2011**
Campione: **S6 CR2** Prof: **5,00-5,50 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
8,000	97,09	242,72	7,28
4,000	85,32	213,31	29,41
2,000	71,91	179,77	33,54
1,000	60,61	151,53	28,24
0,425	49,39	123,48	28,05
0,250	45,13	112,83	10,65
0,177	42,88	107,21	5,62
0,125	41,25	103,13	4,08
0,075	40,05	100,13	3,00
0,060	39,89		
0,029	36,19		
0,020	35,39		
0,006	28,95		
0,002	20,91		

% ghiaia	28,09
% sabbia	32,02
% limo	18,98
% argilla	20,91
Totale	100

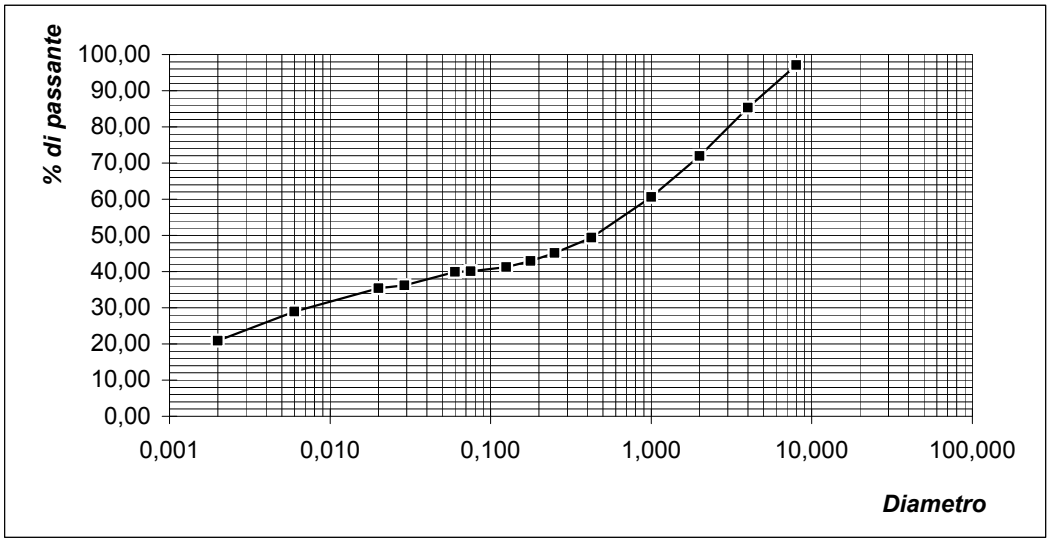

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:

Il Tecnico analista: *A. Aliboni*

Il Direttore di Laboratorio: *Dott. ssa Geol. B. Polverosi*