## SCHEMA STRATIGRAFICO E COLONNA FILTRANTE

del pozzo tubolare trivellato eseguito a Genova. Cornegliano

per conto della Soc. ITALSIDER-Centro Siderurgico O.Sinigaglia
Stabilimento Campi . Pozzo Acciaieria n° 4 ?

| Livello statico | Colonna filtrante | Stratigrafia del terreno |
|---|---|---|
| p.c. 0 | | 0,- |
| | | Terreno riporto 3,00 |
| 5 | Tubo chiuso | Ghiaia argillosa 6,00 |
| | Ø 500x5I2 | |
| mt 8,00 | | |
| I0 | | |
| | II,74 | |
| I5 | Tubo filtro | Ghiaia grossa ciotoli I5,00 |
| | a Ponte | Argilla I6,00 |
| | I7,9I Ø 500x5I2 | Ghiaia e sabbia I8,00 |
| 20 | | |
| 25 | Chiaietto | |
| | tipo S.A.T.A.P | |
| | m/m 3.5.8.I2 | Argilla blu sabbiosa 29,00 |
| | 28,95 | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| | 38,I0 | Ghiaia e sabbia 38,20 |
| | 38,50 | Roccia 38,60 |
| | — Fondelli | |

### PROVE DI PORTATA

Livello statico - mt. 8,00

Livello dinamico - mt. II,60

Portata al primo - lt. 6000

Prova eseguita il I6/3/79

Controllo

**OFFICINE ANGELO PANELLI S. p. A.**

Telef. 64.611/12/13 - ALESSANDRIA - Via G. Bruno, 29

SI. 2252


DATA 22/3/79

## SCHEMA STRATIGRAFICO E COLONNA FILTRANTE

del pozzo tubolare trivellato eseguito a Ge – Cornigliano – Stabilimento Campi

per conto della Soc. ITALSIDER – Centro Siderurgico "O. Sinigallia"

Pozzo n° 2 7 ?

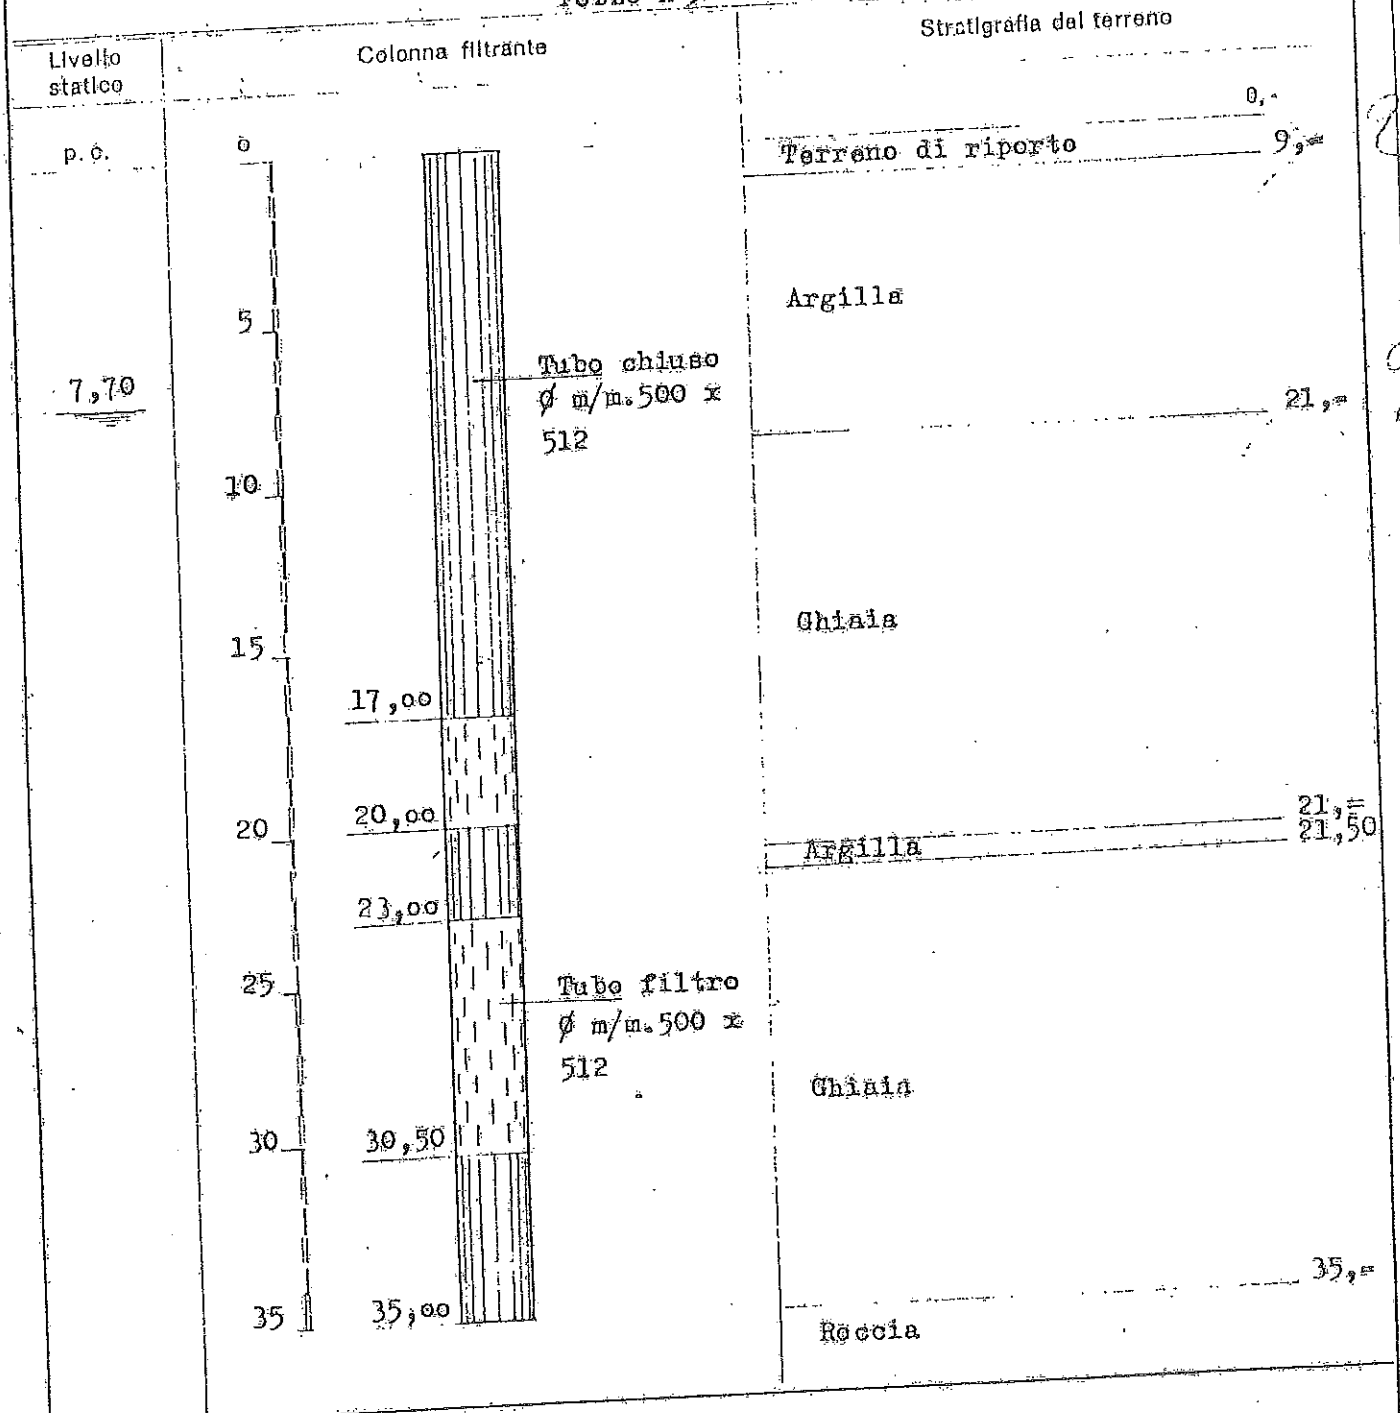


### PROVE DI PORTATA

Livello statico - mt. 7,70

Livello dinamico - mt. 8,10

Portata al primo - lt. 7000

Prova eseguita il 13.3.74

| Controllo | OFFICINE ANGELO PANELLI S. p. A. | SI. 2053 |
|---|---|---|
| | Telef. 64.611/12/13 - ALESSANDRIA - Via G. Bruno, 29 | DATA 1.4.74 |

GEOM. SANTORO tel. 02/8254341 5843081 3 90076990