
RELAZIONE DIMOSTRANTE LA CAPACITA' DELL'IMPIANTO A RICEVERE E TRATTARE NUOVI QUANTITATIVI DI RIFIUTI

In riferimento al punto n. 5 dell'allegato 5 del D.M 5 FEBBRAIO 98- TESTO VIGENTE *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22",* secondo il quale i contenitori e/o i serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30 % del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento, si dichiara quanto segue:

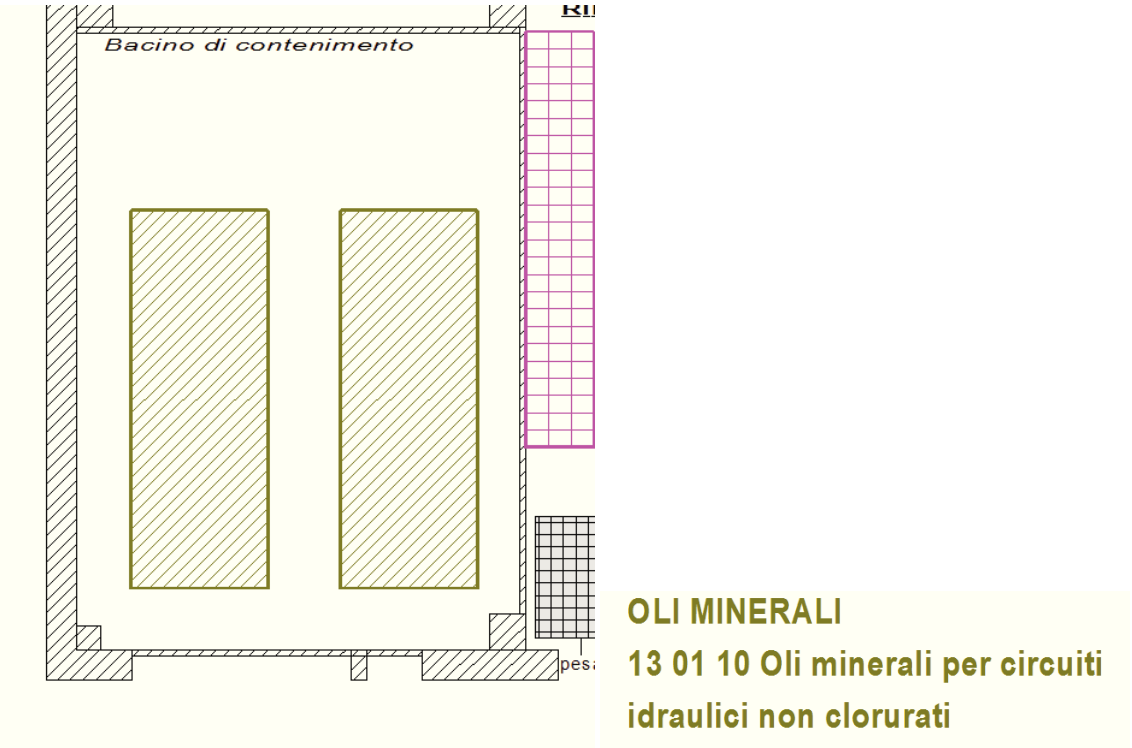

Stralcio planimetria bacino di contenimento

Lo studio è stato effettuato per i due serbatoi interessati dal bacino di contenimento:

Il volume totale dei serbatoi è 45 metri cubi (45000 litri).

Il bacino di contenimento avendo un'area di 73.47 metri quadrati, dovrà svilupparsi per un'altezza pari a 0.50 metri per soddisfare l'indicazione del D.M 5 Febbraio 98:

Volume bacino di contenimento 36.735 > del 30% del Volume totale cisterne (13.5 mc) e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità (in questo caso del serbatoio pari a 27.5 mc)

I serbatoi sopra citati sono quindi dotati di bacino di conferimento idoneo a contenere eventuali sversamenti di liquido.