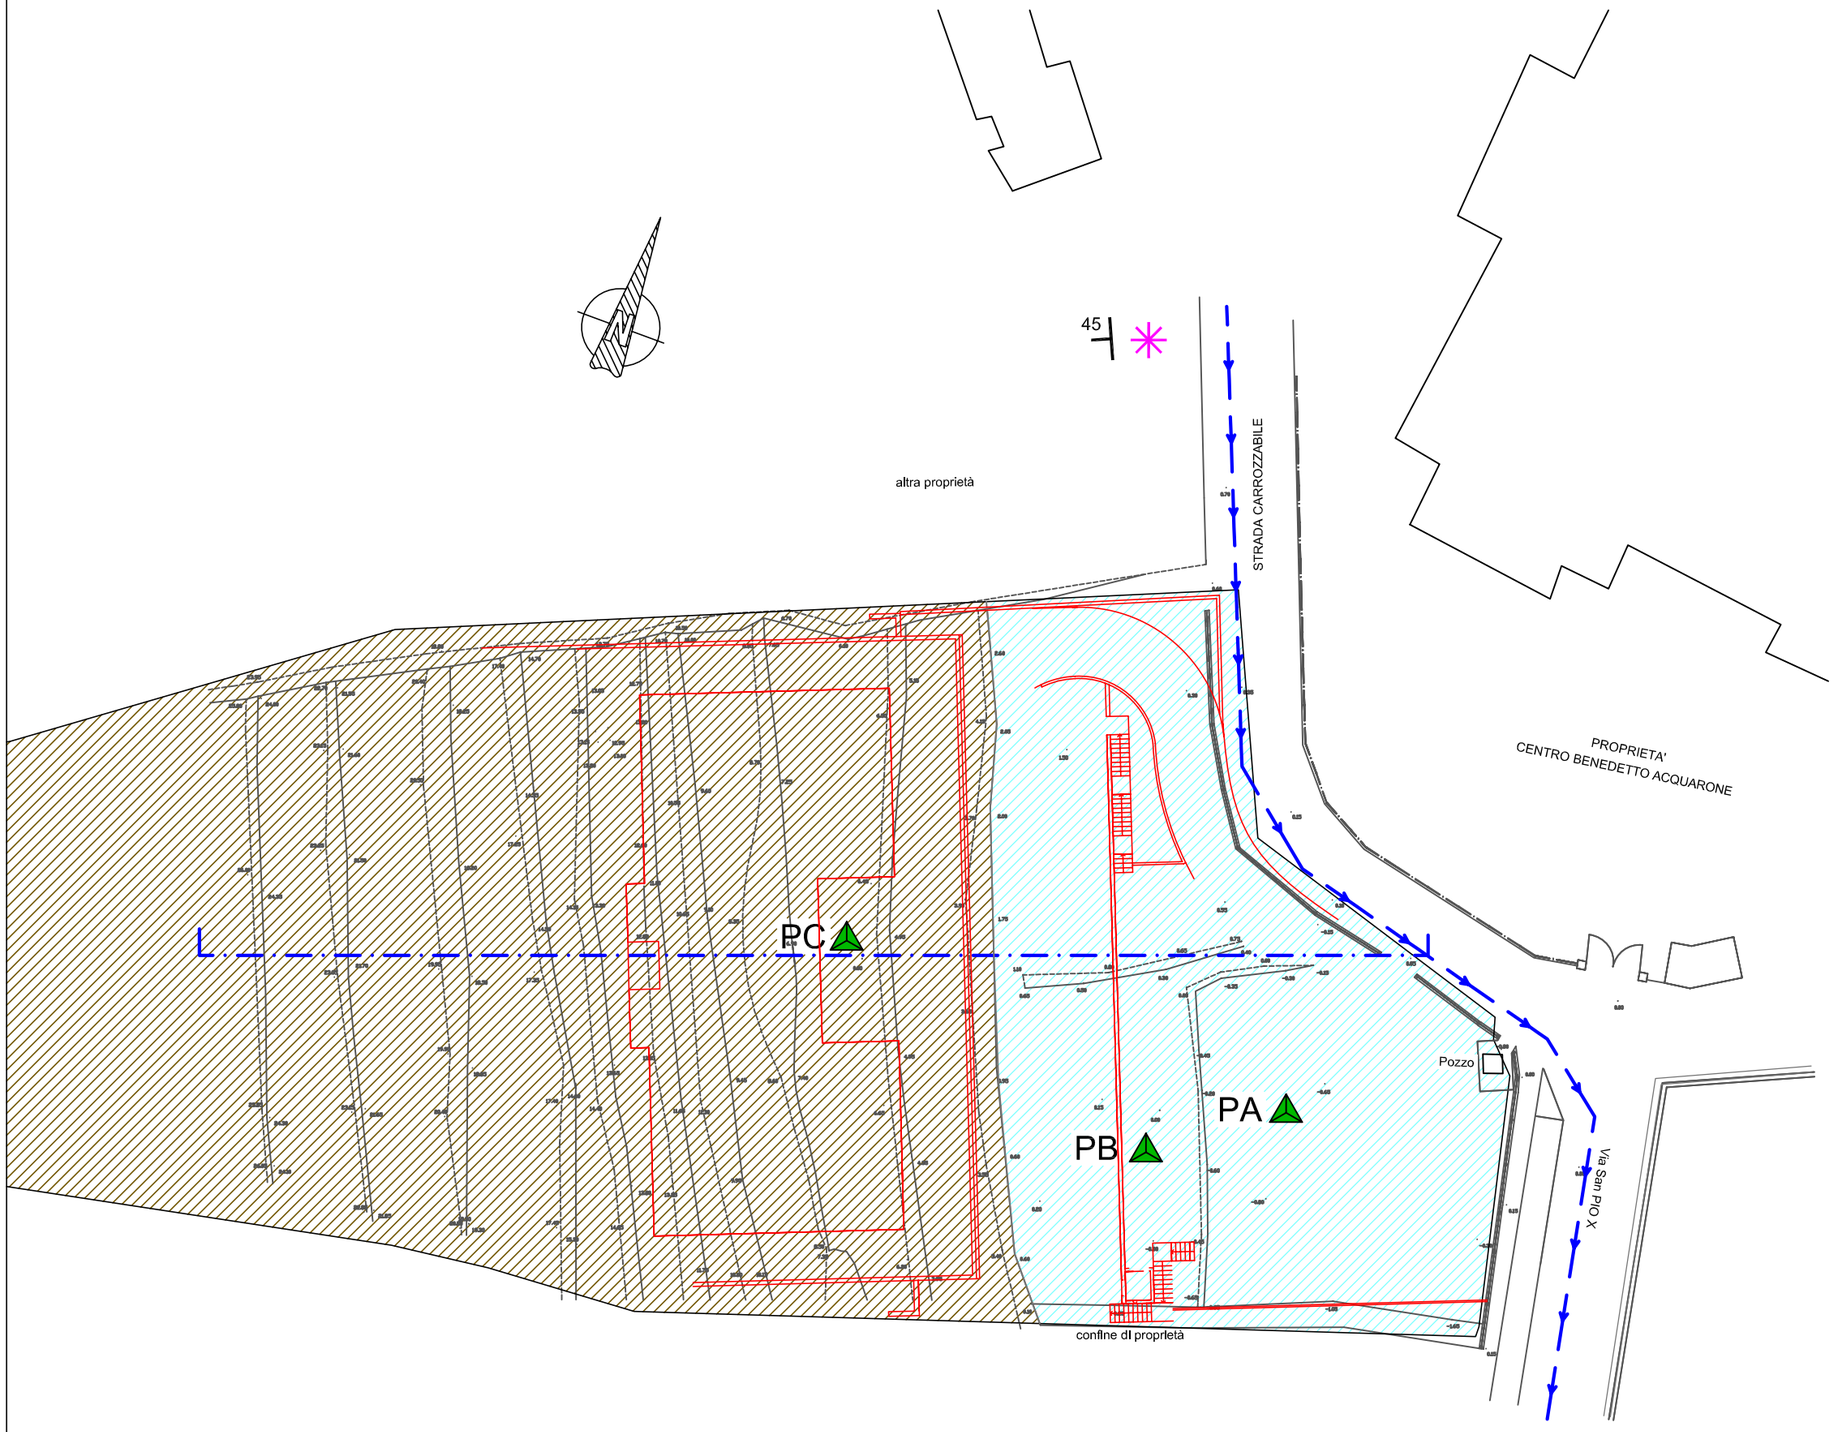


LEGENDA

- Coltre eluvio-colluviale di spessore mediamente compresa tra 1 e 3 m. Permeabilità medio-bassa
- Depositi alluvionali fini di natura limo-sabbiosa-argillosa frammisti e/o interdigidati alla coltre di pendio. Permeabilità bassa.
- Substrato roccioso affiorante (Scisti Val Lavagna)
- 10 — Giacitura ed inclinazione della scistosità
- Tracciato indicativo del rio tombinato
- PA — Ubicazione delle prove penetrometriche dinamiche medio-leggere
- Traccia di sezione geologica interpretativa
- Nuove costruzioni principali

GEOL. ANTONIO TAGLIAFICO
GEOL. DENJS TASSISTO

ALL. 3.2

Recupero Area Industriale
Viale San Pio X

CARTA DI ANALISI E DEGLI ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI

Committente:
LAMES S.P.A.

Scala 1:400

Gennaio 2013