L.G.T. S.r.l.
Laboratorio Geotecnico Toscano
Sede Legale: Via Dorsale, 9/A - 54100 Massa (MS)
Sede Operativa: Via Frassina, 65 – 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585-834545
Fax.: 0585-379014 / 837912


RAPPORTO DI PROVA N° I / 036 / 09 / gran

Comm.te: **LAMES S.p.a.**
Località: **Via San Ruffino 29 - Chiavari**
Data di arrivo: **08 Giugno 2011**
Data esecuzione **08-15 Giugno 2011**
Data emissione **15 Giugno 2011**
Campione: **S6 CR1** Prof: **3,00-4,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
8,000	98,98	296,93	3,07
4,000	95,90	287,70	9,23
2,000	93,84	281,51	6,19
1,000	90,37	271,10	10,41
0,425	82,26	246,77	24,33
0,250	76,54	229,63	17,14
0,177	73,40	220,19	9,44
0,125	70,50	211,50	8,69
0,075	69,92	209,75	1,75
0,060	68,79		
0,029	63,17		
0,020	60,37		
0,006	43,52		
0,002	32,29		

% ghiaia	6,16
% sabbia	25,05
% limo	36,49
% argilla	32,29
Totale	100

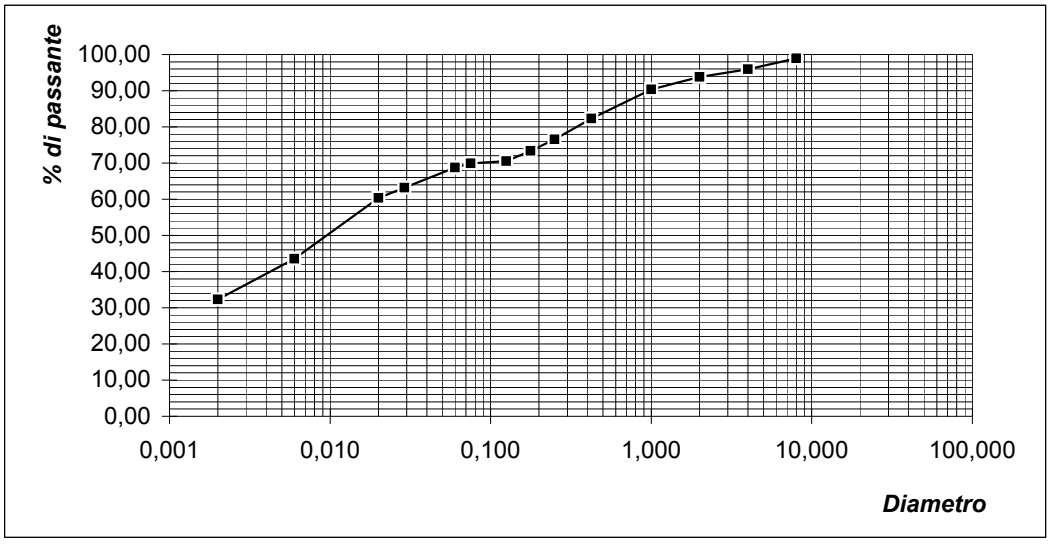

Note:

Il Tecnico analista:
A. Aliboni

Il Direttore di Laboratorio:
Dott. ssa Geol. B. Polverosi

Laboratorio Geotecnico Toscano