Manifattura del Turchino s.p.a.
piazza della Vittoria n.7-4
16121 GENOVA

AUTORIZZAZIONE UNICA PER COSTRUZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO DAI TORRENTI STORTO, CERESOLE E PORAGINE IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REVISIONE 3

Studio Tecnico
dr.ing. Aldo Galleti
contrada di Borgoratto, 2
29022 BOBBIO (PC)

tel.+fax: 0523 936182

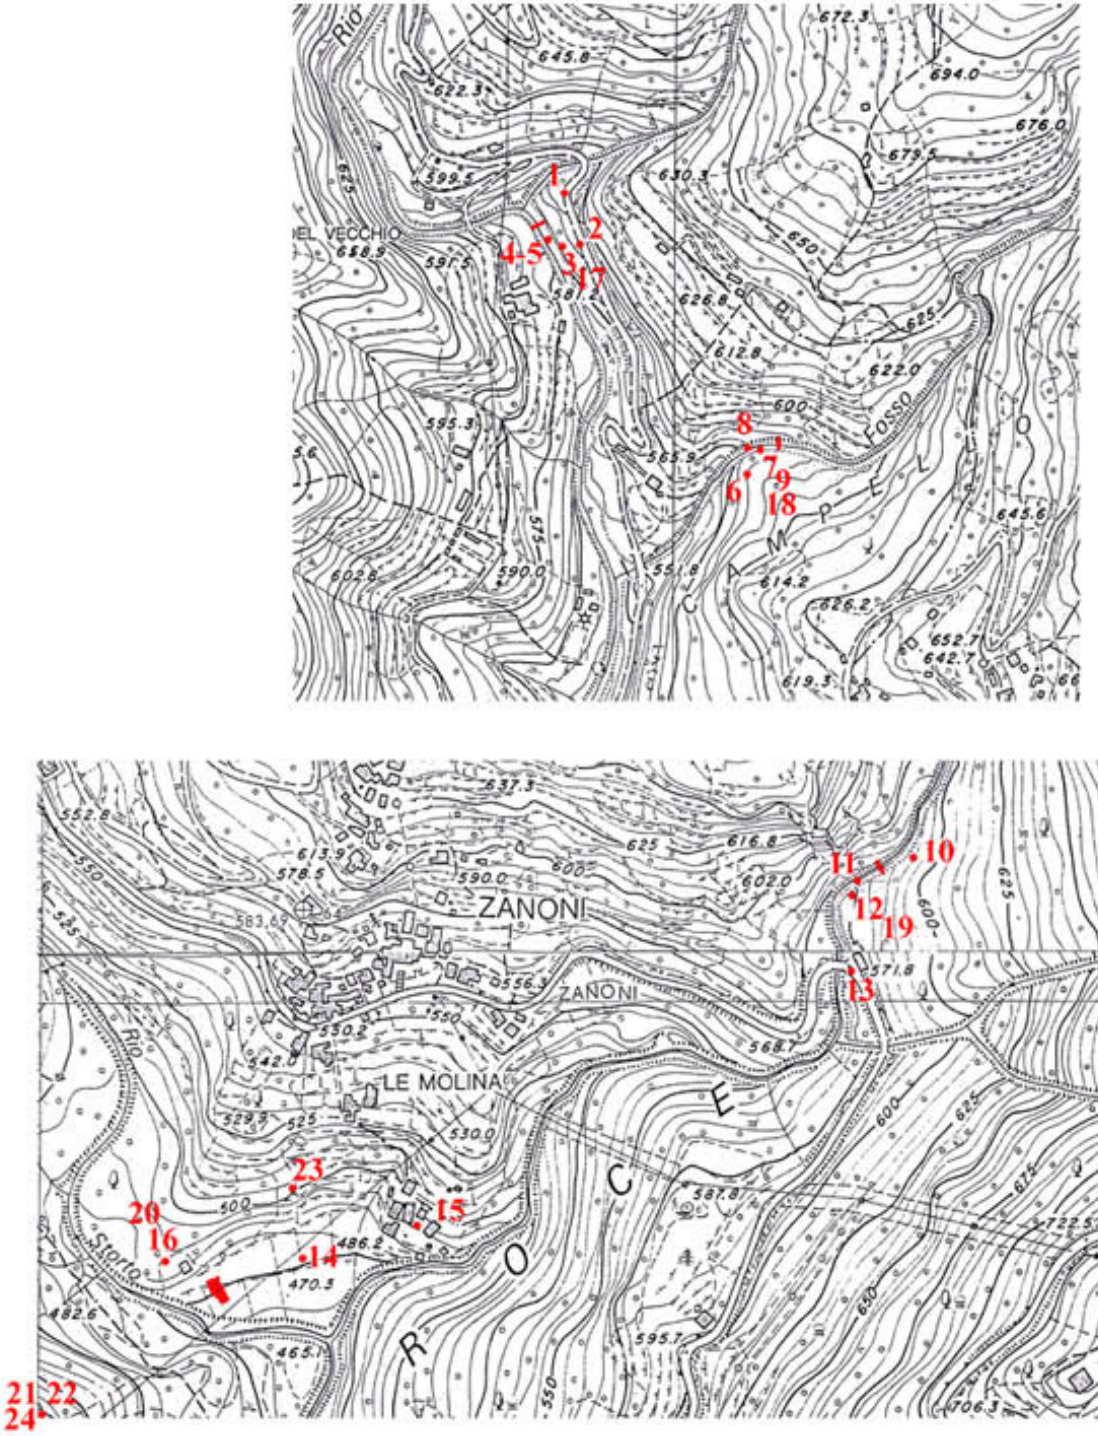

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

● punti di ripresa delle fotografie

foto 1 - vista della zona della presa sul rio Storto dalla strada com.le

foto 2 - vista della zona della presa sul rio Storto dalla strada com.le

foto 3 - zona della presa sul rio Storto dalla riva sinistra

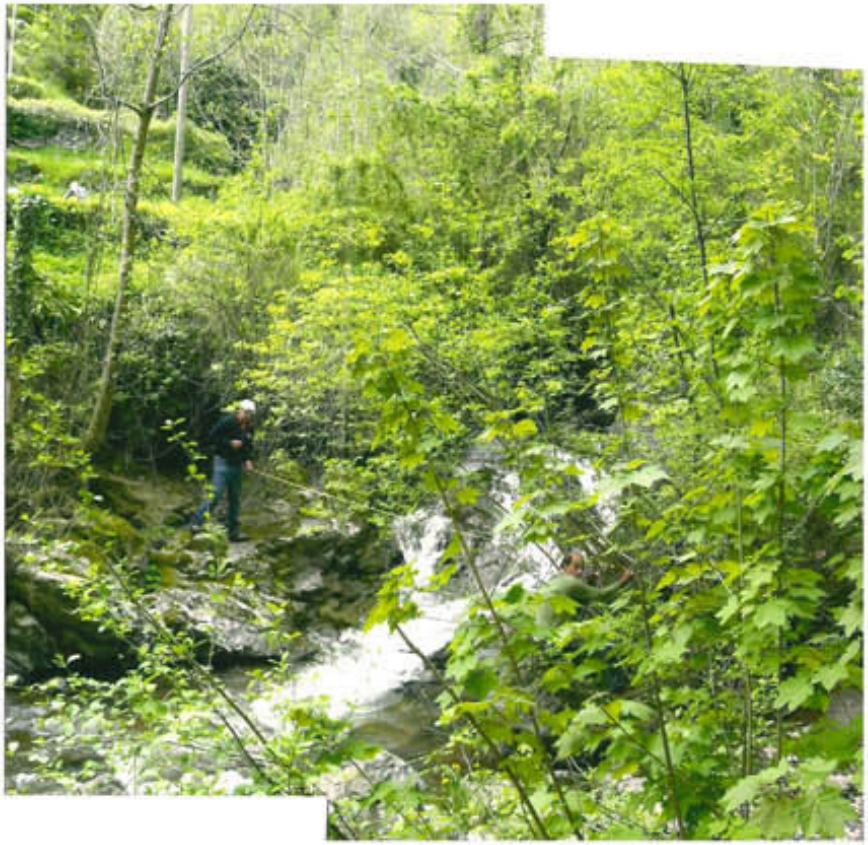

foto 4 - punto della presa sul rio Storto, da valle

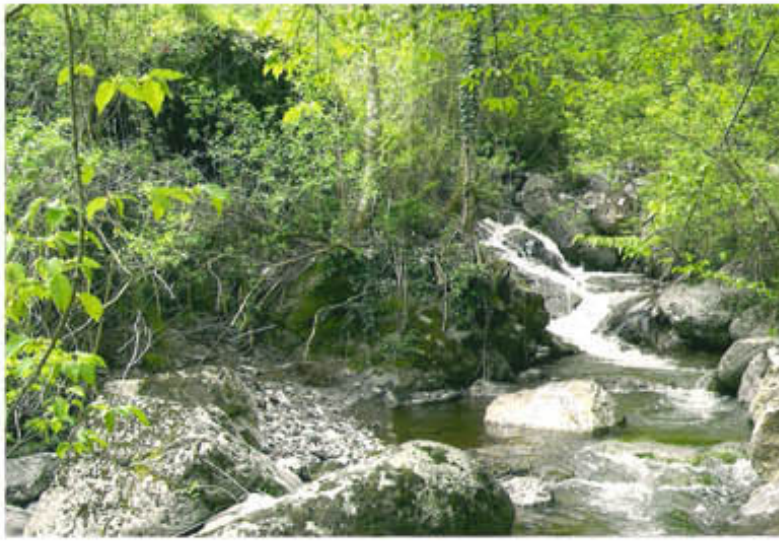

foto 5 - punto della presa sul rio Storto, da valle

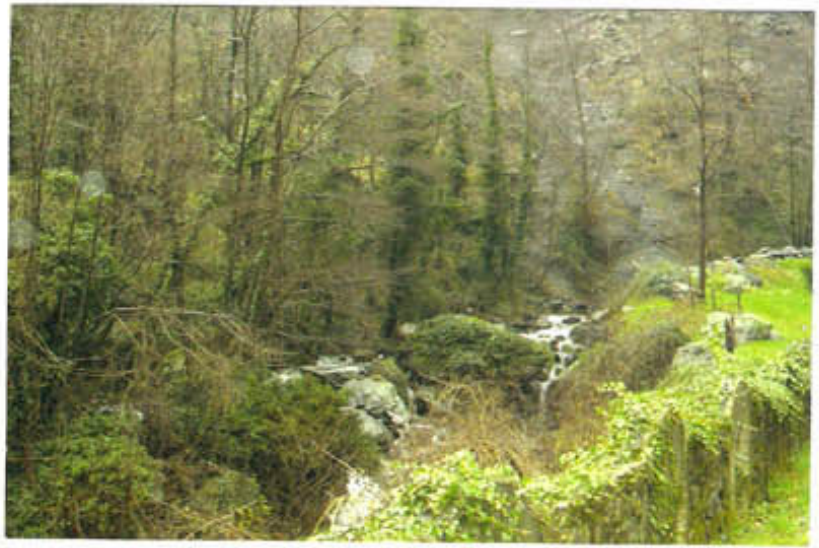

foto 6 - zona della presa presa sul fosso Ceresole dalla sponda sinistra

foto 7 - zona della presa presa sul fosso Ceresole dalla sponda sinistra

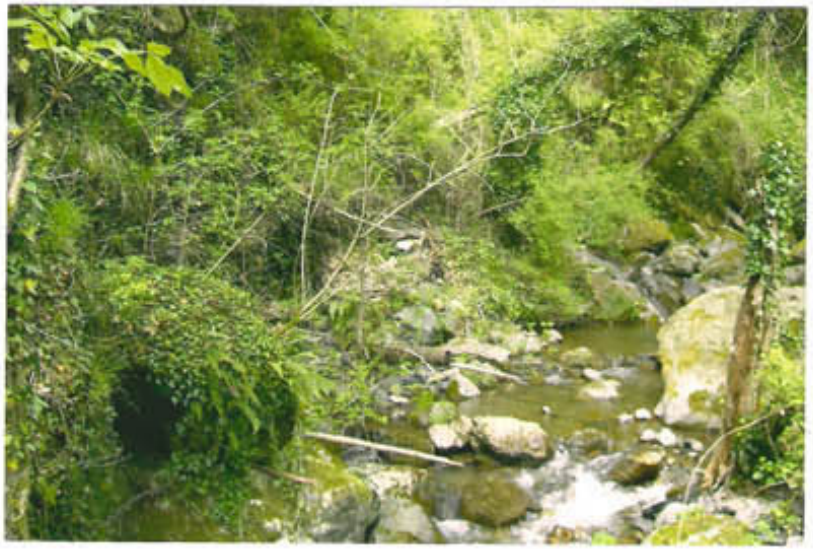



foto 8 - punto della presa presa sul fosso Ceresole da valle

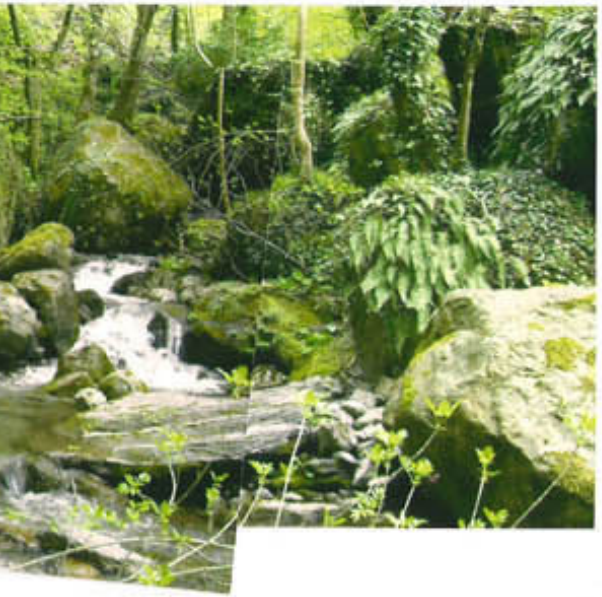

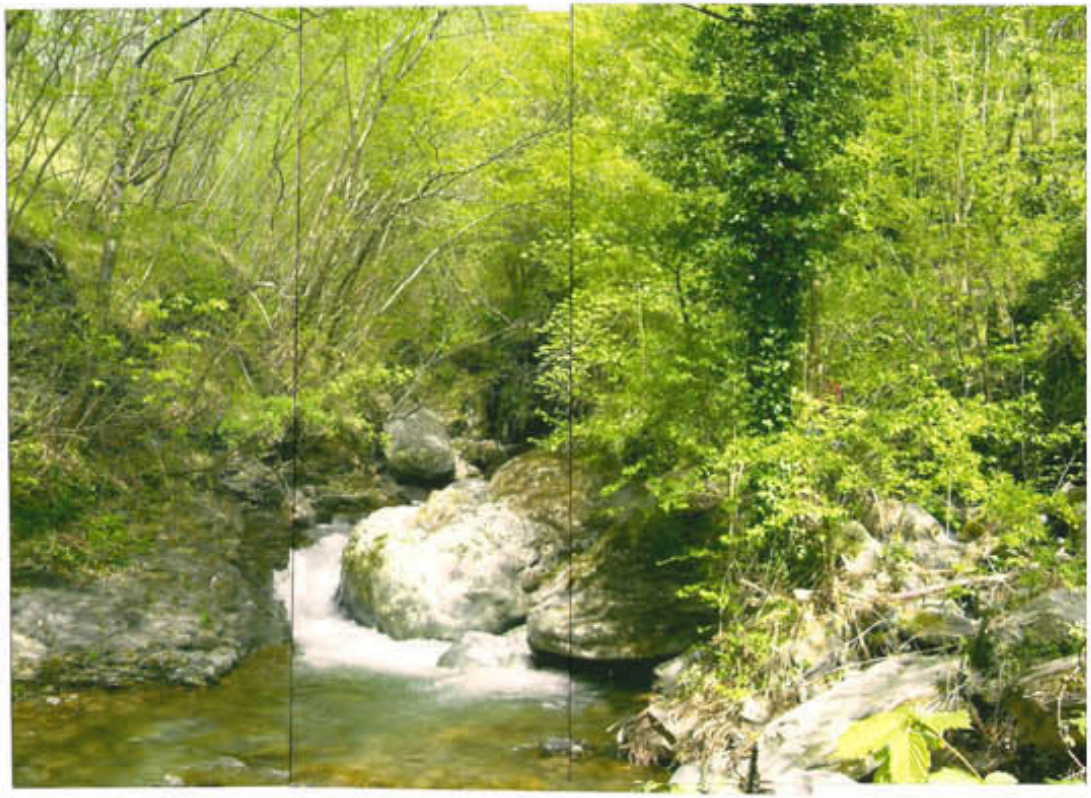

foto 9 - punto della presa presa sul fosso Ceresole da valle

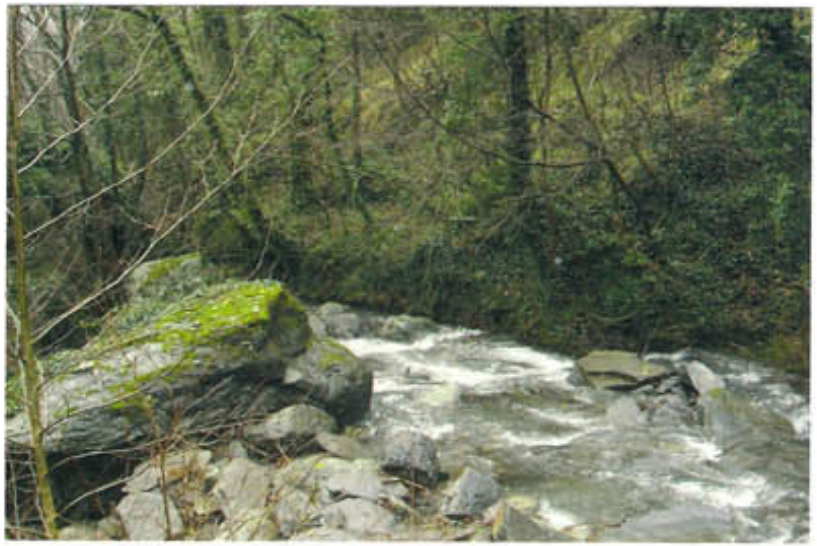

foto 10 - zona della presa presa sul fosso Poragine, da monte

foto 11 - zona della presa presa sul fosso Poragine, da valle

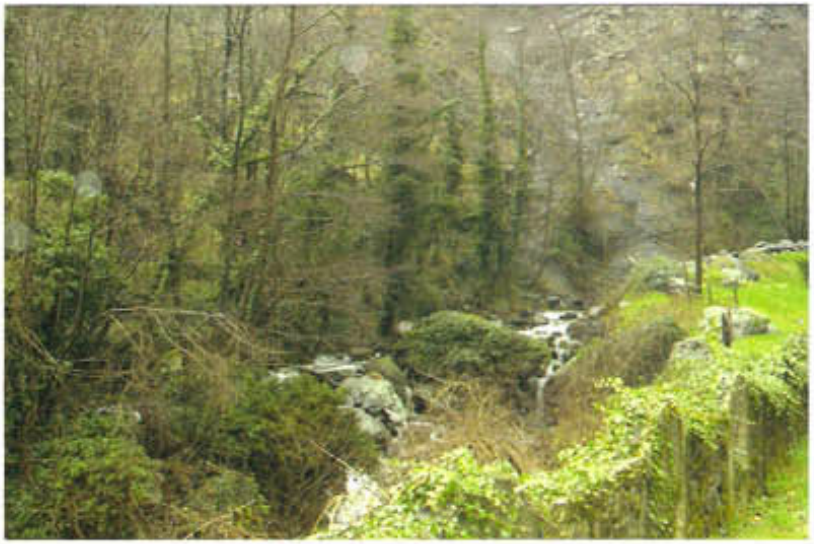

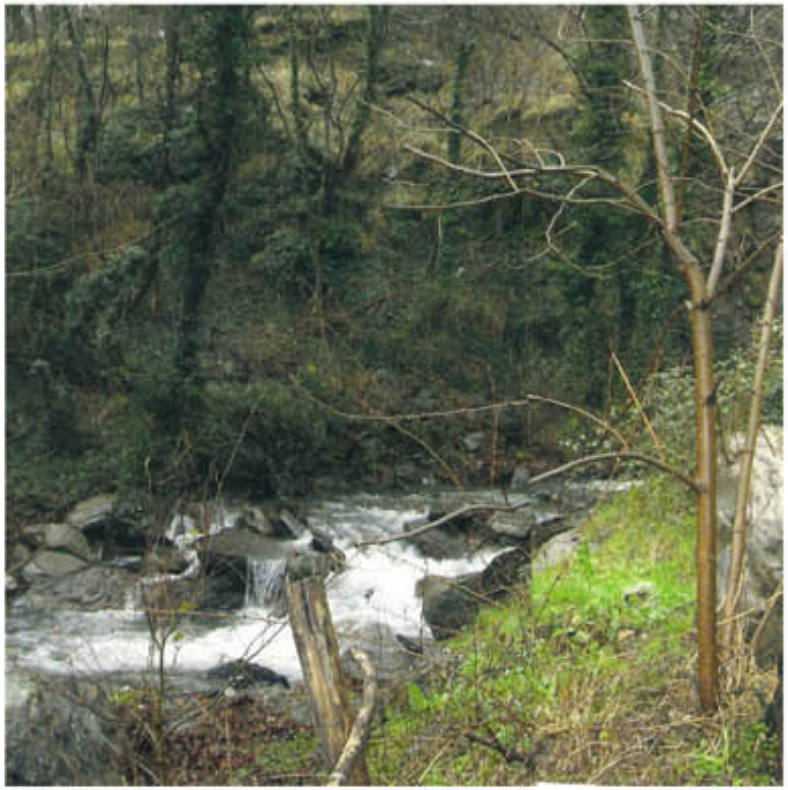

foto 12 - zona della presa presa sul fosso Poragine, da valle

foto 13 - punto di passaggio della condotta in riva destra

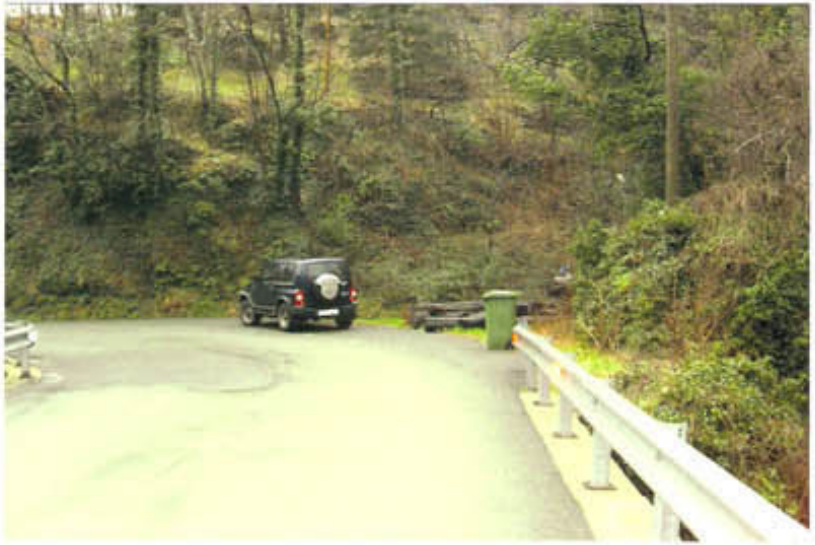

foto 14

foto 15

- zona di arrivo della condotta, sullo stradello di fondo

- vista della piana nella quale realizzare la centrale

foto 15 - area sulla quale è prevista la centrale

foto 16 - terreno sul quale è prevista la centrale

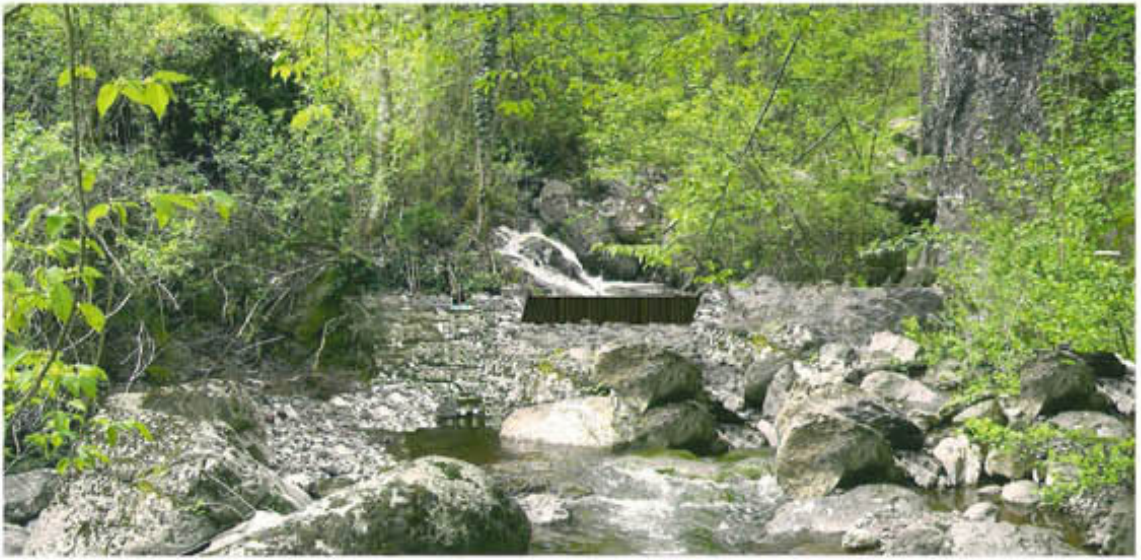

foto 17 - Presa sul rio Storto: simulazione

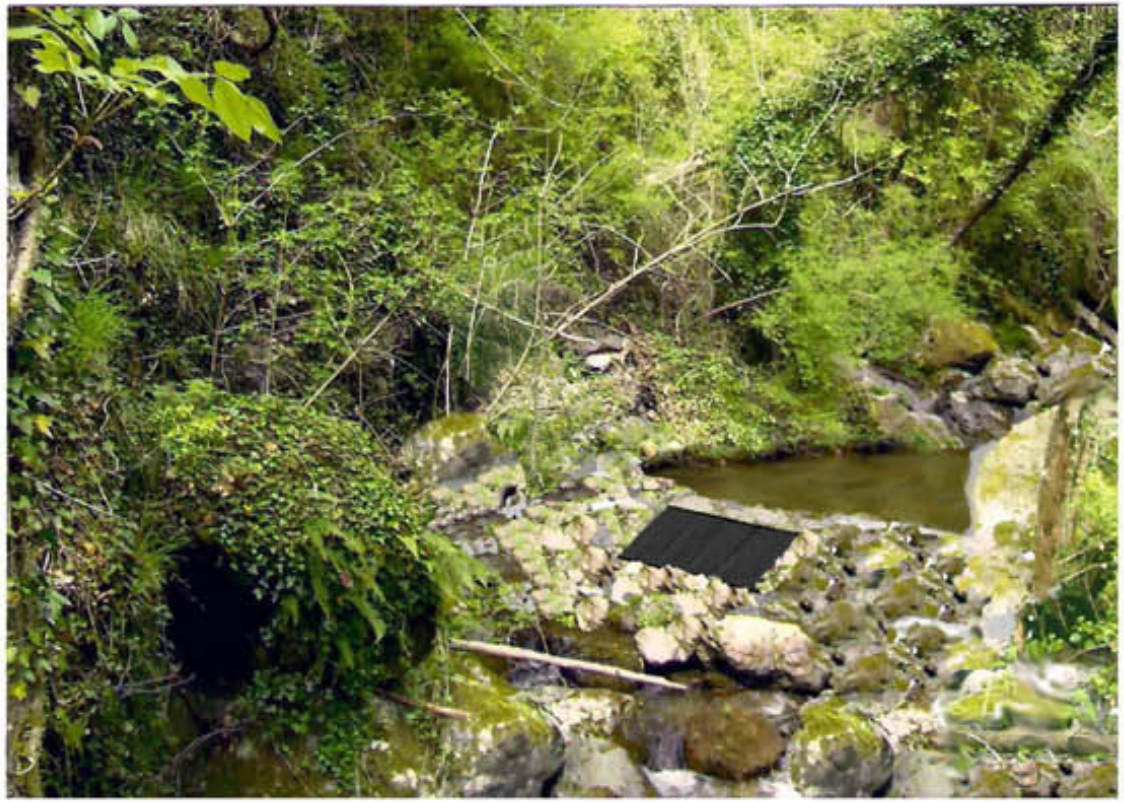

foto 18 - Presa sul rio Ceresole: simulazione

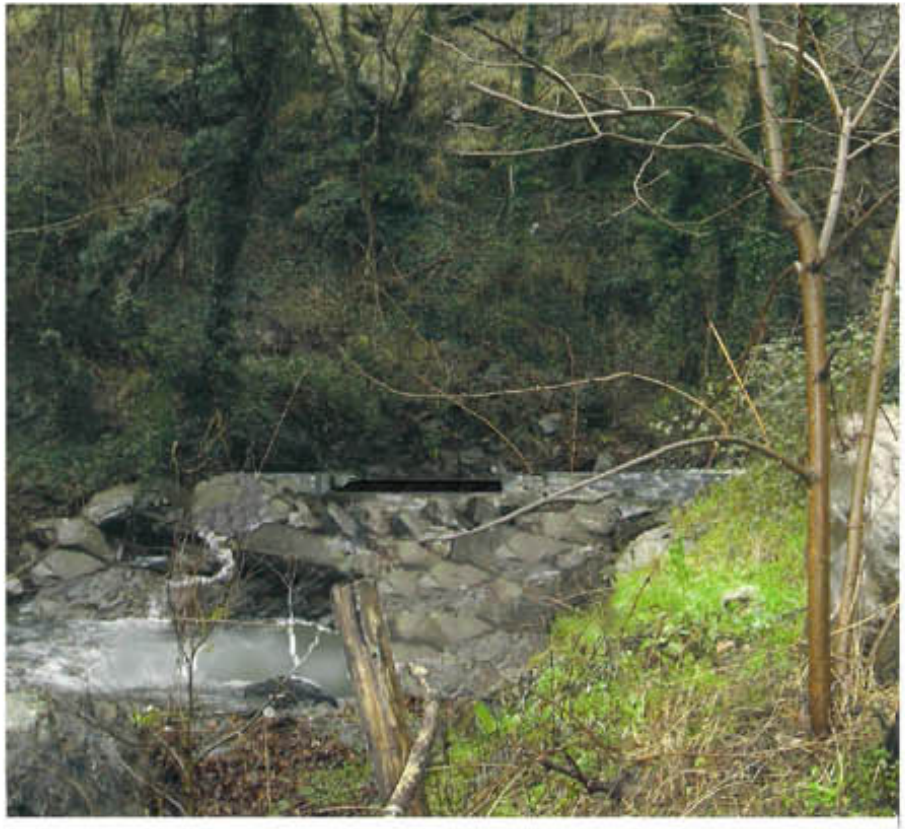

foto 19 - Presa sul rio Poragine: simulazione

foto 20 - Zona della centrale: simulazione

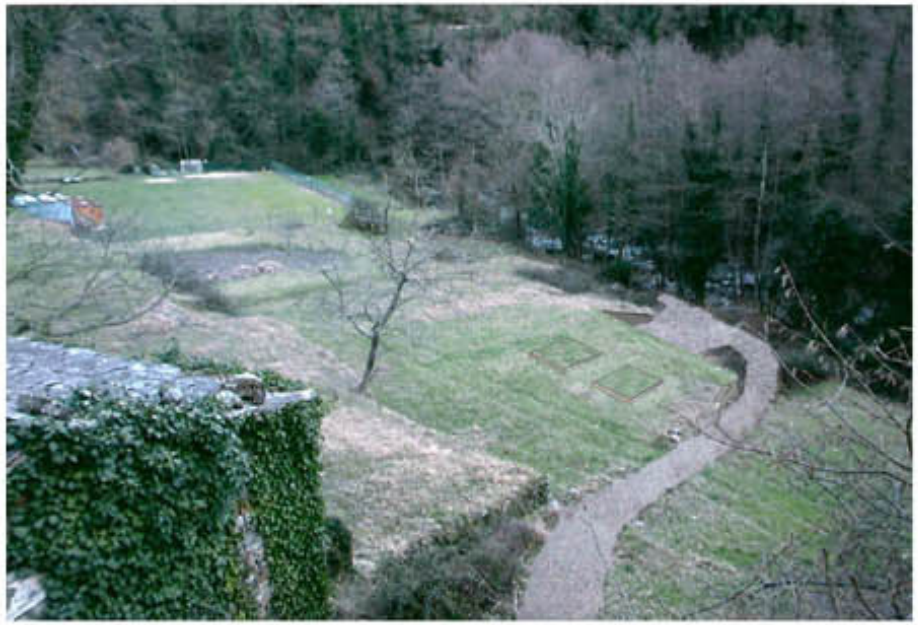

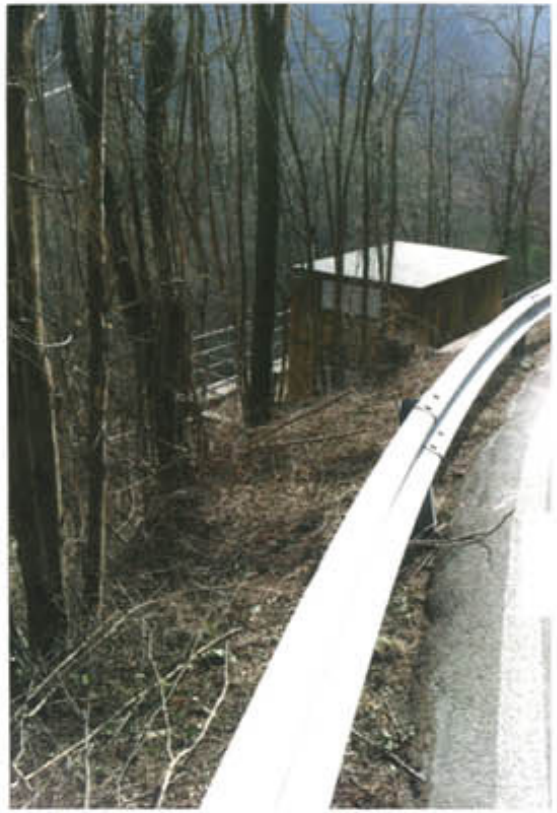

foto 21 - Cabina MT esistente sotto la Str. Prov.le

foto 22 - Lato nord della cabina MT esistente

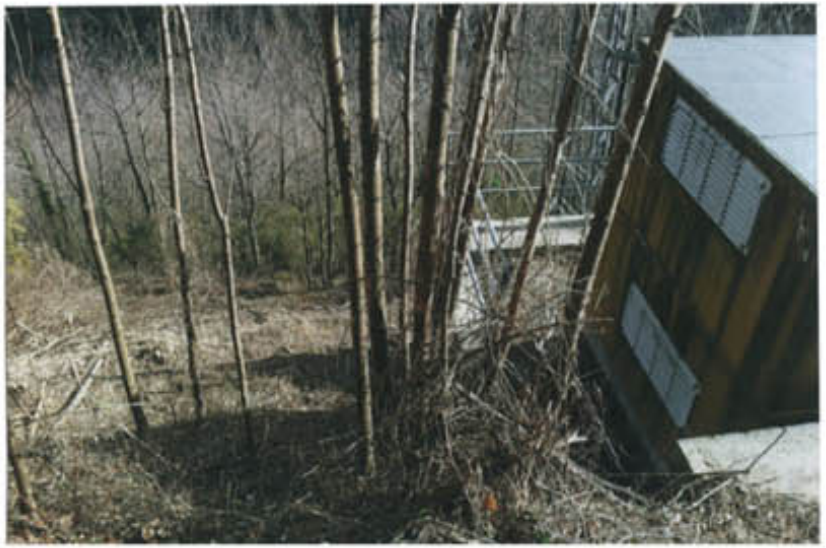

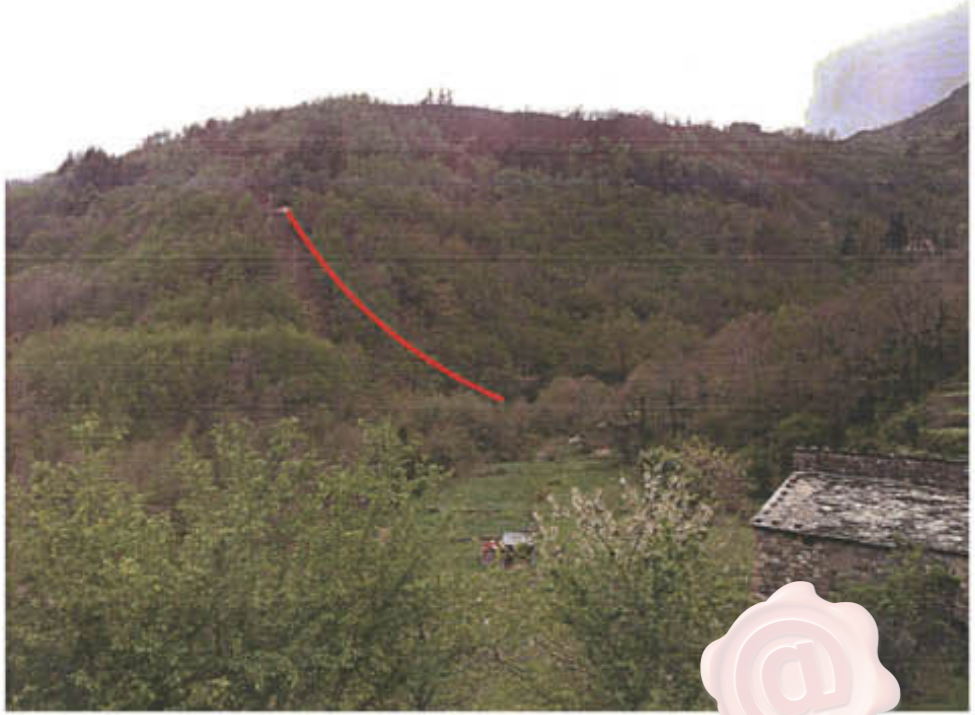

foto 23 - Connessione con la cabina MT esistente

Firmato da
Galleti Aldo

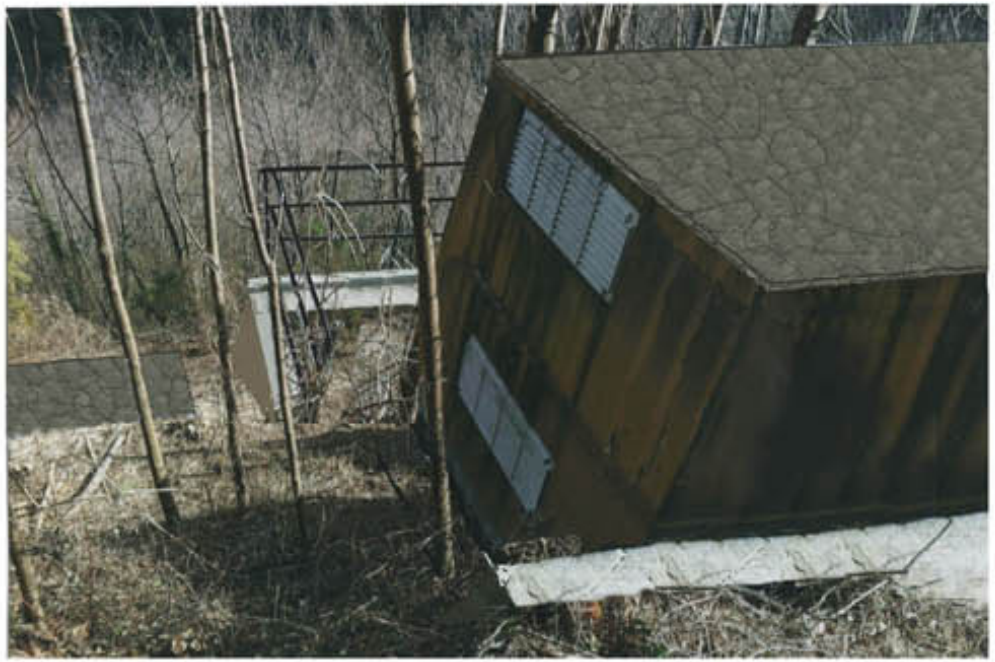foto 24 - Nuova situazione con le cabine MT di impianto