

Analisi Suscettività al dissesto dei versanti
VERSANTE TIRRENICO - Tratto 1

Scala 1 : 5.000

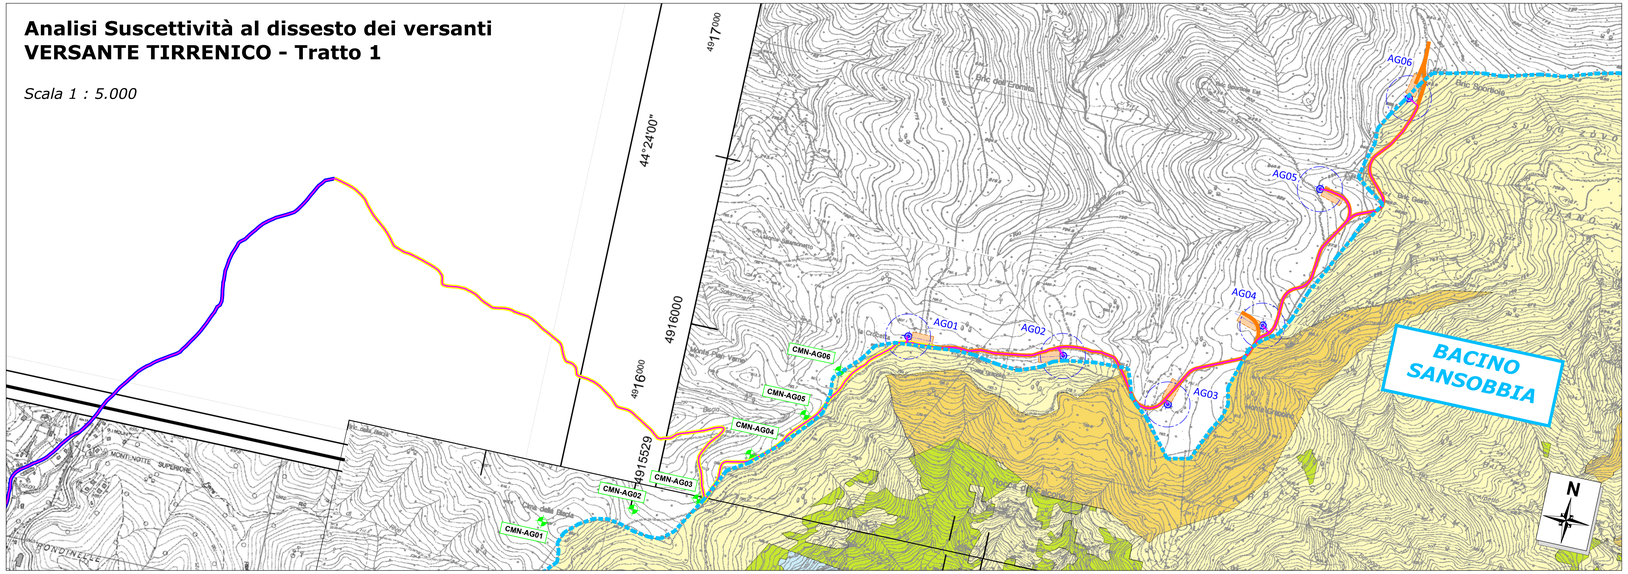

Analisi Suscettività al dissesto dei versanti
VERSANTE TIRRENICO - Tratto 2

Scala 1 : 5.000

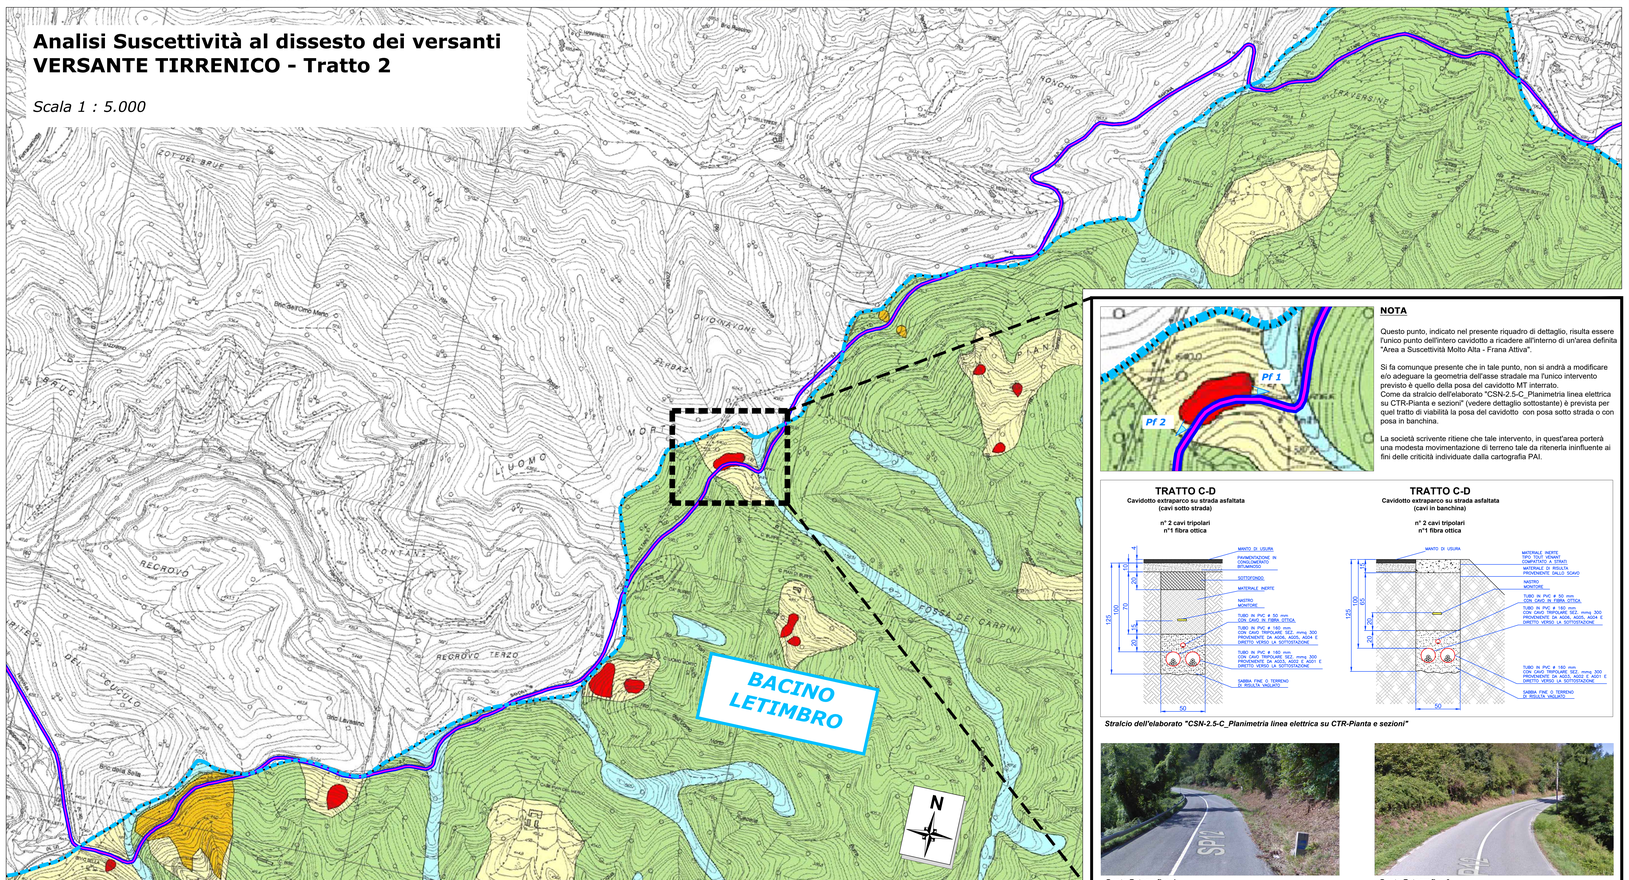

NOTA

Questo punto, indicato nel presente riquadro di dettaglio, risulta essere l'unico punto dell'intero cavidotto a ricadere all'interno di un'area definita "Area a Suscettività Molto Alta - Frana Attiva".

Si fa comunque presente che in tale punto, non si andrà a modificare e/o adeguare la geometria dell'asse stradale ma l'unico intervento previsto è quello della posa del cavidotto MT interrato.
Come da stralcio dell'elaborato "CSN-2.5-C_Planimetria linea elettrica su CTR-Pianta e sezioni" (vedere dettaglio sottostante) è prevista per quel tratto di viabilità la posa del cavidotto con posa sotto strada o con posa in banchina.

La società scrivente ritiene che tale intervento, in quest'area porterà una modesta movimentazione di terreno tale da ritenerla ininfluente ai fini delle criticità individuate dalla cartografia PAI.


Stralcio dell'elaborato "CSN-2.5-C_Planimetria linea elettrica su CTR-Pianta e sezioni"

Punto Fotografico 1

Punto Fotografico 2

Planimetria area impianto d'inquadramento

Scala 1 : 20.000

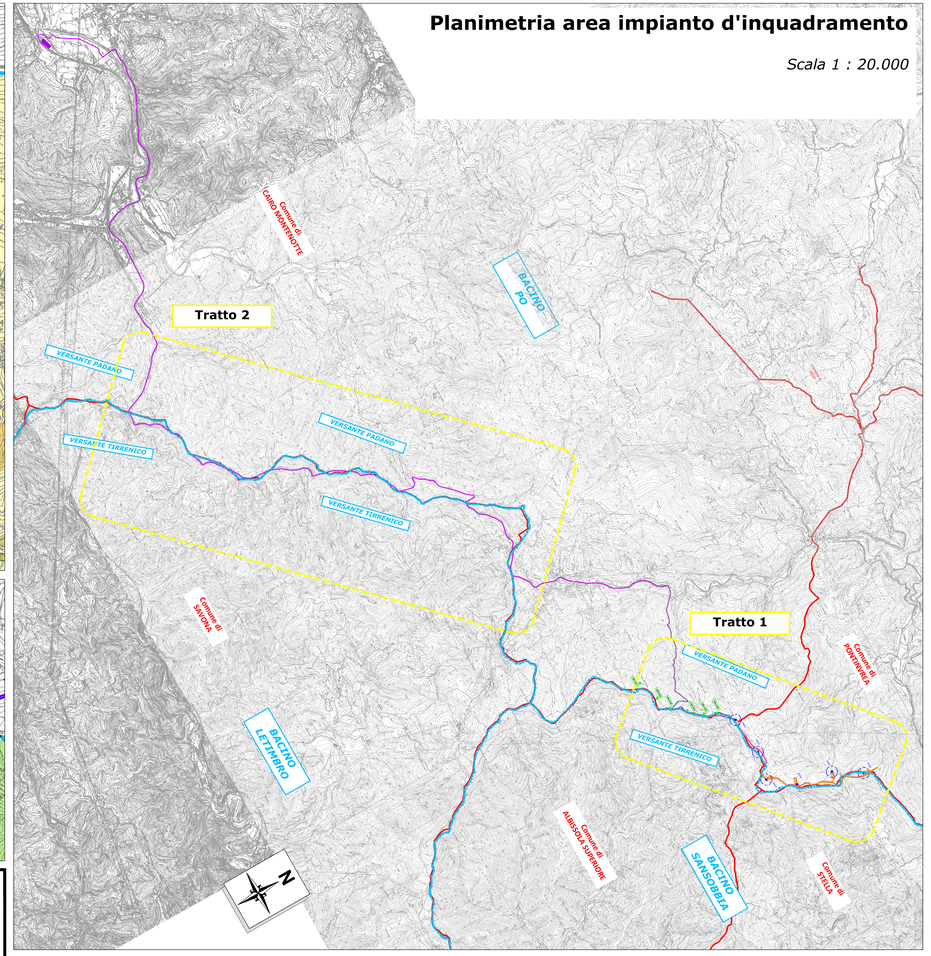

LEGENDA:

- Plinto aerogeneratore a progetto
- Parco eolico esistente "Valbormida" di proprietà F.E.R.A. Srl
- Piazzola di montaggio aerogeneratore allo stato di cantiere
- Sottostazione elettrica (SSE)
- Confine comunale
- Cavidotto MT Fera (20 kV)
- Limite bacini idrografici
- Viabilità asfaltata esistente
- Viabilità sterrata a servizi del parco eolico esistente "Valbormida" da adeguare
- Viabilità sterrata da realizzare/adeguare per il parco eolico a progetto

LEGENDA CARTOGRAFIA PAI:

La cartografia utilizzata per l'elaborazione di questo elaborato è stata individuata sul sito http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/index.html.
I bacini analizzati sono quelli denominati "Sansobbia" e "Letimbro" e vanno ad interessare il versante tirrenico dell'area di progetto. L'elaborazione realizzata è stata portata avanti sovrapponendo a tale cartografia le opere previste a progetto per la realizzazione del parco eolico "Monte Greppino", quali aerogeneratori, viabilità di accesso, sottostazione elettrica (esistente, situata in località Bragno nel comune di Cairo Montenotte) e tracciato del cavidotto interrato MT.

LEGENDA

- **Pg4 - (Aree a suscettività MOLTO ALTA - aree in frana attiva)**
- **Pg3a - (Aree a suscettività ALTA - frane quiescenti)**
- **Pg3b - (Aree a suscettività ALTA - aree non di frana quiescente)**
- **Pg2 - (Aree a suscettività MEDIA)**
- **Pg1 - (Aree a suscettività BASSA)**
- **Pg0 - (Aree a suscettività MOLTO BASSA)**
- **A - (Aree speciali di tipo A - Cave attive, Miniere attive)**
- **A - (Aree speciali di tipo A - Discariche in esercizio)**
- **B1 - (Aree speciali di tipo B1 - Cave inattive, Minieri abbandonate)**
- **B2 - (Aree speciali di tipo B2 - Discariche dismesse e Riporti antropici)**

NOTA

Nel presente elaborato, relativo all'analisi delle aree in dissesto presenti sul versante tirrenico dell'area interessata dal progetto, non sono state prese in considerazione le cartografie PAI che vanno a trattare l'aspetto concernente le Aree a Rischio Alluvionale.
Le aree analizzate in questo elaborato riguardano esclusivamente zone di crinale che non andranno ad essere interessate da fenomeni alluvionali.
Nell'elaborato collegato "2.22-A_Interferenze Aree in Dissesto - Suscettività Versante Padano" tale aspetto verrà analizzato per il versante padano del progetto.

ELABORATI COLLEGATI:

- 2.5-C_Planimetria Linea Elettrica su CTR - Pianta e Sezioni
- 2.22-A_Interferenze Aree in Dissesto - Suscettività Versante Padano

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano
T. +39 02 62980471 F. +39 02 32096804
info@feraer.it www.feraer.it
P.IVA 13393390157

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 certificati n. 50100544 e 50100850

Regione Liguria
Comune di Pontinvrea Stella Cairo M.
Proponente F.E.R.A. SRL

Parco eolico "Monte Greppino"

Progetto Definitivo

2.21

Interferenze Aree in Dissesto Suscettività Versante Tirrenico

Progettisti:
Ing. Paolo Papucci
ing. PAOLO PAPUCCI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 2284 Sezione A
INFORMAZIONE, CAVE E AMBIENTALE
ED EDILIZIA

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
18.10.2018	Rev A	Prima emissione	P. Montechiaro	P. Papucci	F. Berlucchi

Comm. 84 **Elaborato:** MGR-2.21-A_Interferenze Aree in Dissesto - Suscettività Versante Tirrenico.dwg **Scala:** VARIE

© Vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, senza autorizzazione scritta.