



MATERASSI FLESSIBILI - DIMENSIONI STANDARD						
A	B	C			PESO ± 5%	
LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m²]	VOLUME [m³]	IN ARIA [T]	IN ACQUA [T]
6.00	2.35	0.20	14.10	2.82	6,2	3,4

TORRINI DI SCARICO DEL DIFFUSORE


FLANGIA DI CHIUSURA

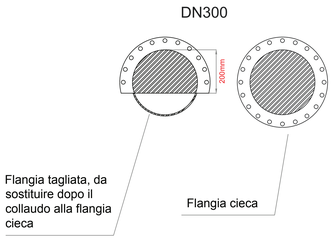


DN500



DN300




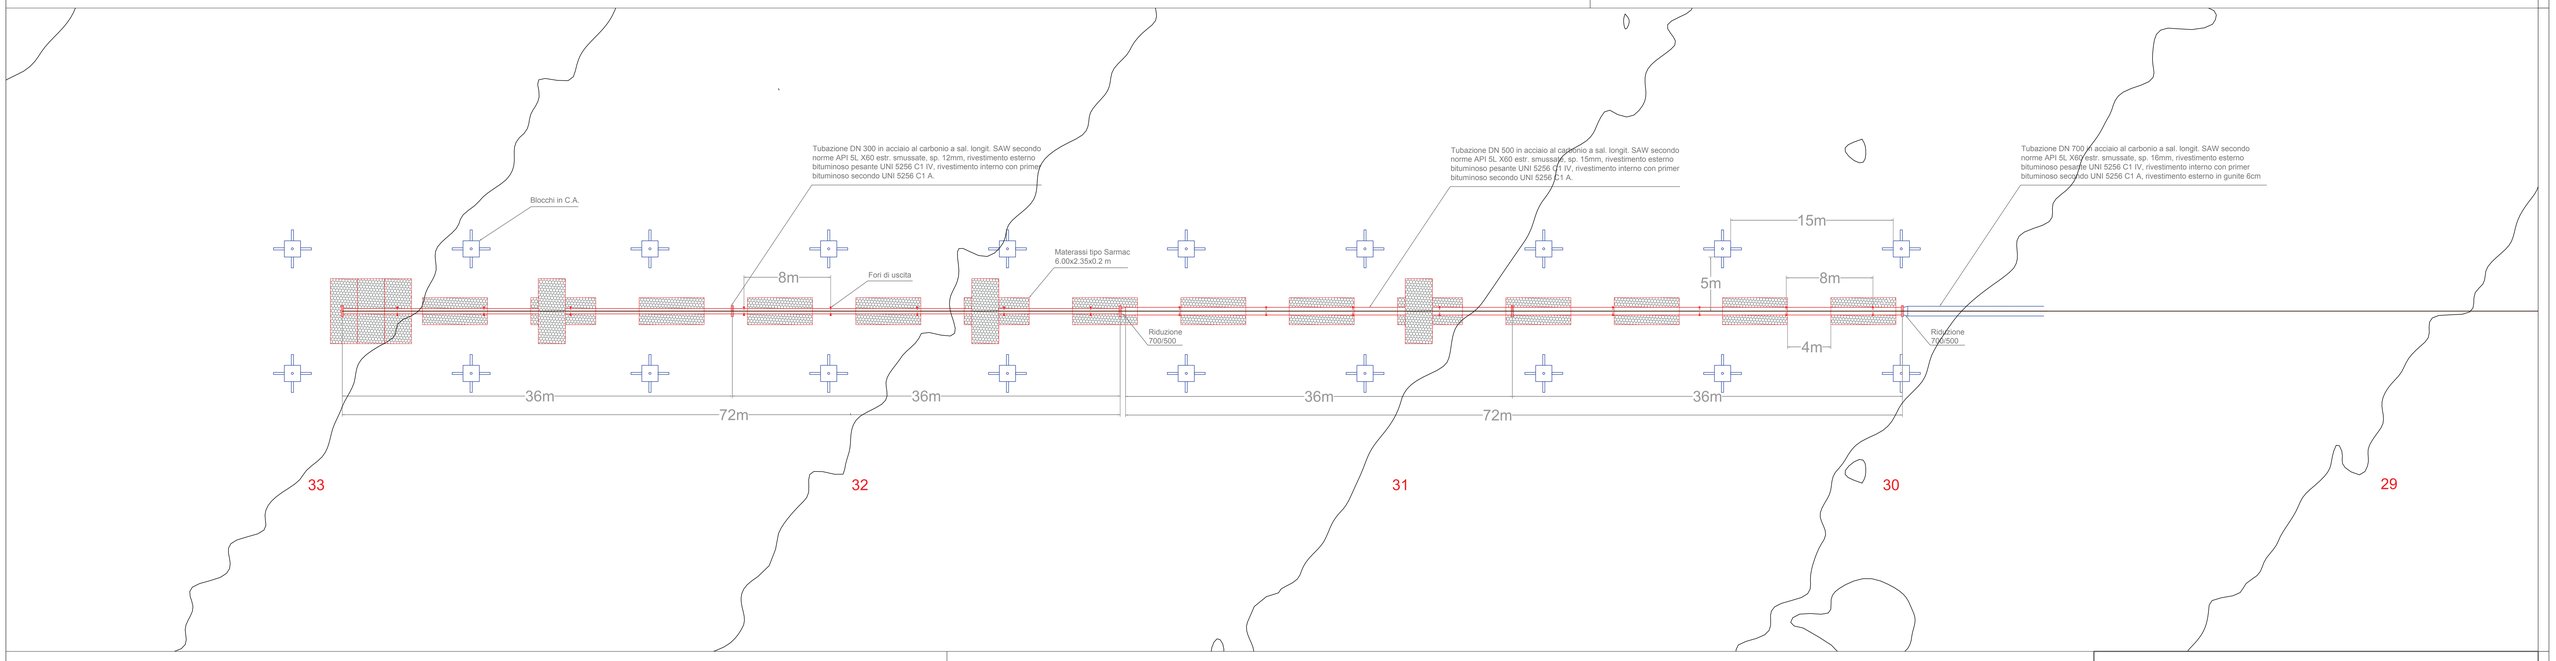


PROTEZIONE CATODICA CONDOTTA SOTTOMARINA

Anodo Tipo	Materiale	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Netto kg
Parallelepipedo	Zinco	490	95	50	14


DIMENSIONI ANODO




PARTICOLARE ATTACCO ANODO




DN700

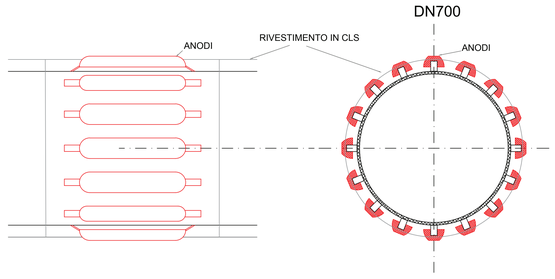


DN700



DN700/500

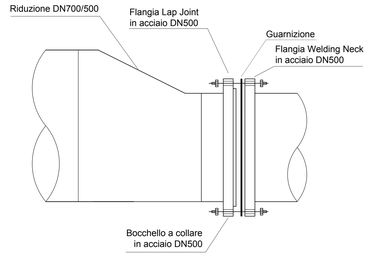

DN500/300

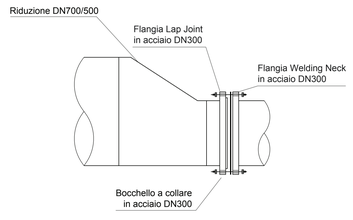

Comune
SESTRI LEVANTE

Provincia
GENOVA

Titolo del progetto

Nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di Ramaia a servizio dei Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese
Condotta di scarico a mare

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
F - FATTIBILITA'	I2 - DEPURAZIONE	IDR - IDRAULICA

Numero	Titolo	Scala
	Diffusore e Particolari Costruttivi	varie

ID Progetto	Titolo sintetico (nome file di stampa)	Codifica WBS
2017GESI0005	2017GESI0005-00-D-I2-ARC-EG-009-00	C10I2-L059-01-0004

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	giugno 2019	Emissione	AS	CC	CZ

Redatto: Ing. Andrea Serafini
Verificato: Ing. Claudio Casale
Approvato: Ing. Christian Zanni

Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : Via Piacenza, 54 - 16138 Genova (GE)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it