Parco legno

Fiume Bormida

Condotta gas DN 100
Polietene interrato

Deposito acqua antincendio

Locale pompe antincendio

VASCA

Allaccio nuova linea gas

DN 100

DN 200

DN 200

DN 200

Pesa

Da Ferrania (Stazione)


Da loc. Vispa

Stazione di decompressione

TUBAZIONI INTERRATE PER GAS METANO
Pressione max. 4 bar

Il raccordo polietilene–metallo deve essere ispezionabile (prevedere pozzetto con coperchio).

Nel caso di parallelismi, sovrapposti e sottopassi fra i tubi del gas ed altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.

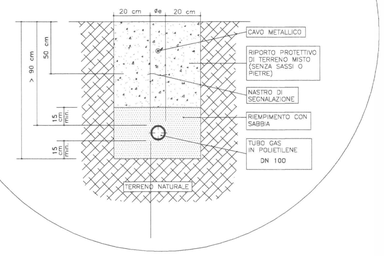

TAV. I

Rev.	Data	Redatto	Scopo	Data	Autorizzato
1	24/5/06	ABR			

TSA Consulenze
Brero ing. Adriano
SV 388 – I – 0018

Titolo

IMPIANTO A BIOMASSA FERRANIA

Cliente:

FERRANIA TECHNOLOGIES

PLANIMETRIA GENERALE
Accessi - Condotta gas

formato	scala
A1	1:1000

job	rif.	tipol.	nro
FAL_01	ABR	GA	002

Identificativo documento