


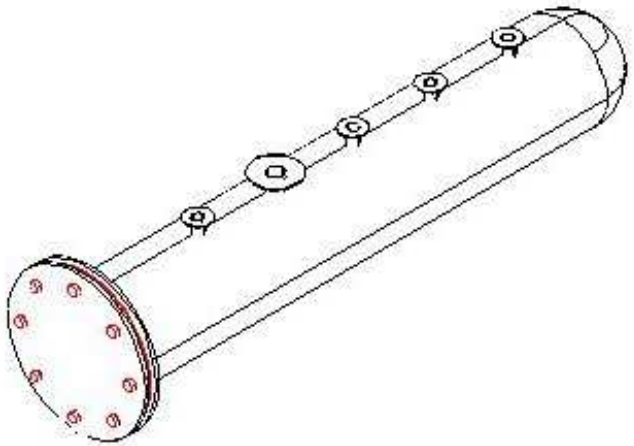


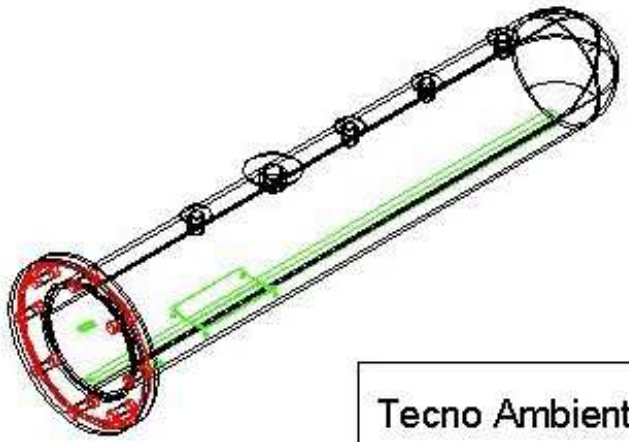


Tecno Ambiente s.r.l.

STUDIO PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTO BONIFICA BOMBOLE

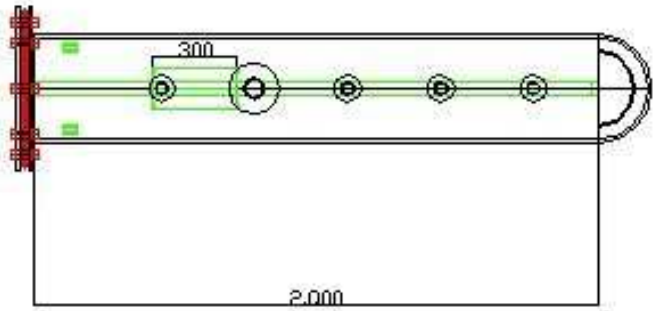

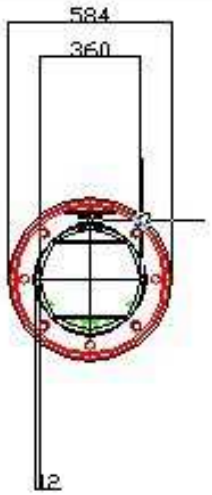

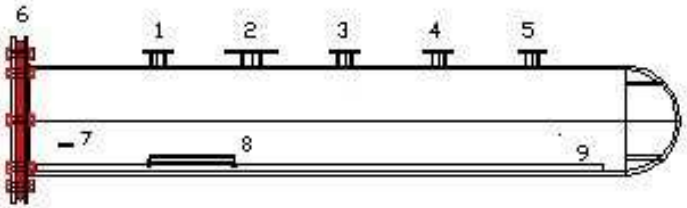

LEGENDA:
1. Spurgo/Vuoto
2. Trapano a pressione
3. Manometro A
4. Manometro B
5. Ingresso gas
6. Guarnizione
7. Elemento di fissaggio
8. Carrello
9. Binario

CONDIZIONI DI ESERCIZIO:
Pressione di esercizio 40 atm.
Pressione di collaudo 50atm.
Temperatura ambiente


MATERIALE:
Acciaio al carbonio ASDM 106B

< quotatura in mm >


Tecno Ambiente s.r.l.

STUDIO PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTO BONIFICA BOMBOLE

Vista assonometrica a colori

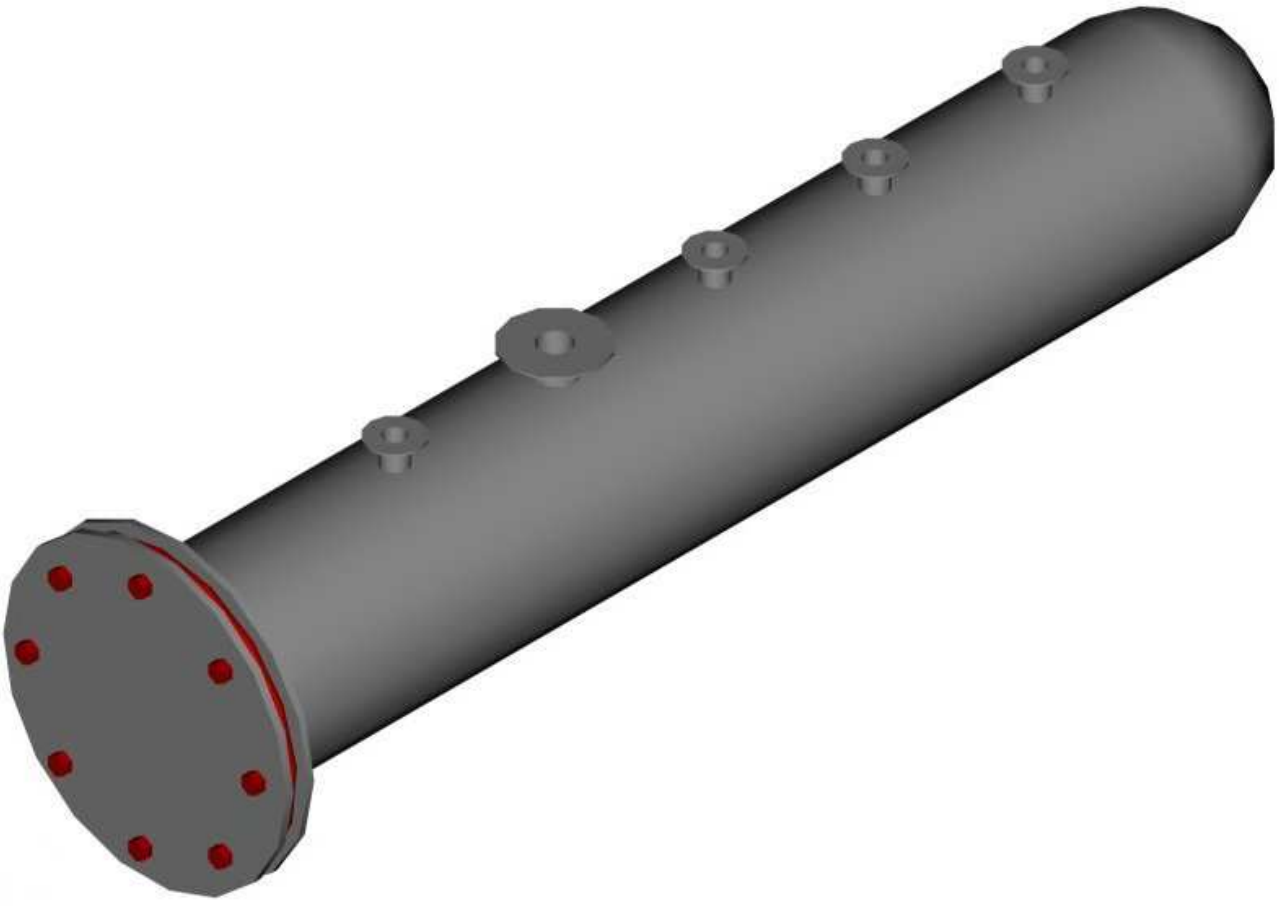

Vista laterale a colori

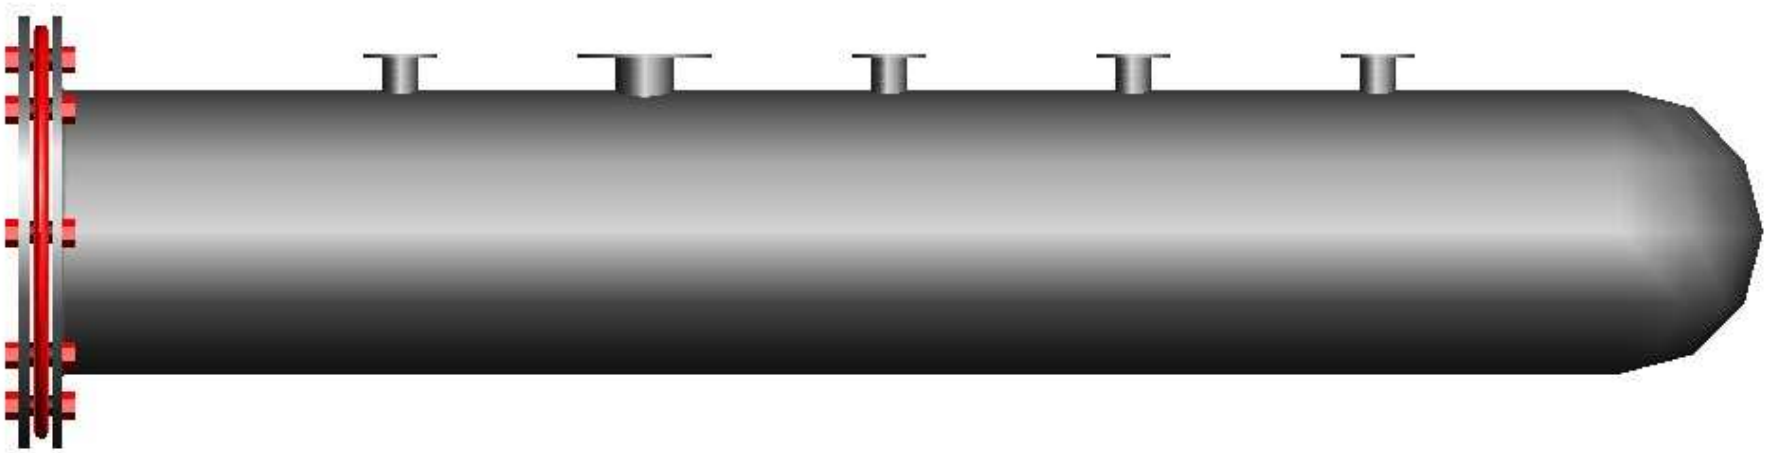

Vista dall’alto a colori

