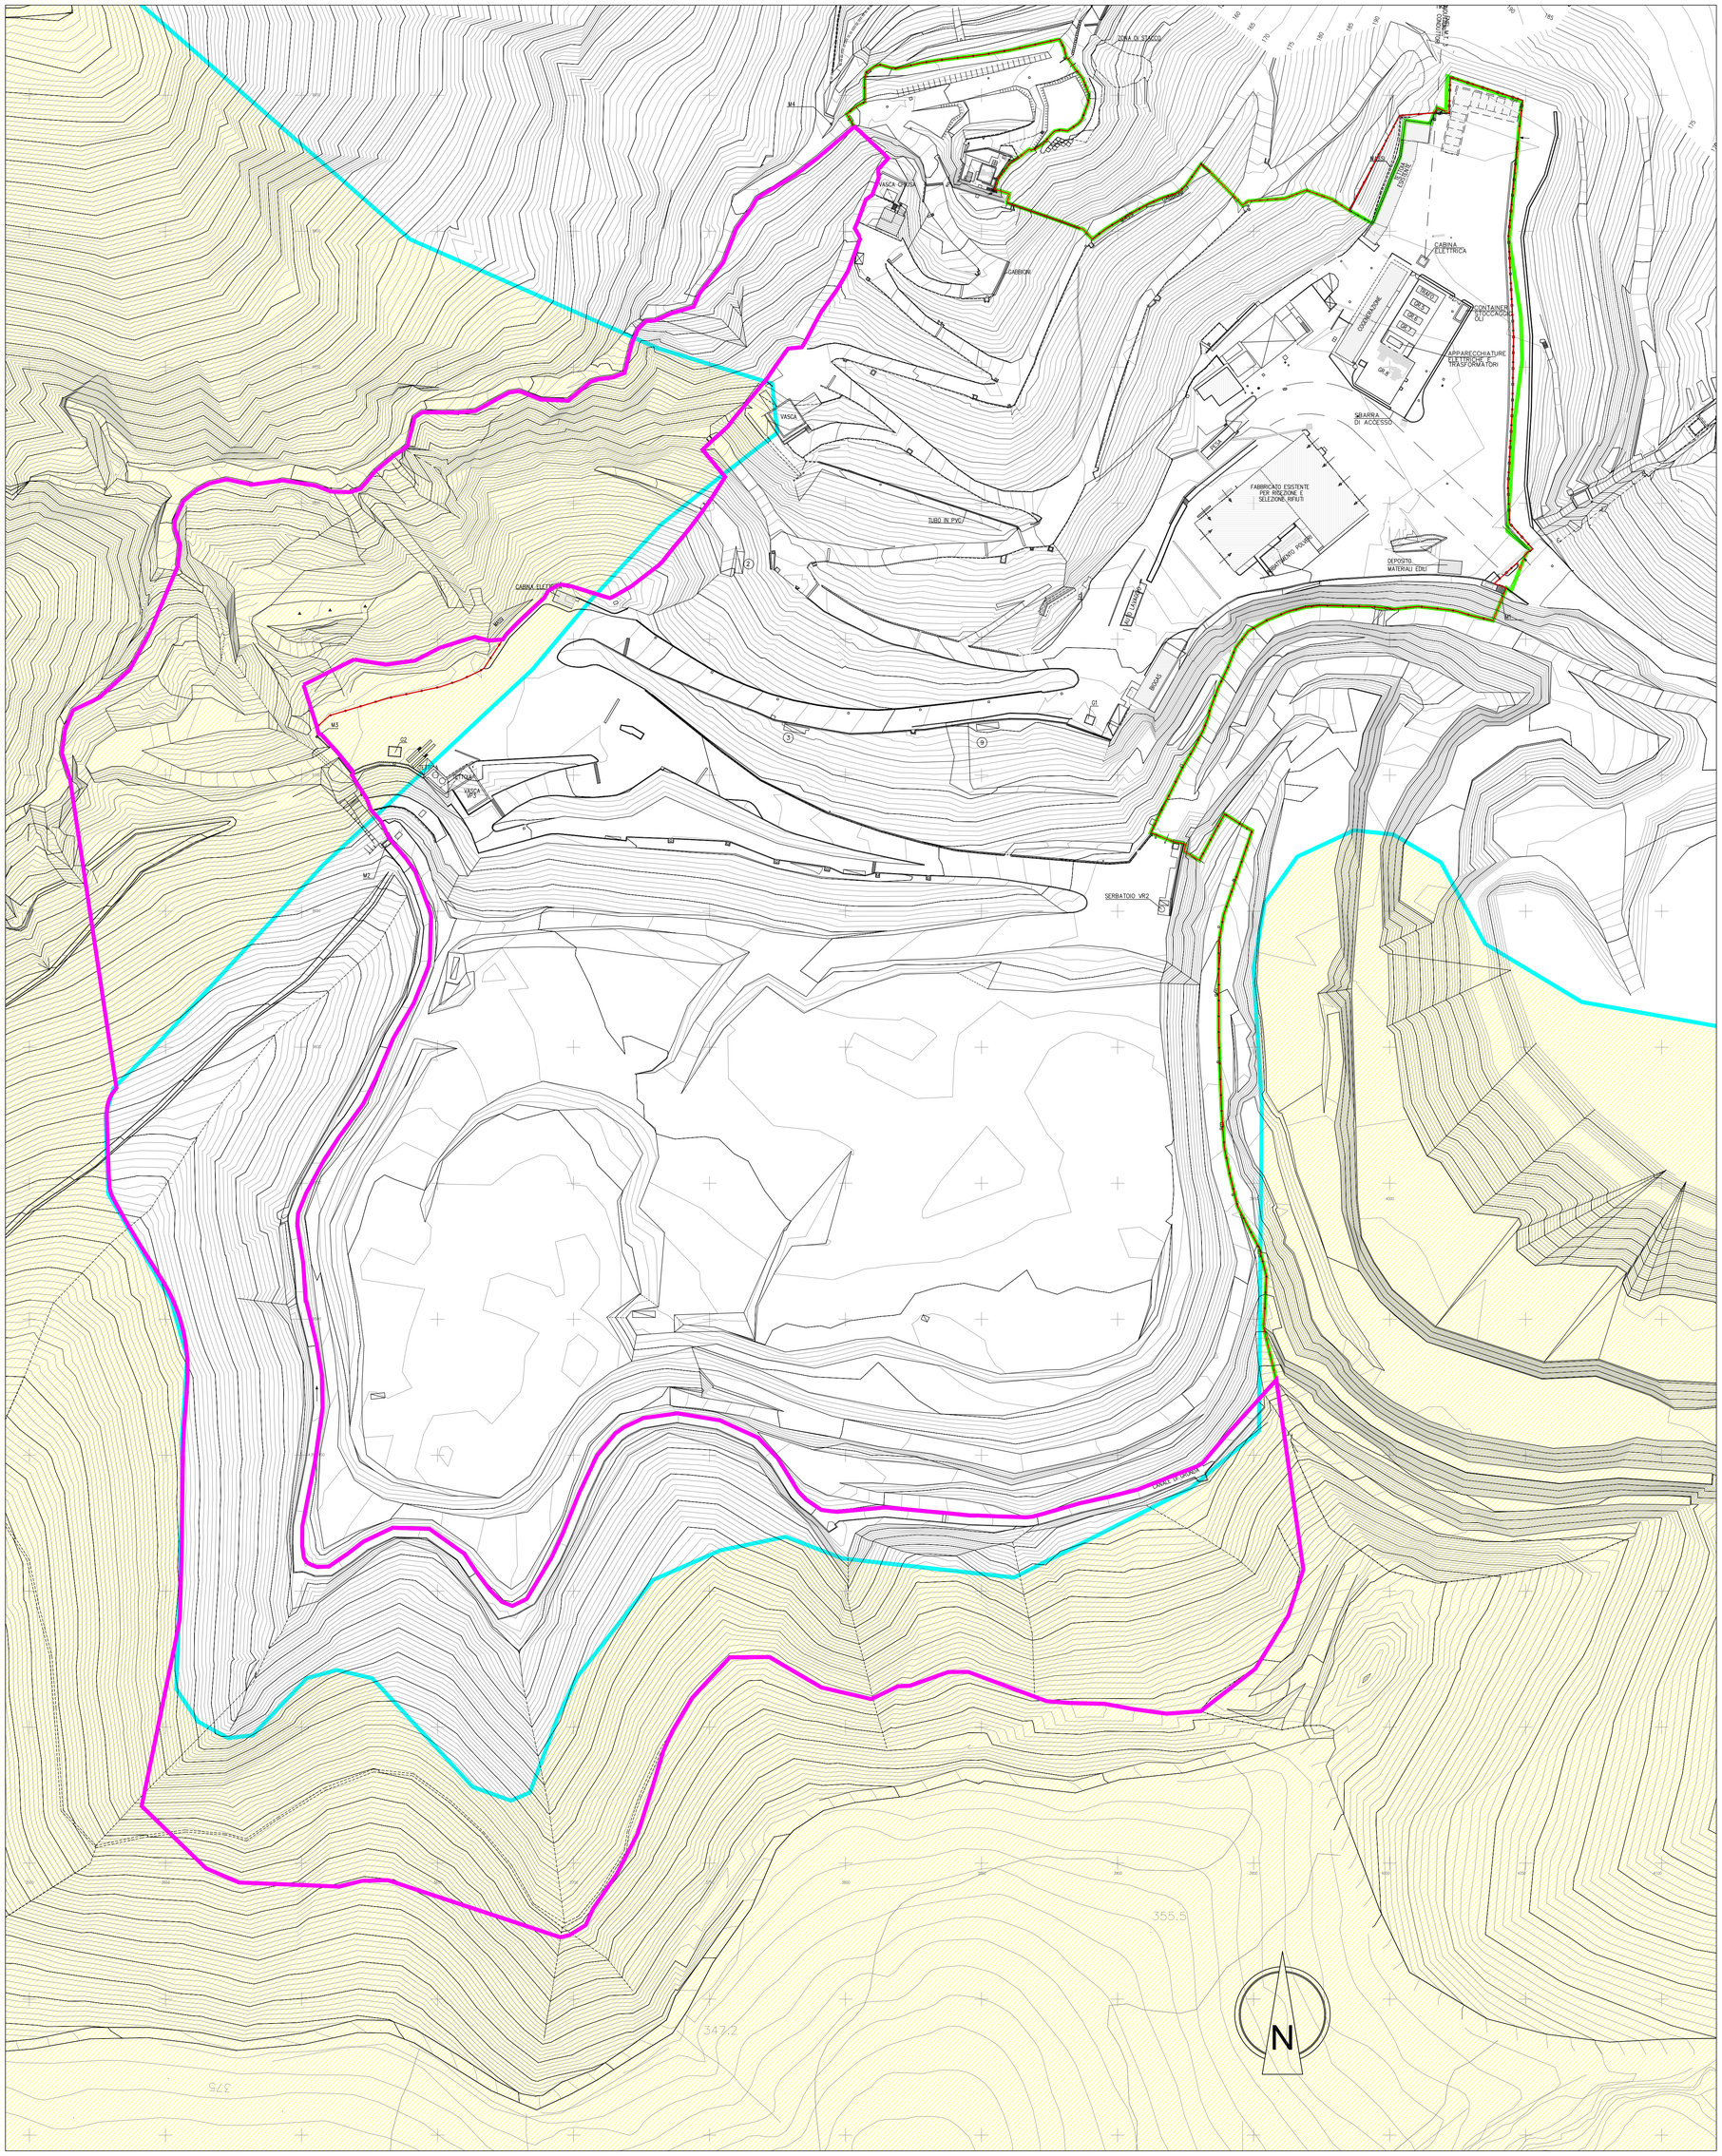


LEGENDA

- LIMITE DISCARICA AUTORIZZATA
- LIMITE DI INTERVENTO (*)
- LIMITE AREA CARSICA
- AREA VINCOLATA AI SENSI DELLA L.R. 39/09

NOTE:

(*) PER "LIMITE DI INTERVENTO" SI INTENDONO LE AREE COINVOLTE DALLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO (SCAVI, RIPORTI, IMPERMEABILIZZAZIONI, ECC) ALL'ESTERNO DELL'ATTUALE RECINZIONE DELL'IMPIANTO. TALE LIMITE NON COINCIDE PERTANTO CON LA RECINZIONE DELL'AMPLIAMENTO.

- LA CARTOGRAFIA DI BASE E' RAPPRESENTATA DAL RILIEVO DELL'IMPIANTO AGGIORNATO AL 14.01.2011.

CLIENTE:

ECOSAVONA s.r.l.
gruppo GEOTEA

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO:

STUDIO GEOTECNICO ITALIANO s.r.l.
ingegneria geotecnica – ingegneria ambientale – ingegneria sismica
geologia applicata
Dott. Ing. Stefano Veggi

Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria-N. 1054
Dott. Ing. STEFANO VEGGI
STUDIO GEOTECNICO ITALIANO

PROGETTO:

COMUNE DI VADO LIGURE (SV)
DISCARICA PER RNP IN LOCALITA' BOSCACCIO

AMPLIAMENTO – IPOTESI 1
PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO – Title

PLANIMETRIA AREA DI AMPLIAMENTO
CON LIMITE AREA CARSICA

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA:

STUDIO PROGEA
Dott. S. AICARDI
via G. Leopardi 39c, 17100 Savona
Tel e Fax 019.8259560
Studio.Progea@gmail.com

STUDIO CARIERI
Dott. F. CARIERI
Via alla Rocca di Legino 9a, 17100 Savona
Tel 019.801866 Fax: 019.8403931
e-mail: filippo@carieri.com

IMPIANTISTICA BIOGAS:

Enrico Magnano
consulenze tecniche per l'ambiente
Via Rocca Grue, 17 15050 Sarezzano (AL) - Italy
Tel. +39 + 0131 - 88.45.96 Fax. +39 + 0131 + 88.49.21
e-mail: magnano@magnano.it web:+ www.magnano.it

STUDIO GEOTECNICO ITALIANO		IDENTIFICAZIONE SGI / SGI identification			
CONTRATTO N. – Contract Nr.		COMMESSA	CODICE ARCHIVIO	ELABORATO	EMISSIONE
		07663	065D	19	E01
01 EMISSIONE	St. Carieri	TER	VEG	15.06.2011	
REV. Rev. / DESCRIZIONE Description	REDAZIONE Edited	VERIFICA Checked	AUTORIZZAZIONE Authorized	DATA Date	
NOME FILE – File name: 07663–065D19E01	SCALA – Scale: 1:1.000	SCALA GRAFICA – Graphic scale: 0 10 20 30 40 50m			

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA SGI–Reproduction of this document is forbidden without prior written permission by SGI