
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**I1**
prova n.°:	**1**
data:	31/08/2007
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	950	cm
profondità del rivestimento da p.c.	850	cm
diametro foro di sonda	12	cm
altezza rivestimento dal p.c.	50	cm
livello di falda o fondo foro	950	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**9,92E-06**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**4,27E-08**	m/s

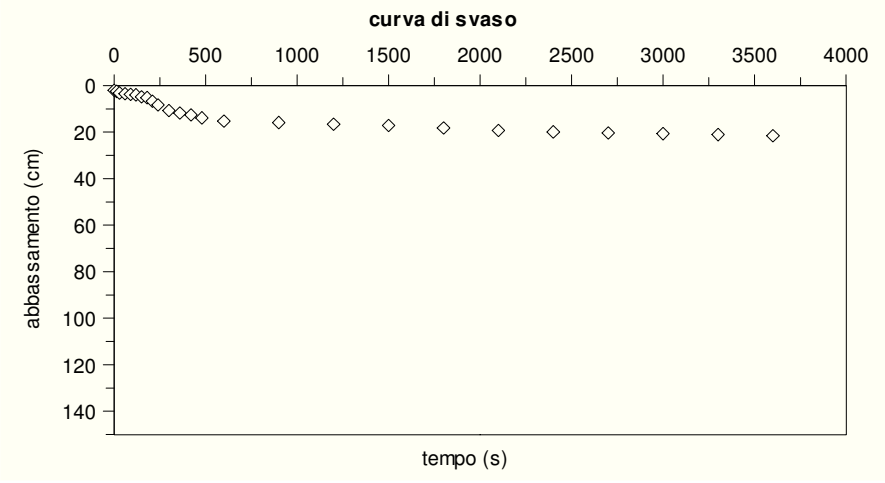

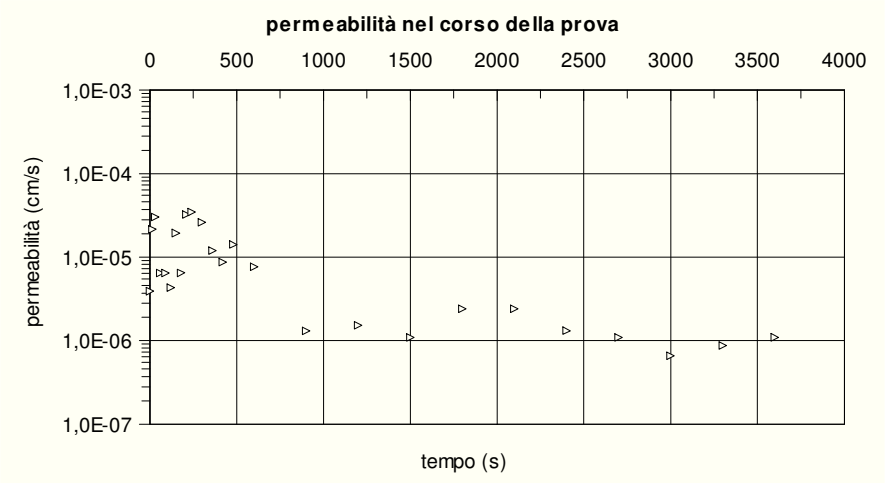

tempo (s)	discesa (cm)
0	2
15	2,5
30	3,2
60	3,5
90	3,8
120	4
150	4,9
180	5,2
210	6,7
240	8,3
300	10,7
360	11,8
420	12,6
480	13,9
600	15,3
900	15,9
1200	16,6
1500	17,1
1800	18,2
2100	19,3
2400	19,9
2700	20,4
3000	20,7
3300	21,1
3600	21,6