
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**P2**
prova n.°:	**1**
data:	10/09/2007
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	900	cm
profondità del rivestimento da p.c.	800	cm
diametro foro di sonda	12	cm
altezza rivestimento dal p.c.	15	cm
livello di falda o fondo foro	565	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**2,25E-05**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**7,65E-08**	m/s

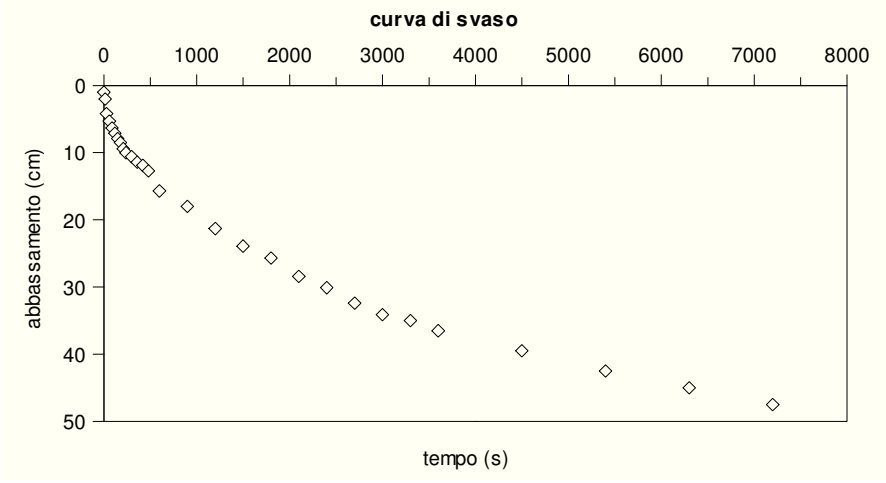

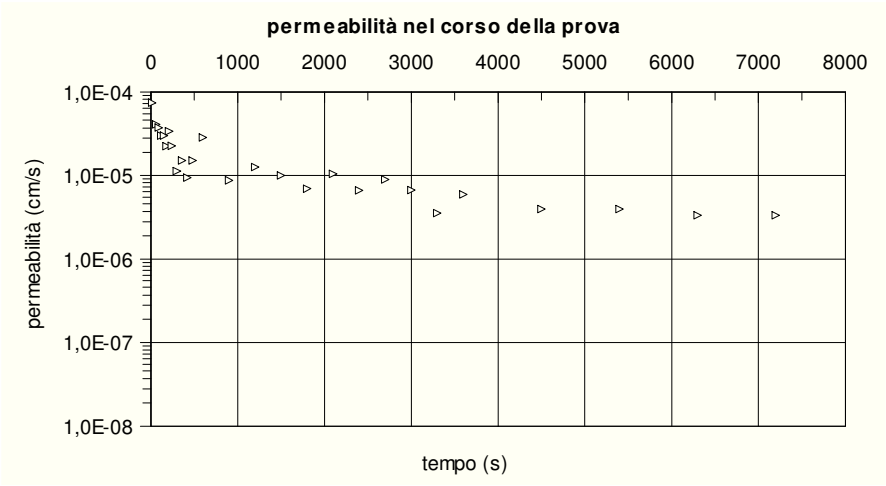

tempo (s)	discesa (cm)
0	1
15	2
30	4,2
60	5,3
90	6,3
120	7,1
150	7,9
180	8,5
210	9,4
240	10
300	10,6
360	11,4
420	11,9
480	12,7
600	15,7
900	18
1200	21,3
1500	23,9
1800	25,7
2100	28,4
2400	30,1
2700	32,4
3000	34,1
3300	35
3600	36,5
4500	39,5
5400	42,5
6300	45
7200	47,5