
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**P5**
prova n.°:	**1**
data:	12/09/2007
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	200	cm
profondità del rivestimento da p.c.	150	cm
diametro foro di sonda	12	cm
altezza rivestimento dal p.c.	15	cm
livello di falda o fondo foro	180	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**3,67E-05**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**8,57E-08**	m/s

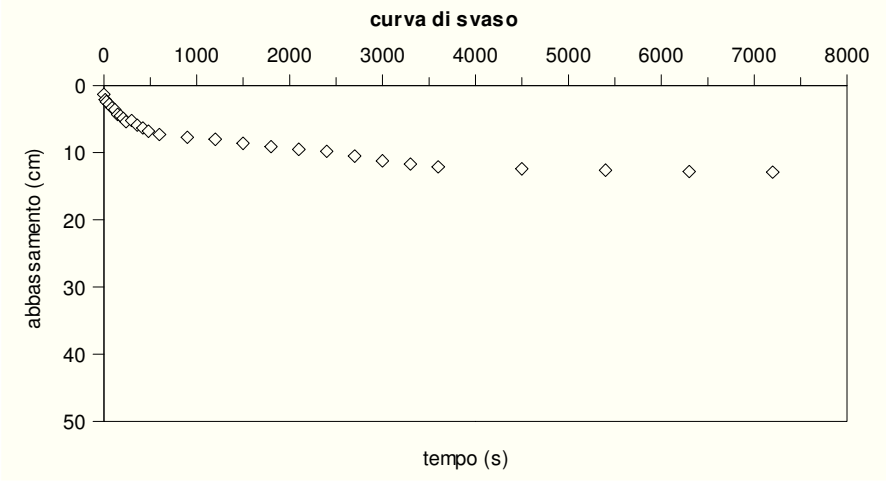

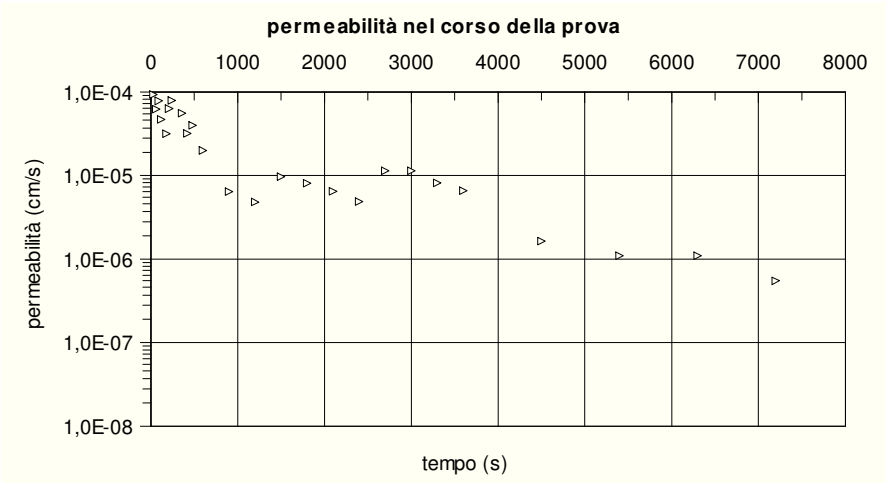

tempo (s)	discesa (cm)
0	1,3
15	2,1
30	2,4
60	2,8
90	3,3
120	3,6
150	4,3
180	4,5
210	4,9
240	5,4
300	5,2
360	5,9
420	6,3
480	6,8
600	7,3
900	7,7
1200	8
1500	8,6
1800	9,1
2100	9,5
2400	9,8
2700	10,5
3000	11,2
3300	11,7
3600	12,1
4500	12,4
5400	12,6
6300	12,8
7200	12,9