
Impianto per la Produzione di Energia Elettrica da Fonte Eolica sulla Diga Foranea del Porto di Genova

Valutazione impatto Acustico

Giugno 2012

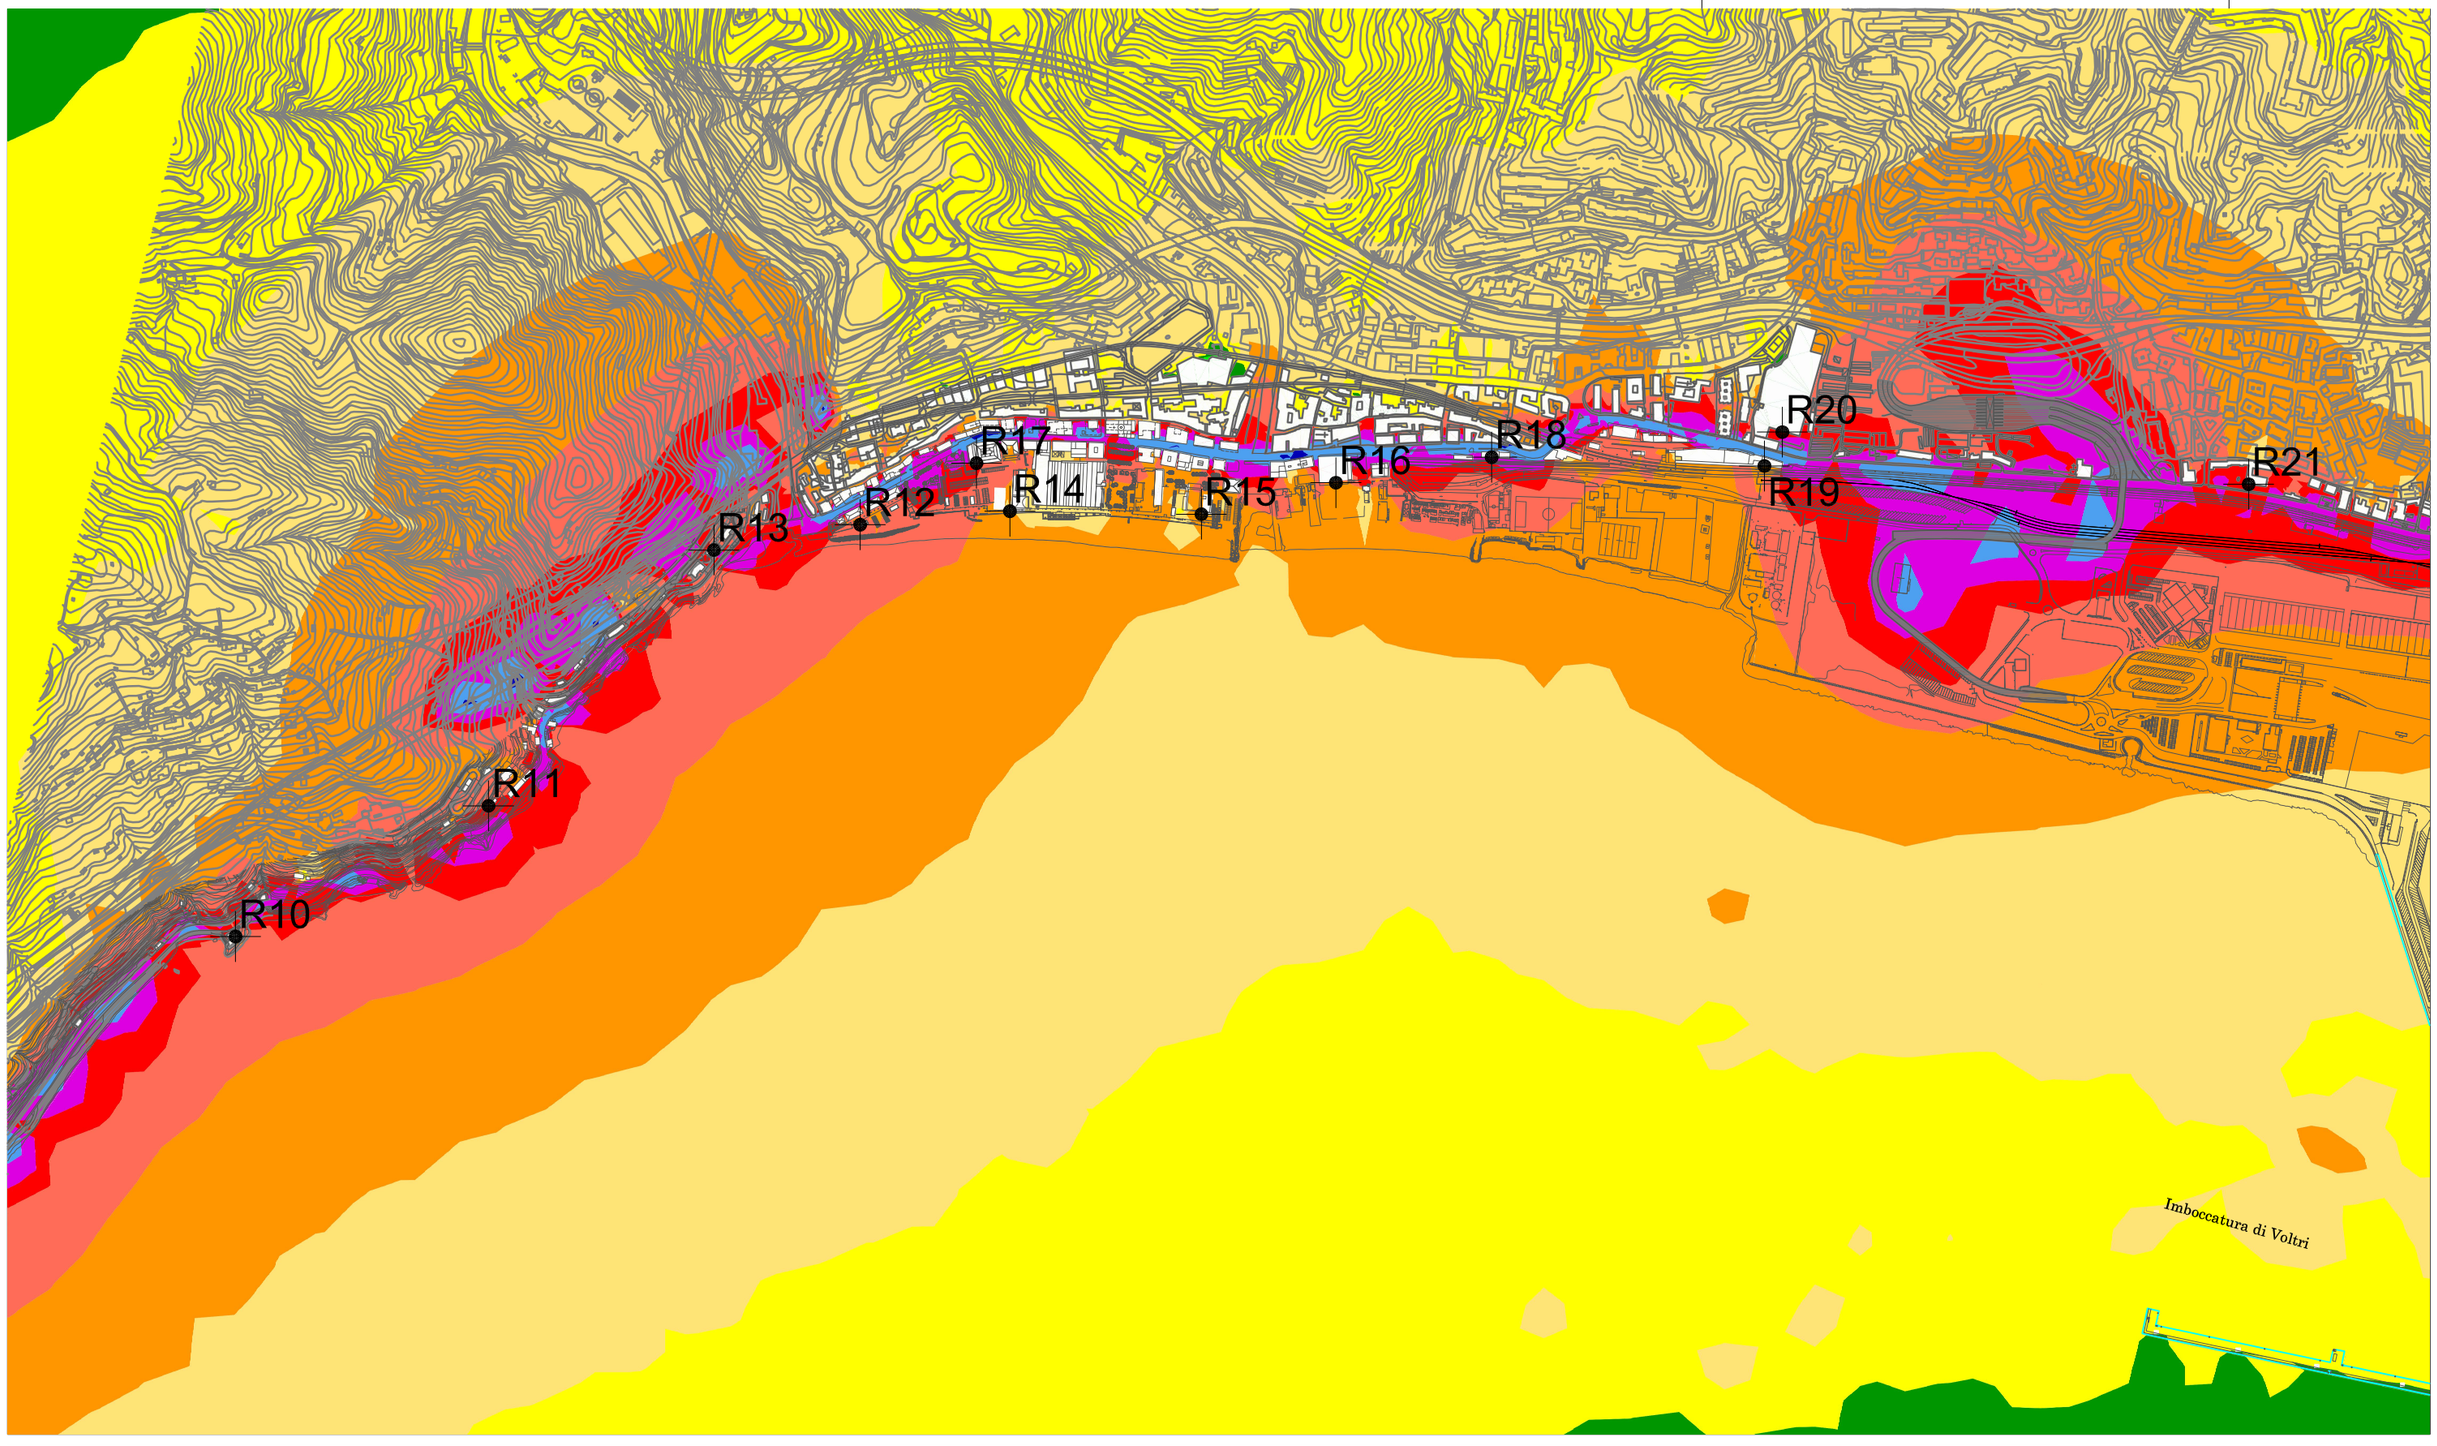

LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

> 80	70 - 75	60 -65	50 - 55	40 - 45	< 35	R10-... Ricettori	
75 - 80	65 - 70	55 - 60	45 - 50	35 - 40			

KEYPLAN

STEAM S.r.l.

via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 1 di 6


T241_SDF-Notturno-13

Scala 1:10.000

Impianto per la Produzione di Energia Elettrica da Fonte Eolica sulla Diga Foranea del Porto di Genova

Valutazione impatto Acustico

Giugno 2012

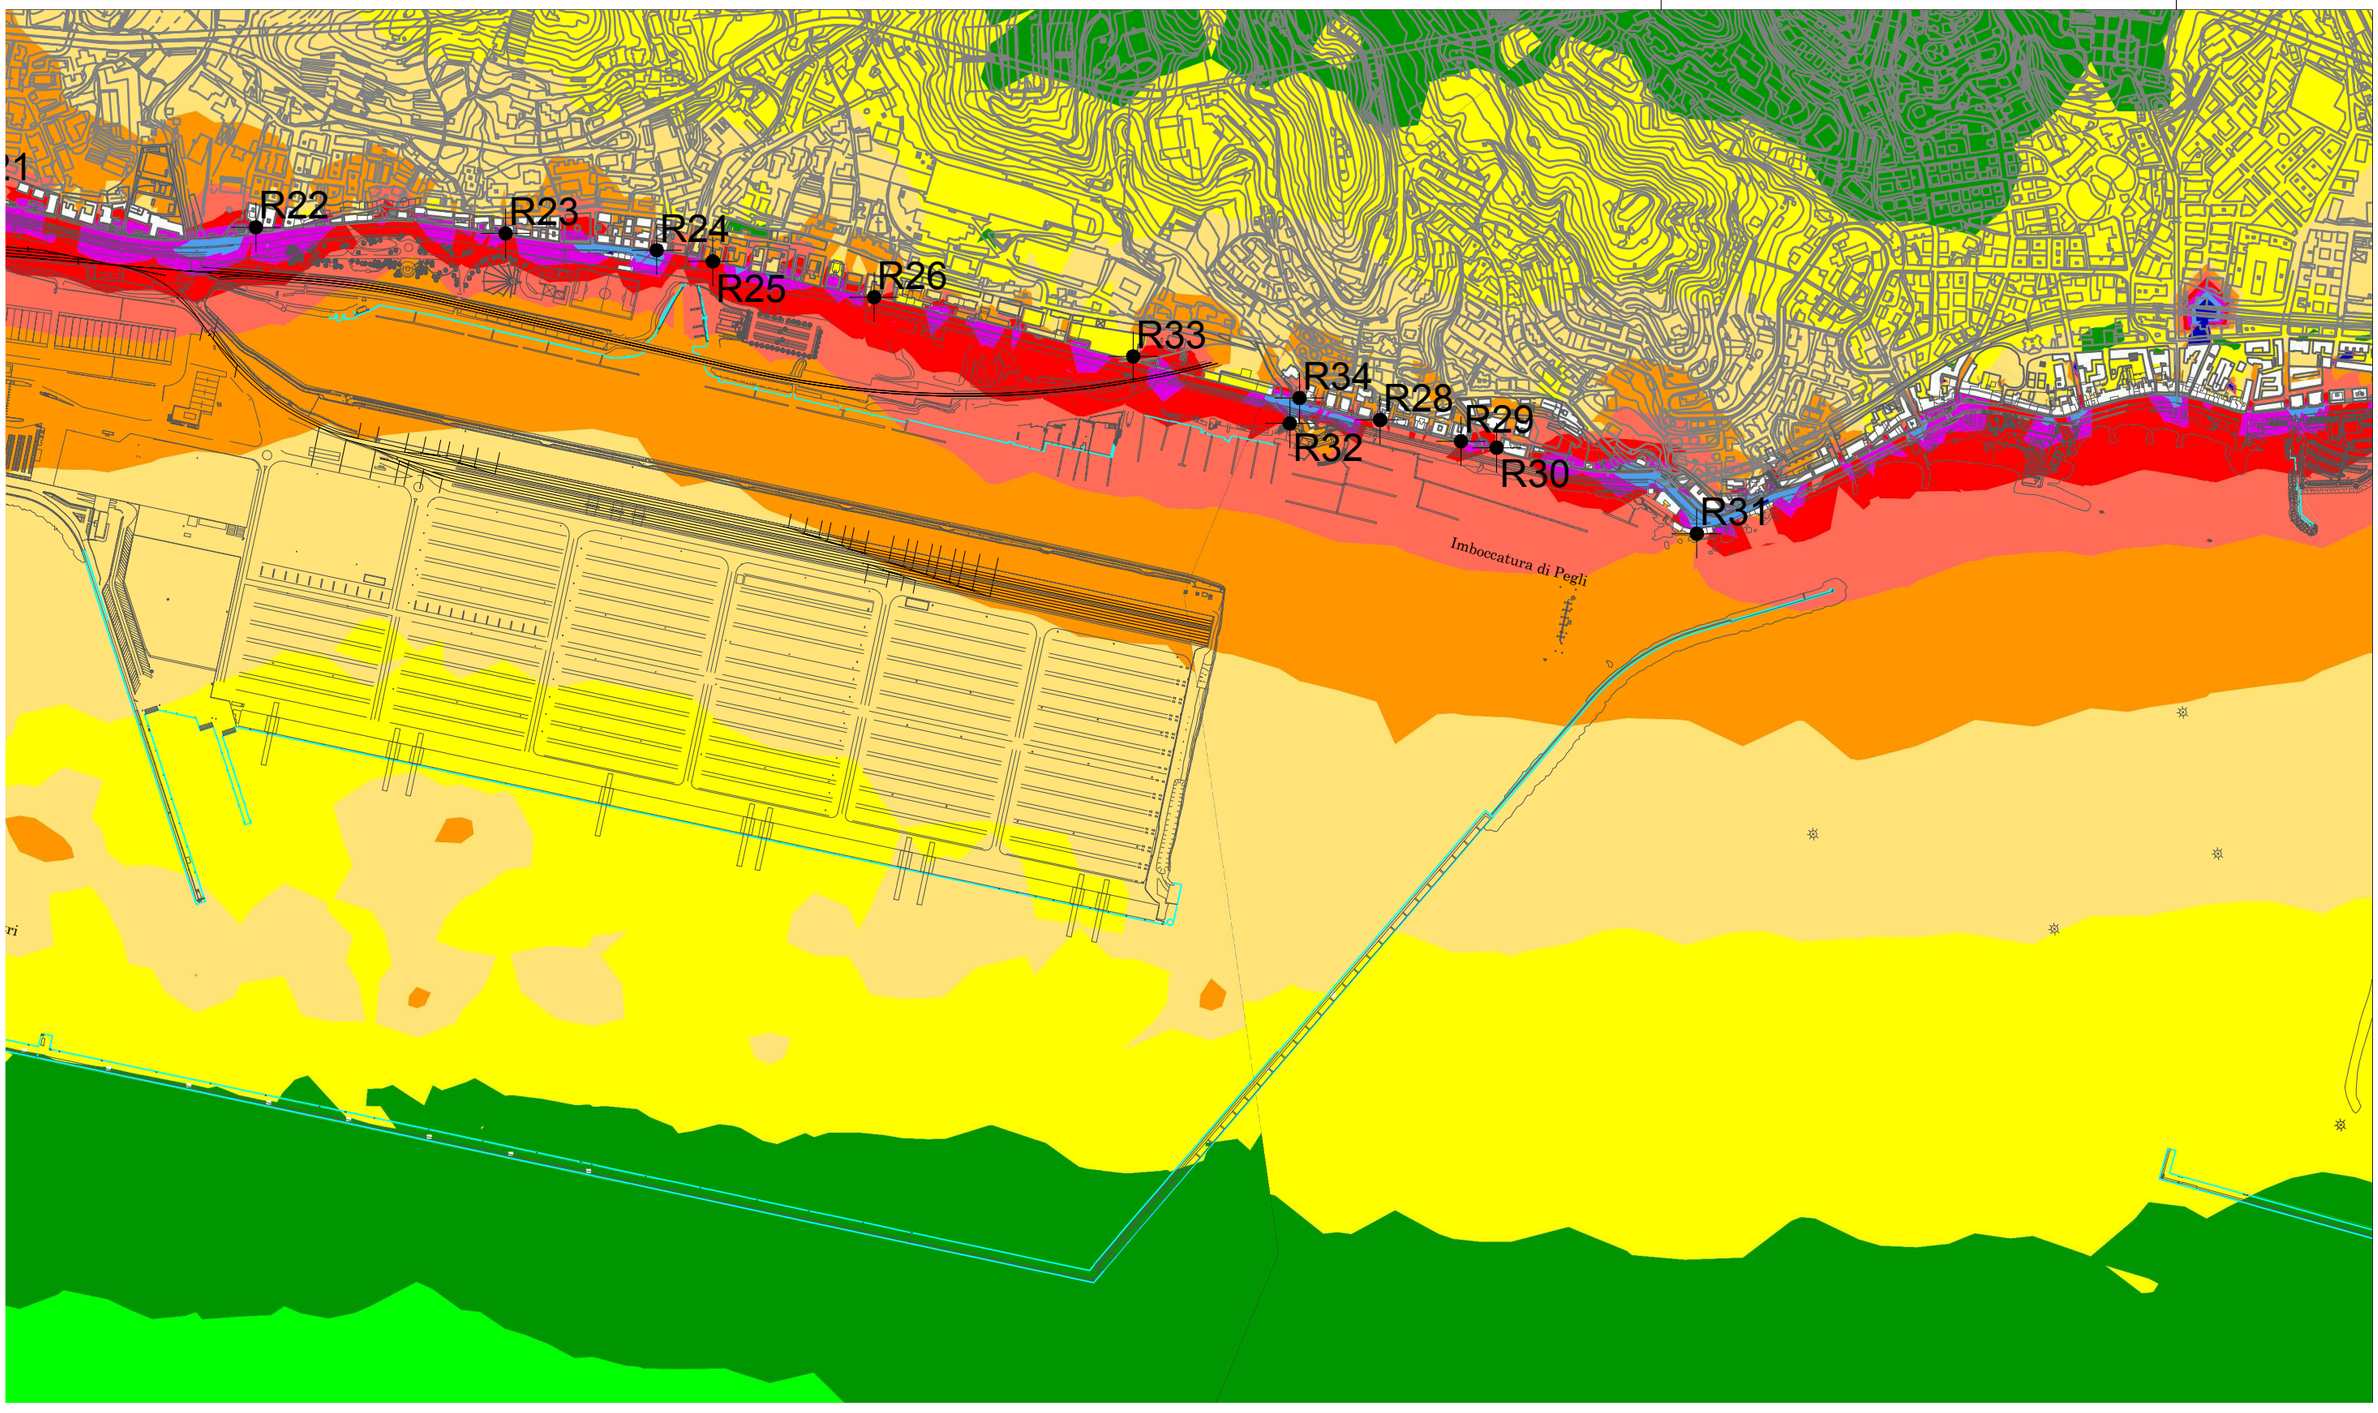

LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

> 80	75 - 80	70 - 75	65 - 70	60 -65	55 - 60	50 - 55	45 - 50	40 - 45	35 - 40

< 35

R10-... Ricettori

KEYPLAN

STEAM S.r.l.

via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it


Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 2 di 6

T241_SDF-Notturno-14

Scala 1:10.000

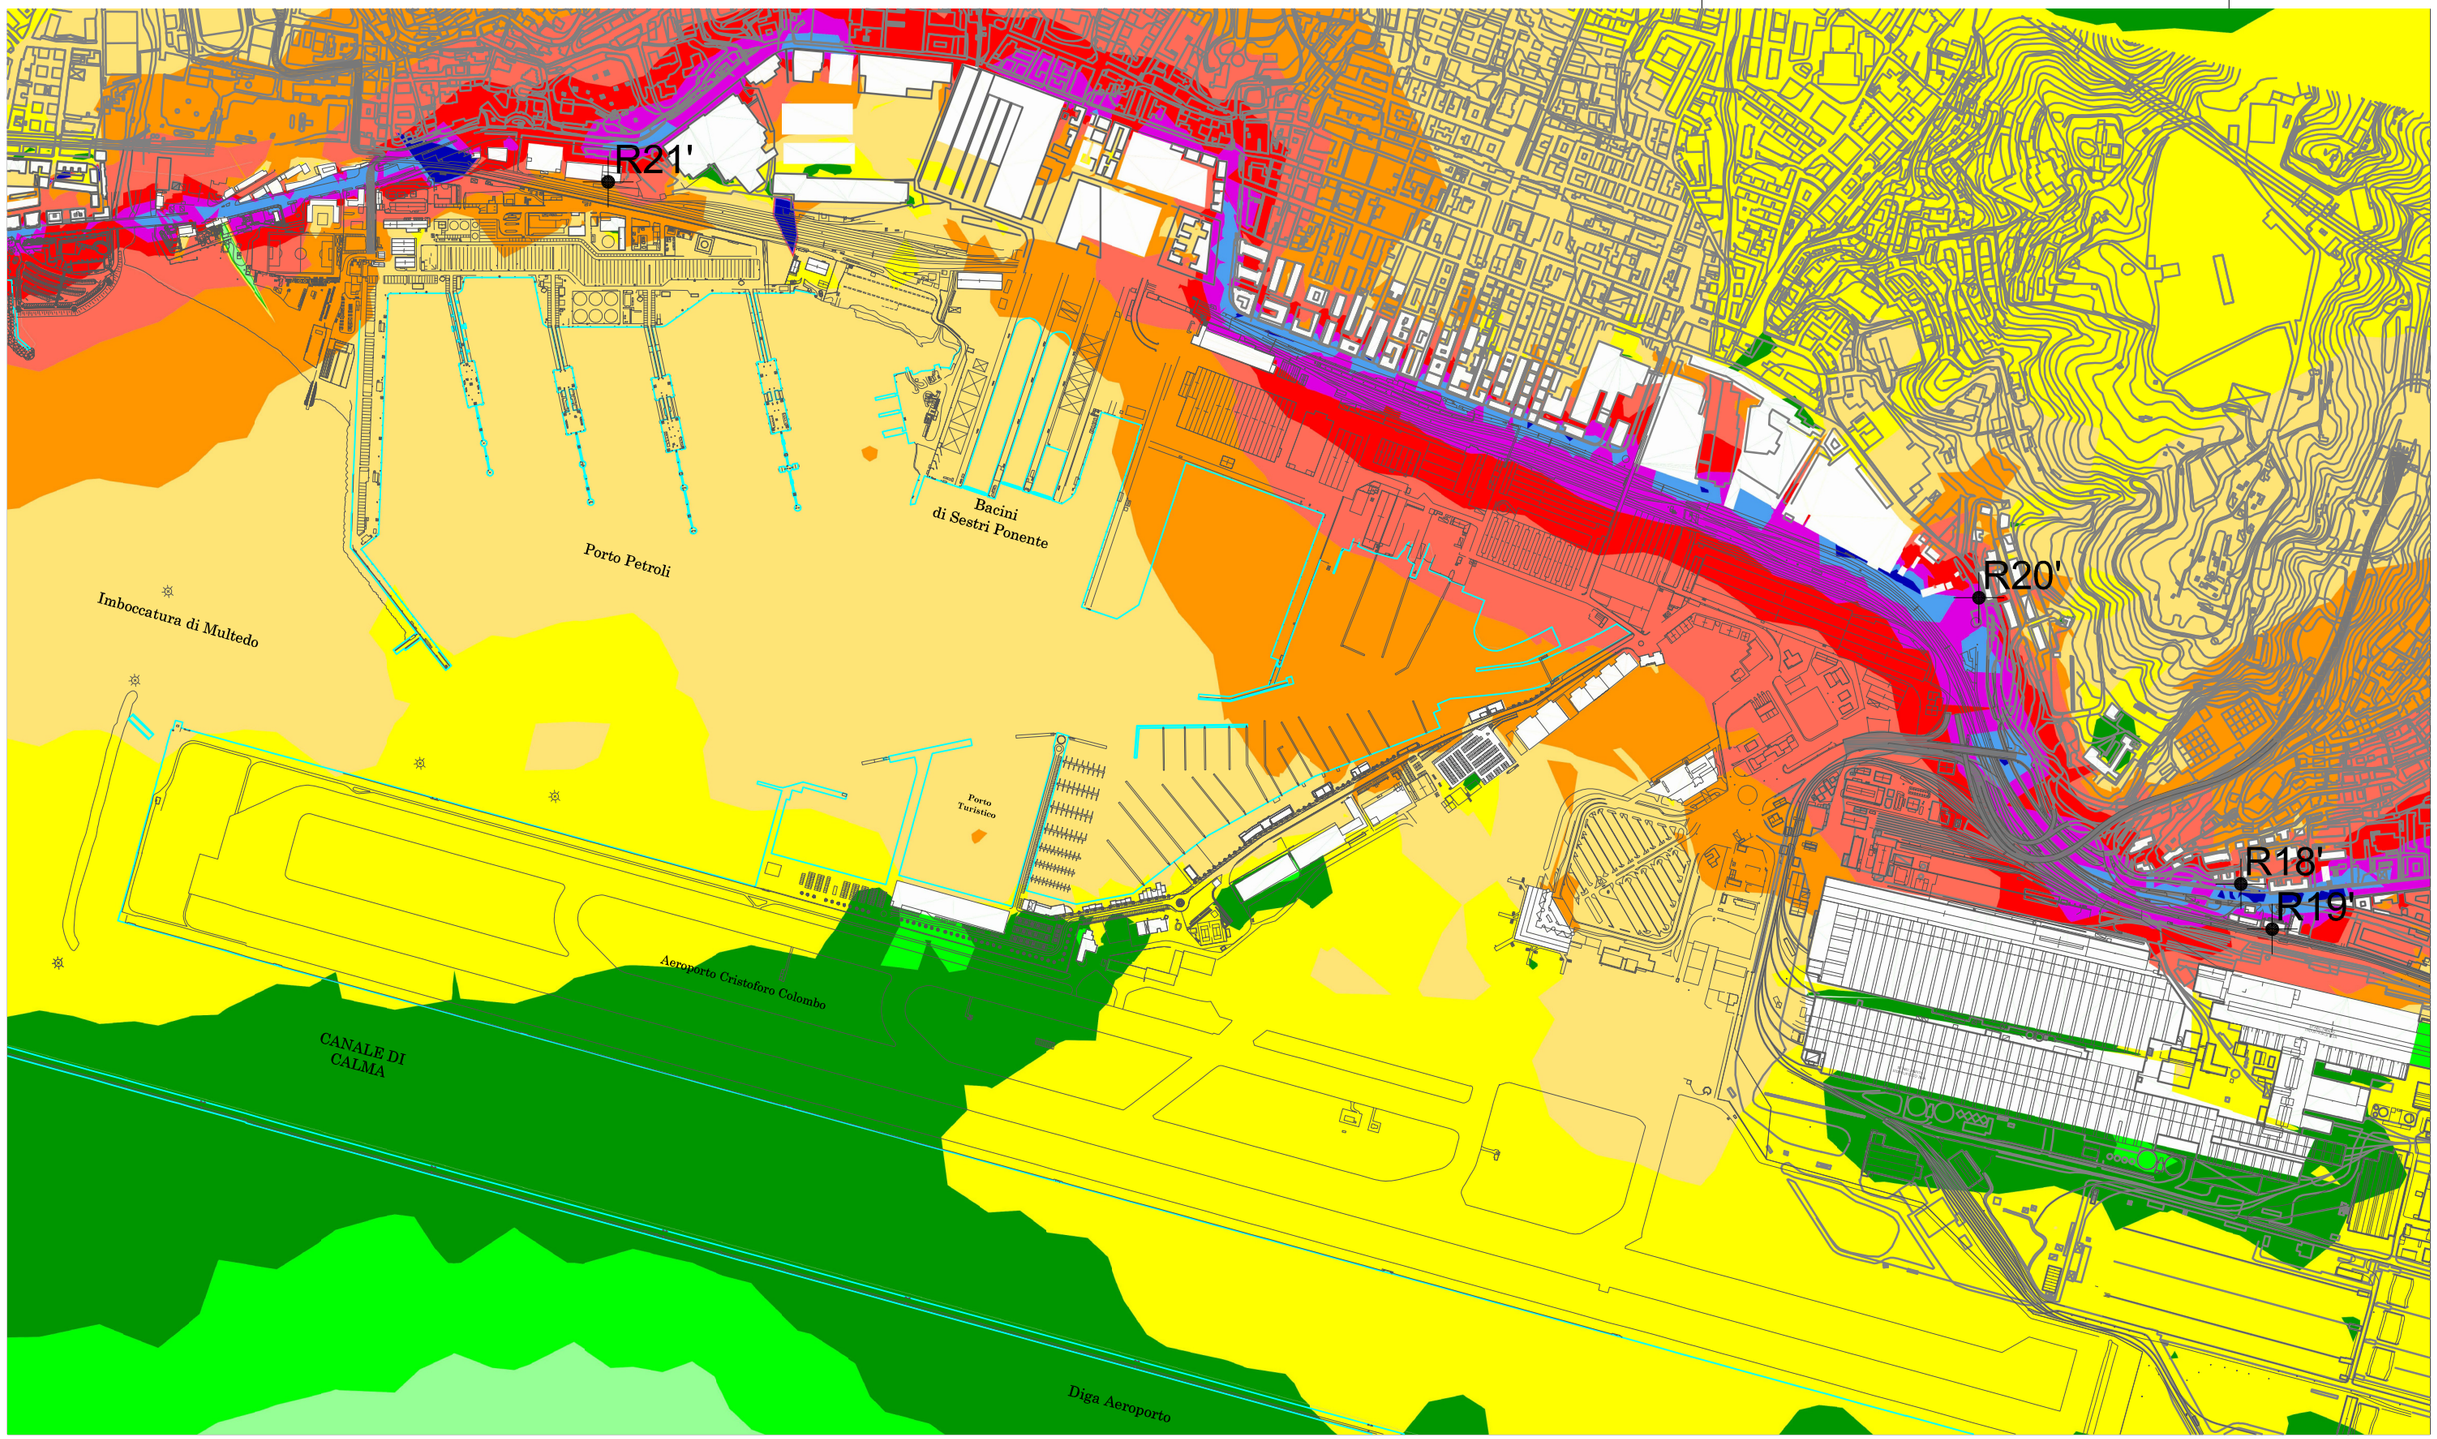

LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

> 80	75 - 80	70 - 75	65 - 70	60 -65	55 - 60	50 - 55	45 - 50	40 - 45	35 - 40	< 35

R10-... Ricettori


KEYPLAN

STEAM S.r.l.
via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 3 di 6 | T241_SDF-Notturno-15 | Scala 1:10.000

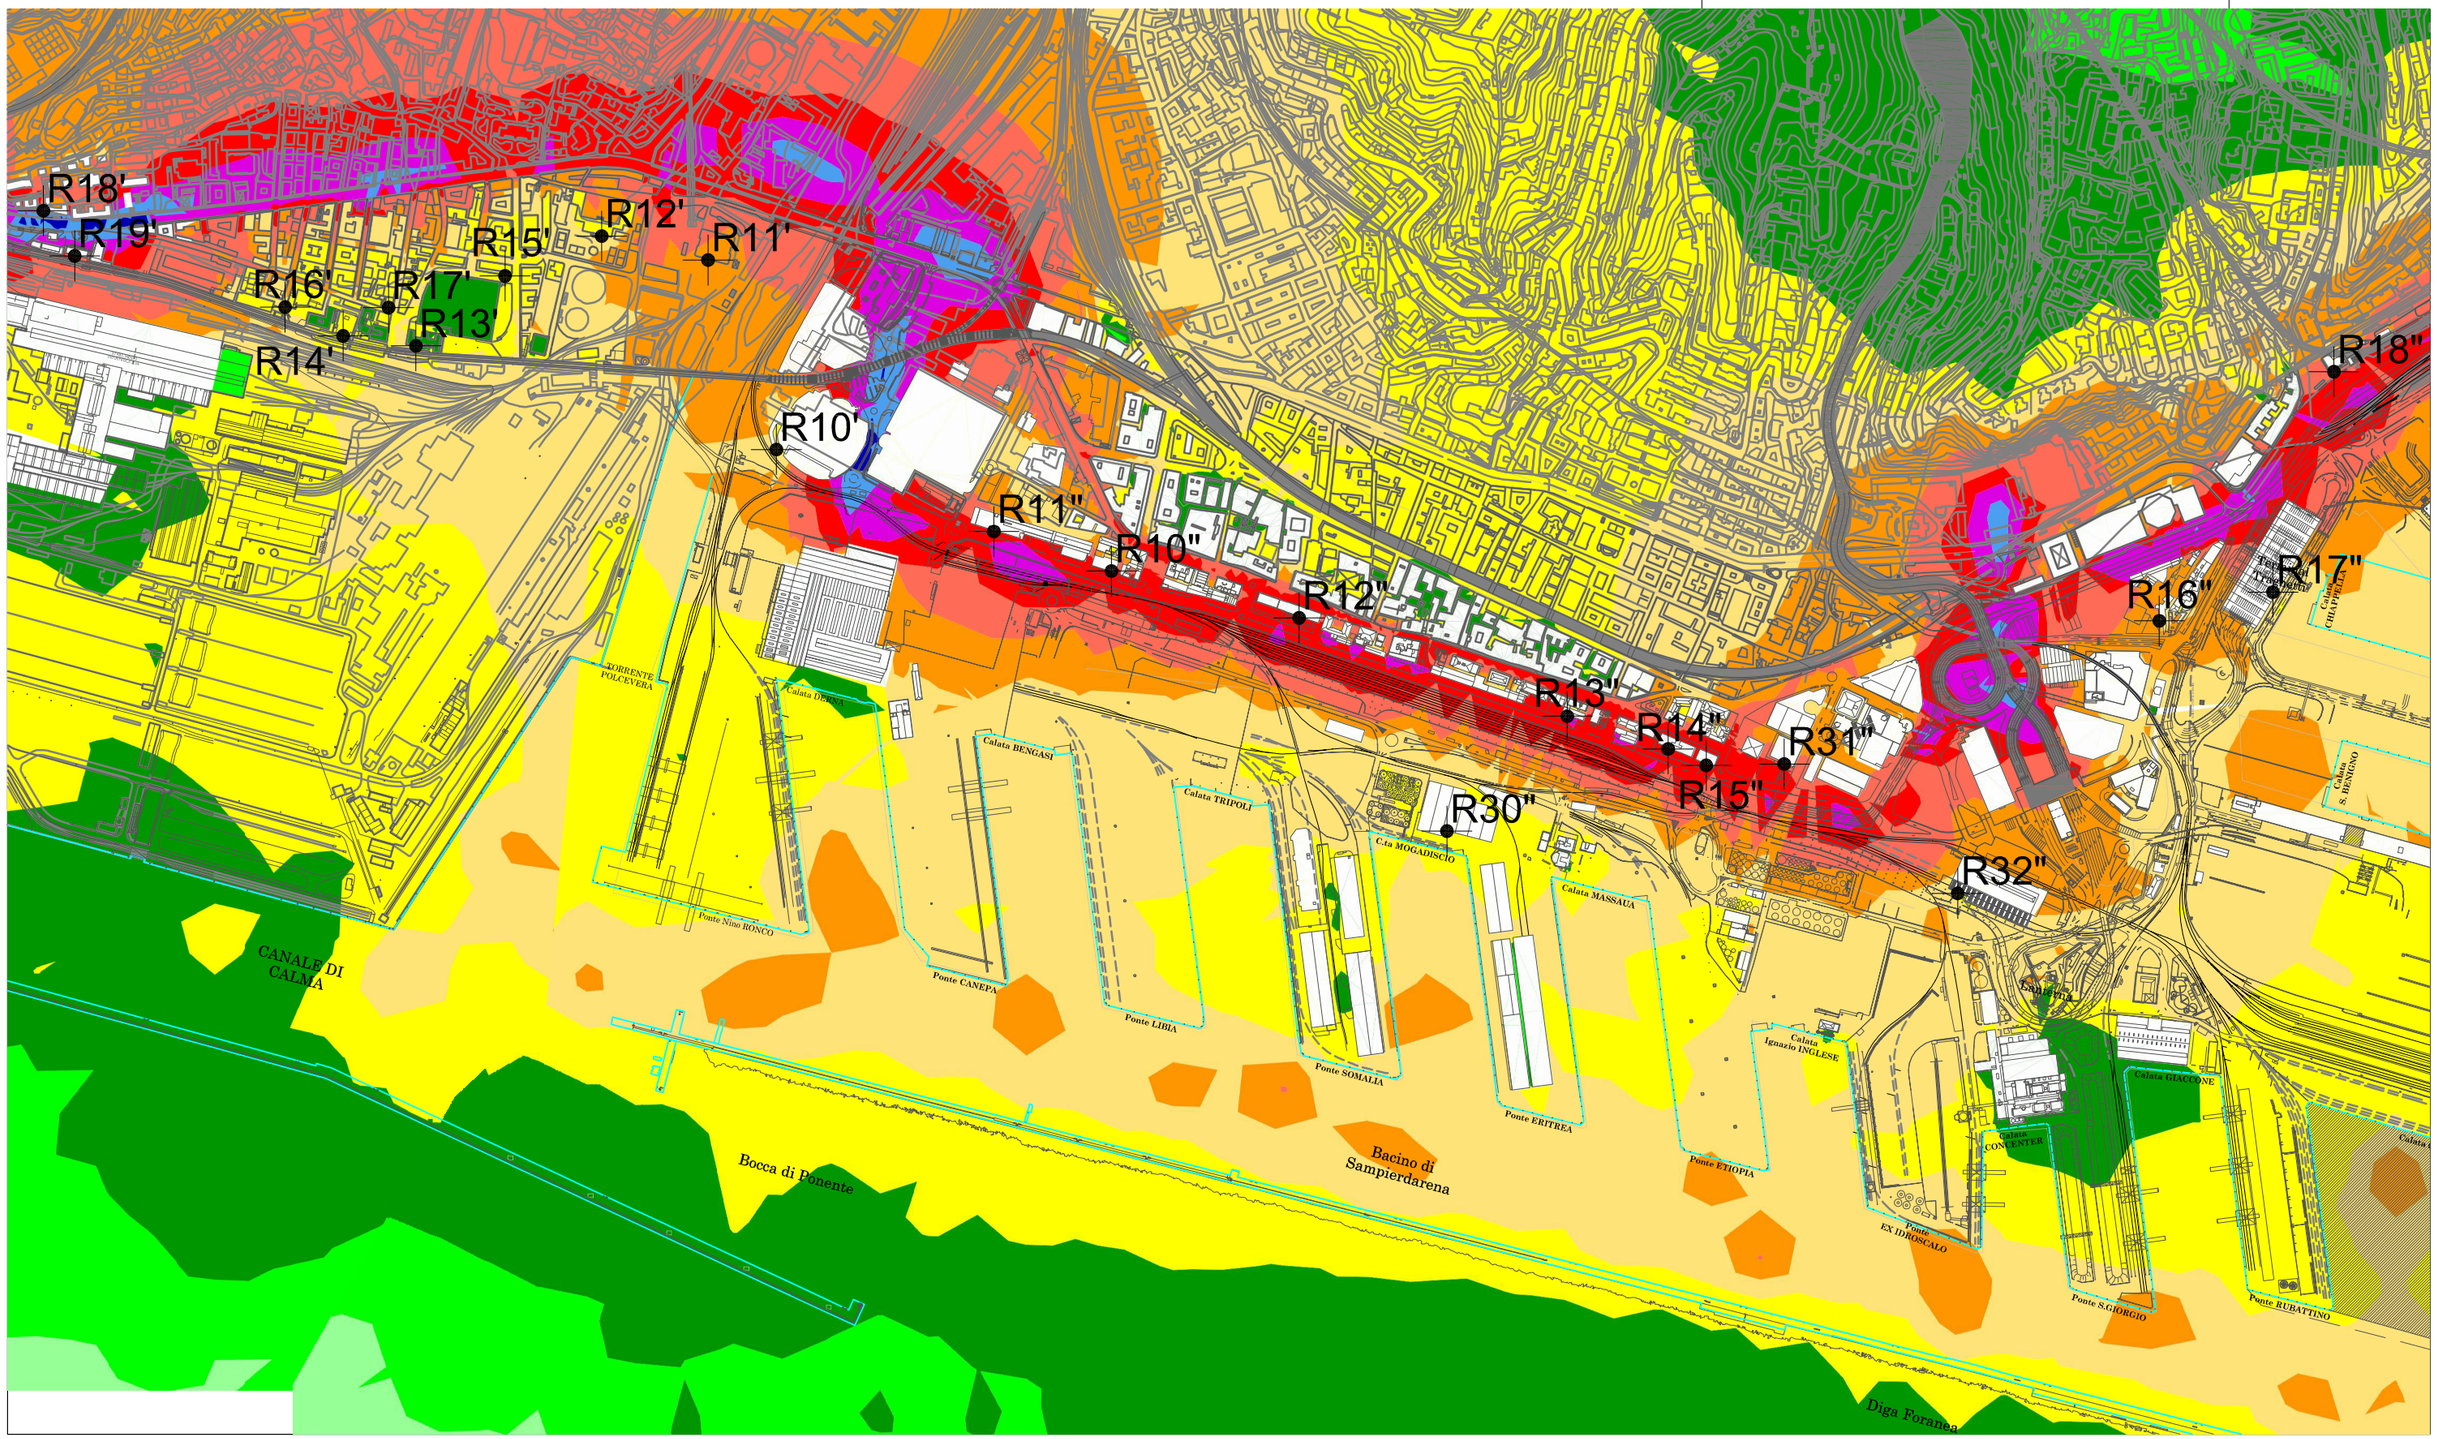

LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

> 80	75 - 80	70 - 75	65 - 70	60 -65	55 - 60	50 - 55	45 - 50	40 - 45	35 - 40	< 35

R10-... Ricettori


KEYPLAN

STEAM S.r.l.
via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 4 di 6 | T241_SDF-Notturno-16 | Scala 1:10.000

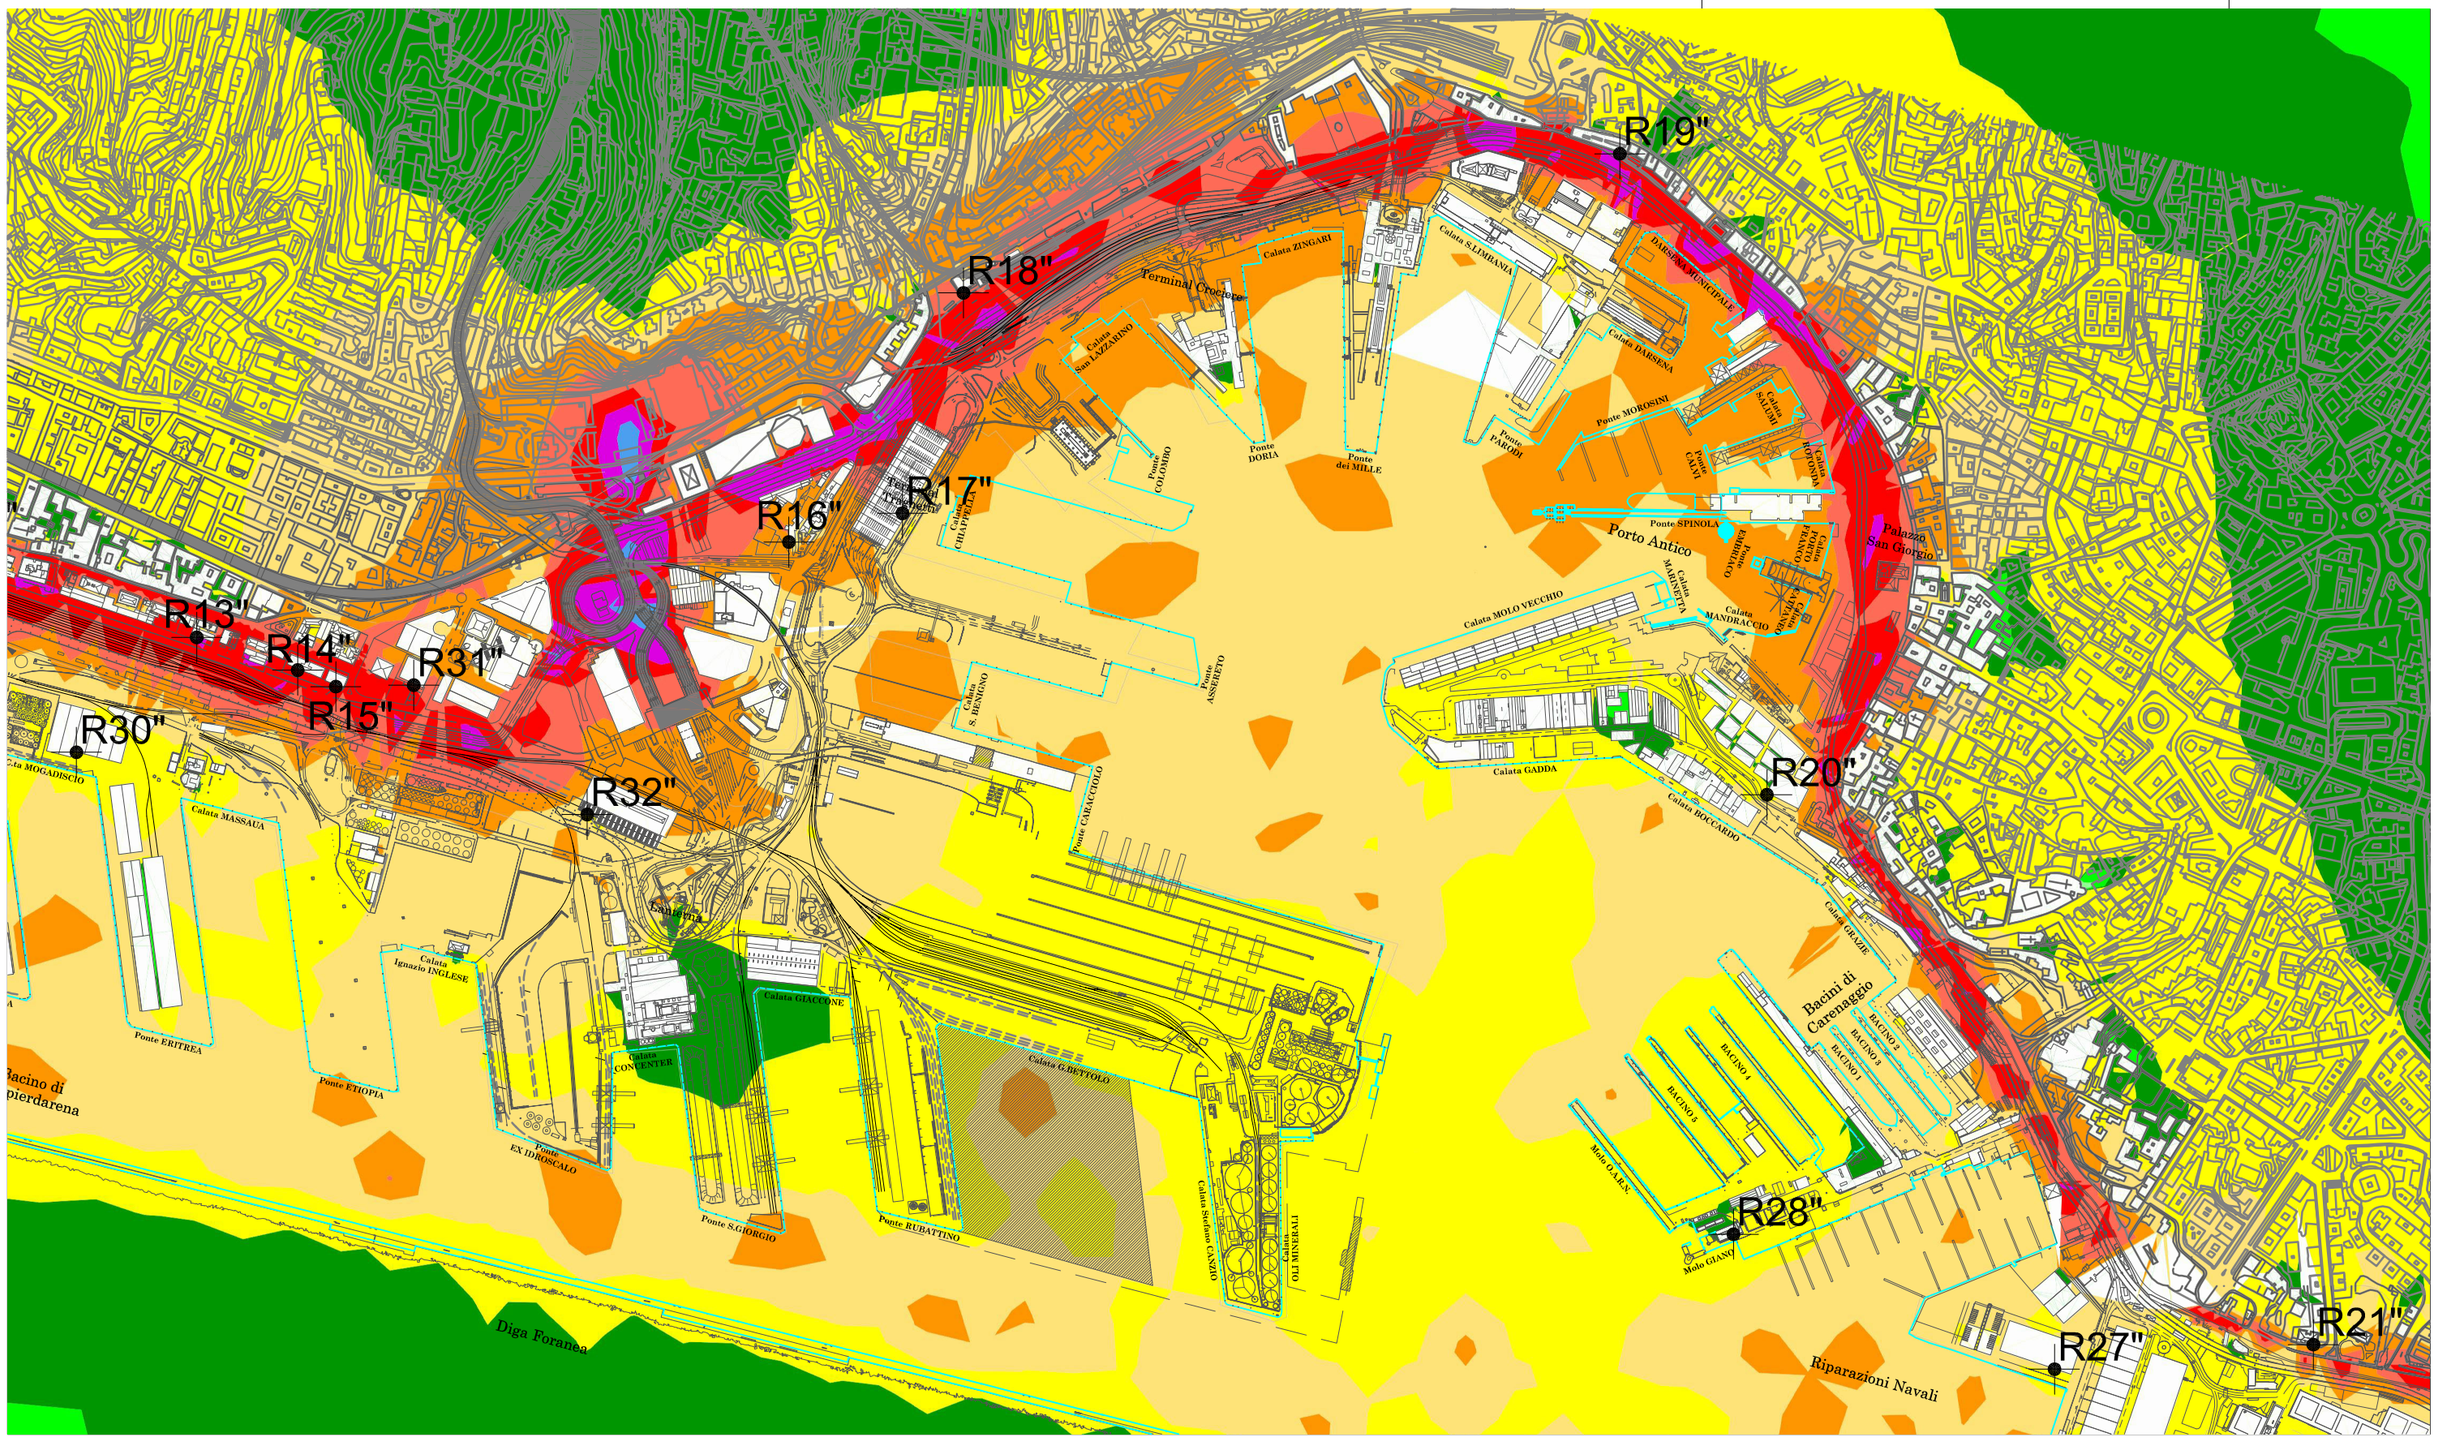

LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

	> 80		70 - 75		60 -65		50 - 55		40 - 45		< 35
	75 - 80		65 - 70		55 - 60		45 - 50		35 - 40		

R10-... Ricettori

KEYPLAN

STEAM S.r.l.
via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 5 di 6 | T241_SDF-Notturno-17 | Scala 1:10.000

Impianto per la Produzione di Energia Elettrica da Fonte Eolica sulla Diga Foranea del Porto di Genova

Valutazione impatto Acustico

Giugno 2012



LEGENDA:

Altezza mappa: 4 m p.c.

Livelli equivalenti Leq [dB(A)]

> 80	70 - 75	60 -65	50 - 55	40 - 45	< 35	R10-...	Ricettori
75 - 80	65 - 70	55 - 60	45 - 50	35 - 40			

KEYPLAN

STEAM S.r.l.

via Venezia n° 59 int. 15 scala C - 35131 PADOVA
tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

Mappa acustica dello Stato di Fatto
Periodo notturno

Tavola 6 di 6

T241_SDF-Notturno-18

Scala 1:10.000