

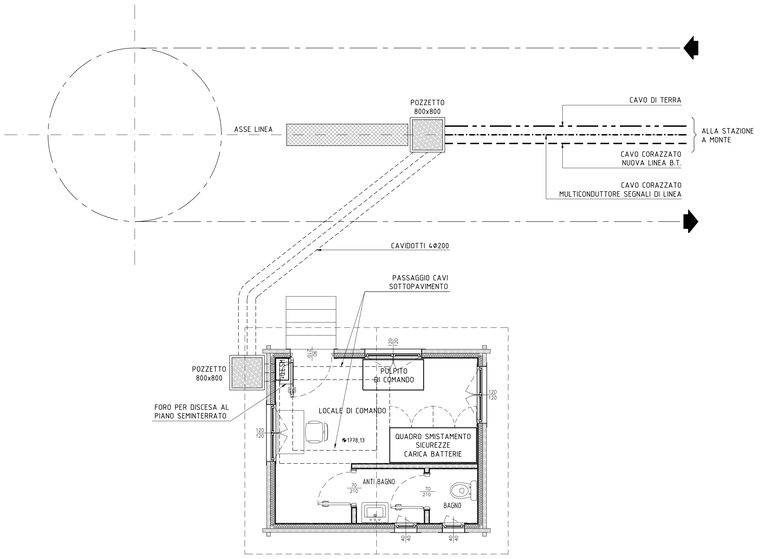



PIANTA PIANO IMBARCO
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTO ELETTRICO

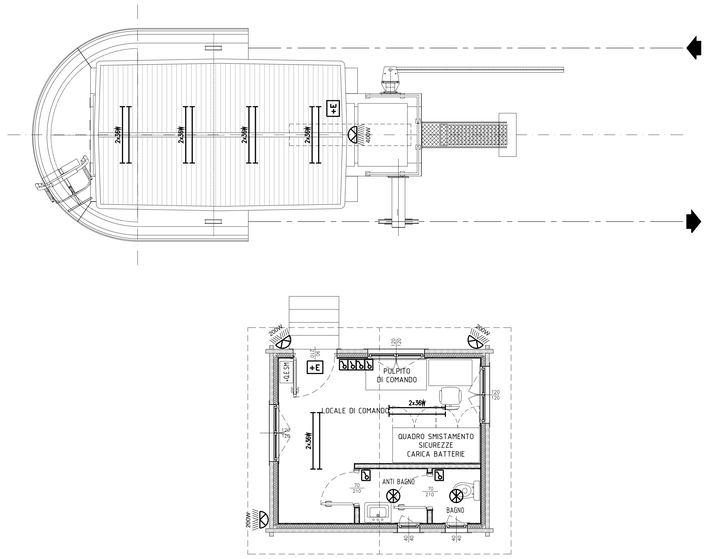

PIANTA PIANO IMBARCO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LUCE

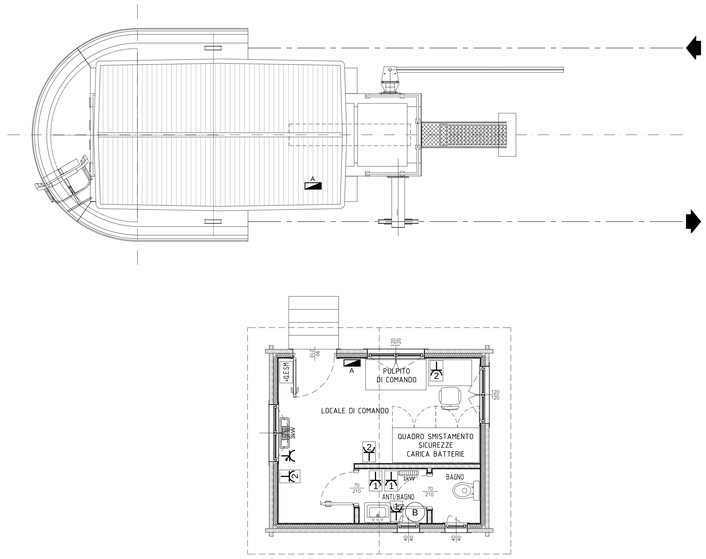


PIANTA PIANO IMBARCO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE F.M.

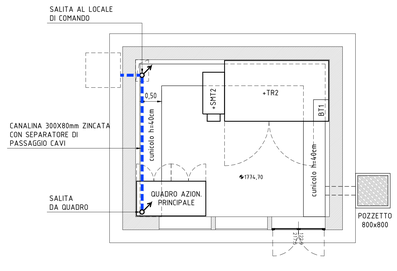


PIANTA PIANO SEMINTERRATO
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTO ELETTRICO

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
	Apparecchio di illuminazione, tipo plafoniera, stagna, IP66 lampada fluorescente T5, FL 2x36W - 230V (tipo Disano-Hydro o equivalente)
	Plafoniera in policarbonato IP65 con lampada FL 2x18L (tipo Disano-Cosmo o equivalenti)
+E	Apparecchio illuminazione autonoma di EMERGENZA IP65, lampada LED 1x8W, alimentatore 230V-SE-SA, autonomia 1 ora (tipo Beghelli-Logica Led o equivalente)
	Proiettore da esterno, IP65, corpo in alluminio pressofuso nero, lampada alogena 200-400W - 230V (tipo Disano o equivalente)
	Interruttore unipolare 10 A-230 V, esecuzione a vista.




PIANTA PIANO SEMINTERRATO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LUCE

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
2	n°2 prese universali tipo Unel/Schuko 10/16 A, 230 V.
	Presa tipo Unel/Schuko con interruttore automatico 2P, 16 A.
A	Quadretto prese tipo A, costituito da: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4P, 400 V, 16 A, curva C, classe A tipo *SI*, 10 kA, Idn 0,03 A; n. 1 presa 2P+T, 16 A, 230 V, tipo CEE interbloccata; n. 1 presa 3P+T, 16 A, 400 V, tipo CEE interbloccata; n. 2 prese universali Unel/Schuko, 2P+T, 10/16 A, 230 V.
B	Boiler elettrico
	Ventilconvettore elettrico 3kW, 230 V classe I, grado di protezione IPX4 a resistenze corazzate, motore a 3 velocità, termostato ambiente e termostato di sicurezza (tipo Sabiana FSE1 o equivalente)
	Termoconvettore da parete con termostato, 1 kW, 230V IPx4 (tipo Vortice Microsol o equivalente)



PIANTA PIANO SEMINTERRATO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE F.M.

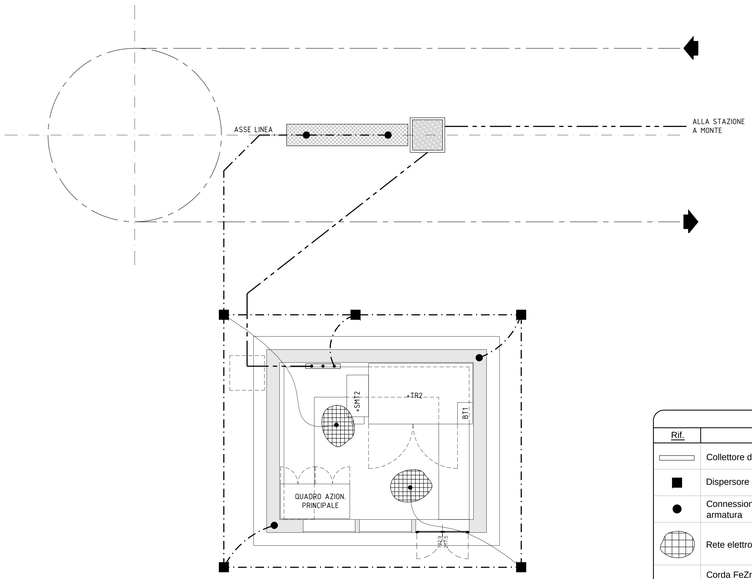

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
IMPIANTO DI MESSA A TERRA

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
	Collettore di terra in rame dimensiono 30x3mm
	Dispersore a picchetto L=1,5MT in acciaio zincato a croce o a "T"
	Connessione con morsetti in ottone o in rame stagnato ai ferri di armatura
	Rete elettrosaldata
	Corda FeZn con diam. >50mmq con filo elementare >1,8mm interrata a profondità tra 0,5m e 1m. Essa funge sia da dispersore orizzontale sia da conduttore di terra (CT)
	Corda di rame, sezione 35mmq o corda FeZn con diam. >50mmq con filo elementare >1,8mm o piattina in acciaio zincato 30x3,5 interrata a profondità tra 0,5m e 1m. Essa funge sia da dispersore orizzontale sia da conduttore di terra (CT)



Rev.	Data	Oggetto della revisione	Eseguito	Verif./approv.
00	*28.11.2012*	*Prima emissione*	*gm*	*SB/EV*
01				
02				
03				

Provincia di Imperia

SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO

"TRE PINI - CIMA DELLA VALLETTA"

COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI - COMUNE DI TRIORA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

AREA A VALLE
IMPIANTO ELETTRICO CIVILE E FUNIVIARIO
IMPIANTO DI TERRA

Scala	Eseguito	Verif./Approvato	Data	Rev.	Codice Elaborato
1:50	gm	SB/EV	28.11.2012	00	12077_WE003_PD00

I progettisti:
- Ing. Sergio BLENGINI
- Ing. Ermanno VAIR

Responsabile del procedimento:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia di Imperia)

Co-progettista:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia di Imperia)