
PP–ACC Ge.Campasso
Impianto presenziato sul posto
Fase Finale–n° 8 stazionamenti

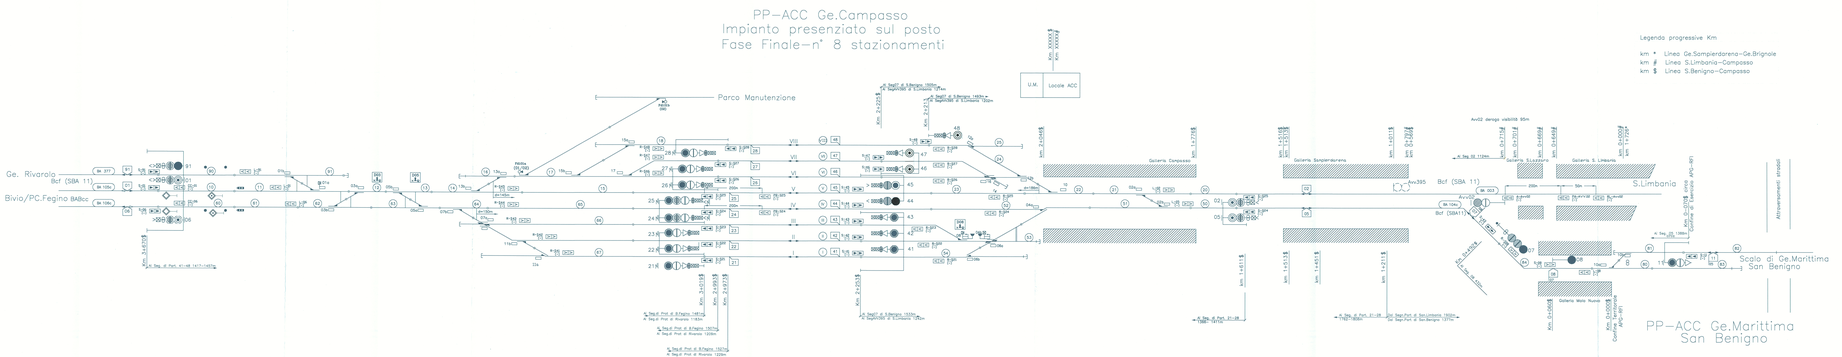

LEGENDA:

- Boa impartitiva di tipo commutato
- Boa non impartitiva di tipo commutato (*)
- Boa di tipo fisso (*)
- Distanza obiettiva approssimata
- Punto fine SCMT
- Punto ripresa campionamento codice
- Punto massimo di inizio captazione codice INFILL
- Segnale equipaggiato con dispositivo di liberazione anticipata della manovra (INFILL)
- Avviso variazione (velocità di linea)
- Avviso variazione (grado di frenatura)
- Avviso variazione (velocità di linea e grado di frenatura)
- Punto variazione parametri di Linea (velocità di linea)
- Punto variazione parametri di Linea (grado di frenatura)
- Punto variazione parametri di Linea (velocità di linea e grado di frenatura)

(*)–Da associato a P/S° su linea in. Blcu risulta impartitiva in presenza di codice 75 al binario.

MACROAREA	1.3
AREA	...

TABELLA TIPO DI DISTANZIOMENTO	
LINEA ORIMA: Ge.Campasso - Ge.Campasso (d.b.)	
PUNTO 01 e 06	
Blocco Automatico Banalizzato a correnti fisse a correnti mobili in a correnti mobili in	

TABELLA TIPO DI DISTANZIOMENTO	
LINEA ORIMA: Ge.Campasso - Ge.Campasso (d.b.)	
PUNTO 91	
Blocco Automatico a correnti fisse	

TABELLA TIPO DI DISTANZIOMENTO	
LINEA ORIMA: Ge.S. LIMBANIA - Ge.M.mo S.Benigno	
PUNTO 07	
Blocco Automatico a correnti fisse	

TABELLA TIPO DI DISTANZIOMENTO	
LINEA ORIMA: Ge.S. LIMBANIA - Ge.Campasso (d.b.)	
PUNTO 02	
Blocco Automatico a correnti fisse	

DA COMPILARE A SEGUITO EFFETTUAZIONE MISURE SUL CAMPO

TABELLA DISTANZE NON ALLINEATE			
Da	A	Distanza Assiale asta Antenna Ricevente	Distanza misurata (Dm) in m. Max
			Scostamento Asse/A Asse/A Antenna

GESTIONE ENCODER/P.I.	ELENCO SEGNALI
RICONDATA	
UNICO ENCODER PER P.I./ SEGNALI	

COMMITTENTE: PROG. 0.67.004

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O.: SISTEMI TECNOLOGICI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI GENOVA

PARCO FERROVIARIO DI GENOVA CAMPASSO

Piano Schemattico SCMT – PP/ACC di Ge.Campasso e PP/ACC di Ge. Marittimo San Benigno

SCALA: –

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG02	00	D	67	PX	IS00000	002	A

Rev/s	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G.Bonanni	Dic.2014	G.De Bernardi	Dic.2014	V.Villa	Dic.2014	Ing. Alessandro Mazzeo

File: NG00000K19V3500000002A_PG SCMT_Campasso.dwg

n. Fogli