CALATA A PAVIMENTO

DN90

PEAD DN110

UNI45
A VISTA

TUBAZIONE ALIMENTAZ.
UNI70 SOPRASUOLO

AUTORIMESSA
88 POSTI AUTO
mq 2632
ATTIVITA' 75.2.B

AUTORIMESSA:
TUBAZIONE AD ANELLO IN PEAD–PE100–PN16
SOTTO PAVIMENTAZIONE
STACCHI AGLI IDRANTI UNI 45 CON TUBAZIONE
IN ACCIAIO NERO COIBENTATA CON ELASTOMERO
SP. 40mm CONDUTTIVITA' 0,036 W/m°C
FINITURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO SP.6/10 mm

PEAD

SUPERFICIE DI VENTILAZIONE
RICAVATA SULLA COPERTURA
PARI A 256 mq DI CUI 55%
DI TIPO PERMANENTEMENTE
APERTO (CIRCA 1/10
DELLA SUPERFICIE IN PIANTA)

N.B. : LE STRUTTURE PORTANTI SONO CARATTERIZZATE DAL SEGUENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO:

- AUTORIMESSA R90
- PALAZZINA PIANI FUORI TERRA R60
- PALAZZINA PIANO INTERRATO R90

C.F.R. PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI N° 17357
CONSEGNATA AL COMANDO PROVINCIALE
DEI VV.F. DI SAVONA

KEY PLAN PIANO INTERRATO

AREA INTERVENTO

SUD-EST

NORD-OVEST

ACCESSO
ALL'ESTERNO

U.S.

DN50

UNI 45
A VISTA

PEAD DN110

U.S.

DN50

UNI45
A VISTA

ACCESSO
ALL'ESTERNO

A VISTA
UNI45

PEAD DN110

ACCESSO CARRAIO DA
RAMPA RETTILINEA
A DOPPIO SENSO DI
MARCIA.
PENDENZA 2,5%
LARGHEZZA TOTALE
6,0 m

LIMITE DELLA COPERTURA

6,0 m

U.S.

U.S.


POSTAZIONE DI
CONTROLLO ACCESSI
mq 13.61

DN50

UNI45
A VISTA

ACCESSO
ALL'ESTERNO

IDRANTI A MURO DN 45 UNI 671-2 da esterno

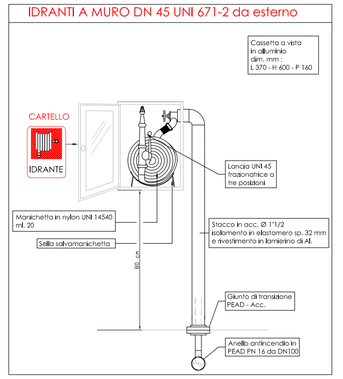

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

Simbolo	Descrizione
	Tubazione a vista o entro controsoffitto
	Tubazione interrata o a pavimento
	Tubazione a vista o entro controsoffitto impianto spegnimento a saturazione
	Cassetta contenente idrante UNI EN 671-2 (UNI 45) di tipo da incasso o esterna
M	Manometro completo di valvola
	Idrante soprasuolo UNI70 - UNI EN14384
E	Estintore portatile
E	Estintore carrellato
	Attacco motopompa antincendio
	Valvola di intercettazione/sezionamento
	Valvola di ritegno
REIXX	Porta con resistenza al fuoco REIXX
REIXX	Muratura con resistenza al fuoco REIXX
	Luce di sicurezza
	Impianto di allarme
	Interruttore generale di impianto

0 2 4 6 8 10 m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTPAD S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
IMPIANTO ANTINCENDIO E
COMPARTIMENTAZIONI R.E.I.
EDIFICIO AMMINISTRATIVO/OFFICINA
PIANO INTERRATO AUTORIMESSA NORD-OVEST

MI010P–PE–I–M–D–1500–C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	G. PADOVANI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-I-M-D-1500/1513-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.