N.B. : LE STRUTTURE PORTANTI SONO CARATTERIZZATE DAL SEGUENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO:

- AUTORIMESSA R90
- PALAZZINA PIANI FUORI TERRA R60
- PALAZZINA PIANO INTERRATO R90

C.F.R. PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI N° 17357
CONSEGNATA AL COMANDO PROVINCIALE
DEI VV.F. DI SAVONA

DALLA RETE GENERALE ANTINCENDIO

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE UNI70 SOPRASSUOLO

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE UNI70 SOPRASSUOLO

DN125

DN90

DN90

DN125

DN65

MONTANTE ALIMENTAZIONE TUBAZIONE DORSALE UNI45 OFFICINA – ø 2''

DN125

TUBAZIONE MONTANTE VANO SCALE

M5

DN75

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE UNI70 SOPRASSUOLO

DN125

DN50

UNI45 A VISTA

DN90

CALATA A PAVIMENTO

VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE mq 56.90

LOCALE POMPE mq 23.10

AUTORIMESSA
88 POSTI AUTO
mq 2632
ATTIVITA' 75.2.B

AUTORIMESSA:
TUBAZIONE AD ANELLO IN PEAD–PE100–PN16
SOTTO PAVIMENTAZIONE
STACCHI AGLI IDRANTI UNI 45 CON TUBAZIONE
IN ACCIAIO NERO COIBENTATA CON ELASTOMERO
SP. 40mm CONDUTTIVITA' 0,036 W/m°C
FINITURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO SP.6/10 mm

U.S.

UNI 45 A VISTA

DN50

ACCESSO ALL'ESTERNO

PEAD DN110


SUD-EST

NORD-OVEST

KEY PLAN PIANO INTERRATO

AREA INTERVENTO

IDRANTI A MURO DN 45 UNI 671-2 da esterno

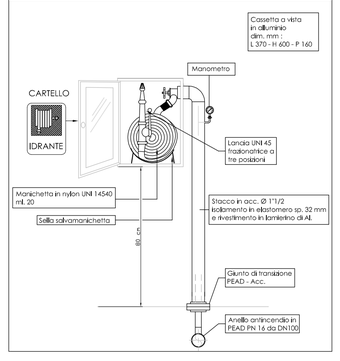

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

Simbolo	Descrizione
	Tubazione a vista o entro controsoffitto
	Tubazione interrata o a pavimento
	Tubazione a vista o entro controsoffitto impianto spegnimento a saturazione
	Cassetta contenente idrante UNI EN 671-2 (UNI 45) di tipo da incasso o esterna
M	Manometro completo di valvola
	Idrante soprasuolo UNI70 - UNI EN14384
E	Estintore portatile
E	Estintore carrellato
	Attacco motopompa antincendio
	Valvola di intercettazione/sezionamento
	Valvola di ritegno
REIXX	Porta con resistenza al fuoco REIXX
REIXX	Muratura con resistenza al fuoco REIXX
	Luce di sicurezza
	Impianto di allarme
	Interruttore generale di impianto

0 2 4 6 8 10 m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
TECHNITAL S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
IMPIANTO ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI R.E.I.
EDIFICIO AMMINISTRATIVO/OFFICINA
PIANO INTERRATO SUD-EST

MI010P–PE–I–M–D–1502–C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	G. PADOVANI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P–PE–I–M–D–1500/1513–C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.