


P4IM SEZ C–C – PARTICOLARE NODO IDRAULICO A 4 VIE DORSALE IDRICA INTERRATA (SERVIZIO ANTINCENDIO)

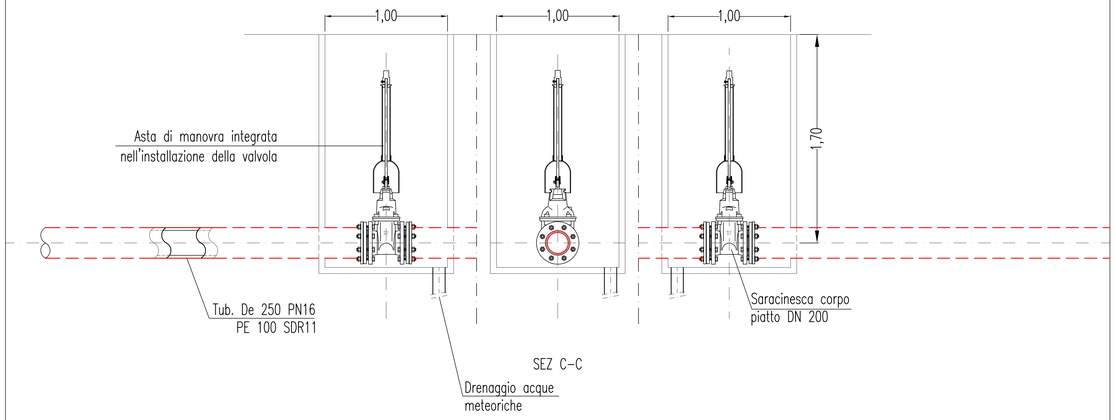

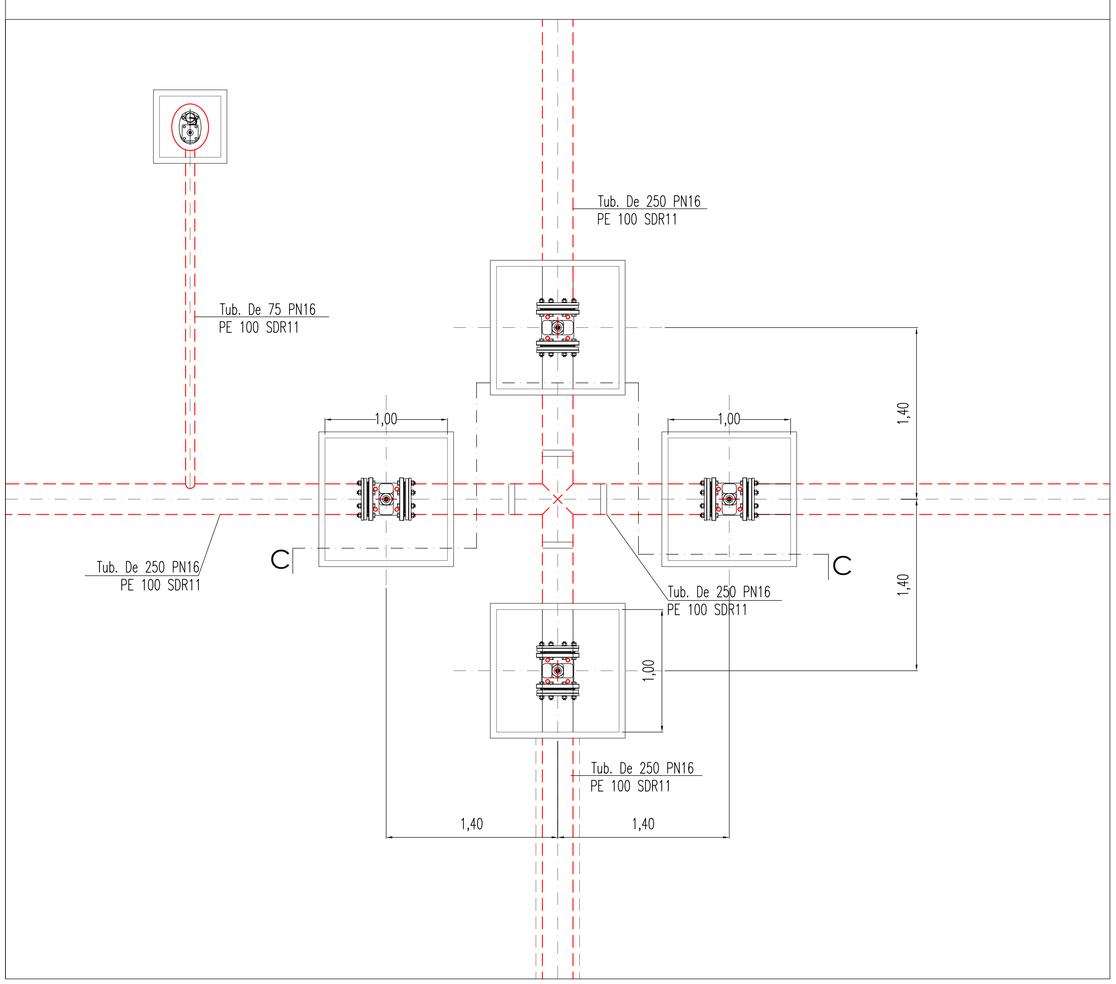

P3IM PARTICOLARE VALVOLA INTERCETTAZIONE IN POZZETTO – PIATTAFORMA SU RILEVATO

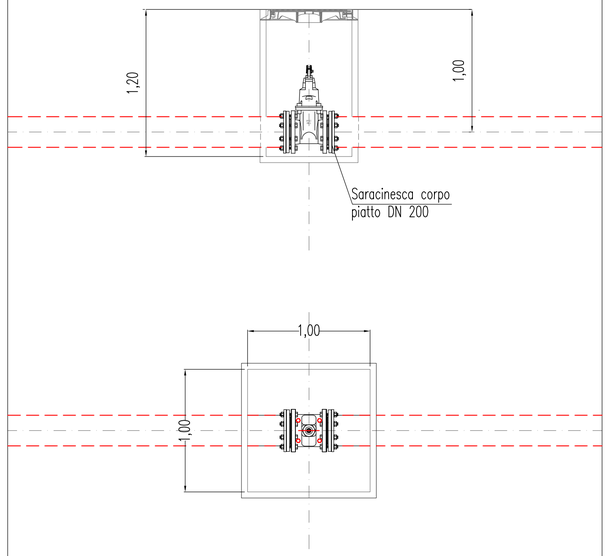

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m

N.B. ACCORGIMENTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI INTERRATE

LE TUBAZIONI INTERRATE IN POLIETILENE DOVRANNO ESSERE POSATE AD UNA PROFONDITA' SUFFICIENTE DA EVITARE UNA DEFORMAZIONE SECONDO NORMA UNI 11149 NON SUPERIORE AL 5%. IN PARTICOLARE DOVRA' ESSERE GARANTITA LA POSA DELLA TUBAZIONE STESSA ENTRO UNO STRATO DI SABBIA VAGLIATA BEN COSTIPATA DI SPESSORE (TUTT'ATTORNO ALLA TUBAZIONE) NON INFERIORE A 40 cm. LE CARATTERISTICHE DEL TERRENO ATTORNO ALLA TUBAZIONE DOVRANNO ESSERE TALI DA AVERE I SEGUENTI PARAMETRI CARATTERISTICI:

1) MODULO DI REAZIONE DEL TERRENO Es > 30 Mpa
2) INDICE DI PROCTOR Ip> 95%

LADDOVE QUESTO NON SIA POSSIBILE ED IN PRESENZA DI CARICHI CONCENTRATI E PROFONDITA' DI INTERRAMENTO NON SUFFICIENTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER LA RIPARTIZIONE DEL CARICO IN PROFONDITA' QUALI BEOLE IN CLS E/O LA POSA DI IDONEE GEORETI.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI IDRICO IGIENICO SANITARIO, GAS METANO ED ANTINCENDIO
PARTICOLARI P3IM E P4IM

MI010P–PE–I–M–D–1905–C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	A. LAVAGNINI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P–PE–I–M–D–1905–C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.