


P5IM PARTICOLARE STACCO ALIMENTAZIONE IDRANTE UNI 70 (SERVIZIO ANTINCENDIO)

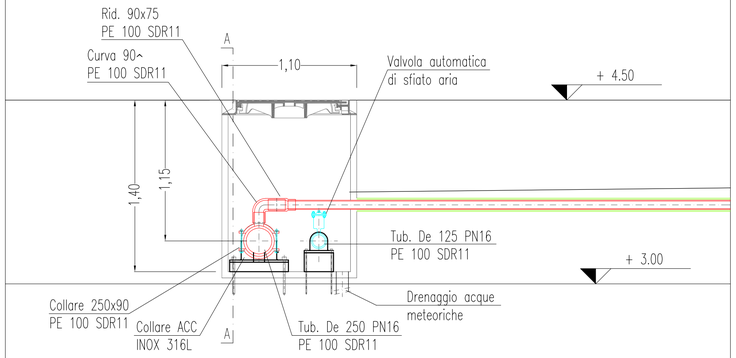

P5IM PARTICOLARE VISTA DA A-A

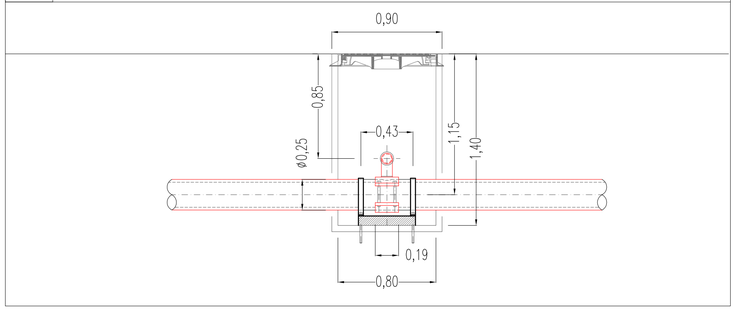

P5IM PARTICOLARE POSA TUBAZIONE E IDRANTE ENTRO TRAVE DI CORONAMENTO

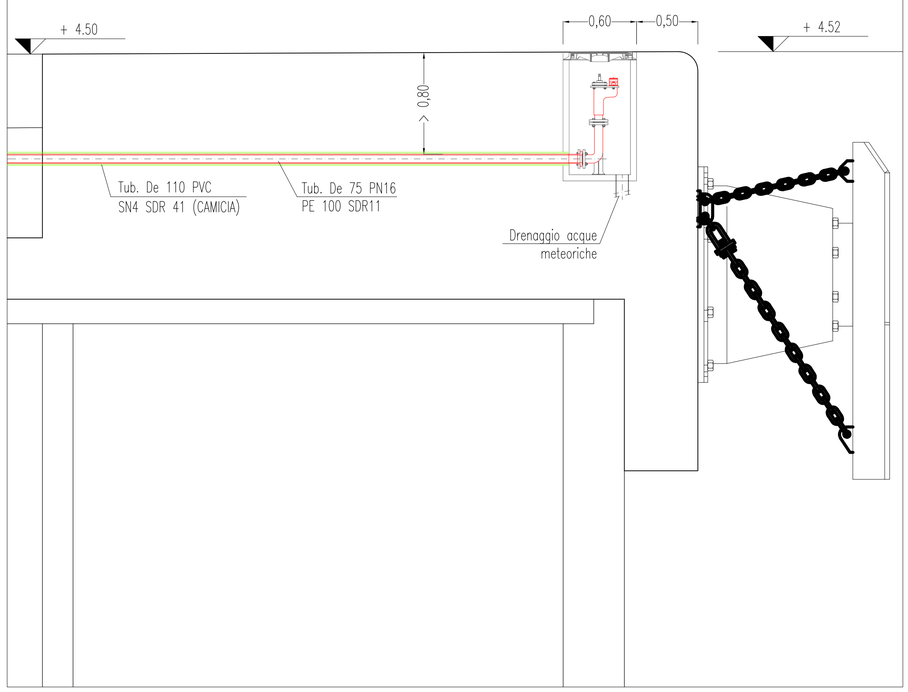


N.B. ACCORGIMENTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI ENTRO STRUTTURA IN CLS


LE TUBAZIONI PREVISTE ANNEGATE ENTRO STRUTTURE IN CLS SARANNO ADEGUATAMENTE INCAMICIATE MEDIANTE TUBAZIONI IN PVC COME DA PROGETTO. TUTTI I TRATTI IN CUI TALE PRATICA NON POSSA ESSERE ATTUATA (IN CORRISPONDENZA DI PEZZI SPECIALI QUALI GIUNTI A TEE, CURVE, RIDUZIONI ETC..) LA DITTA INSTALLATRICE DOVRA' PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA FASE REALIZZATIVA COORDINANDOSI CON L'IMPRESA EDILE AL FINE DI FAR PREDISPORRE IDONEE CASSERATURE E DI COLLAUDARE PREVENTIVAMENTE DETTI TRATTI DI TUBAZIONI PRIMA DELLA ESECUZIONE DEL GETTO DA PARTE DELL'IMPRESA EDILE.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m


P6IM PARTICOLARE STACCO ALIMENTAZIONE IDRANTE UNI 70 (SERVIZIO IDRICO POTABILE)

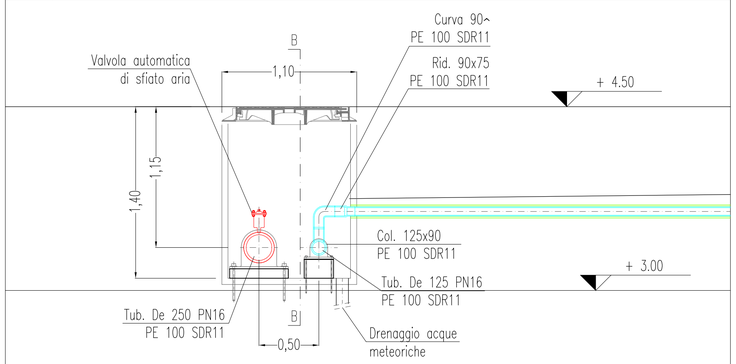

P6IM PARTICOLARE VISTA DA B-B

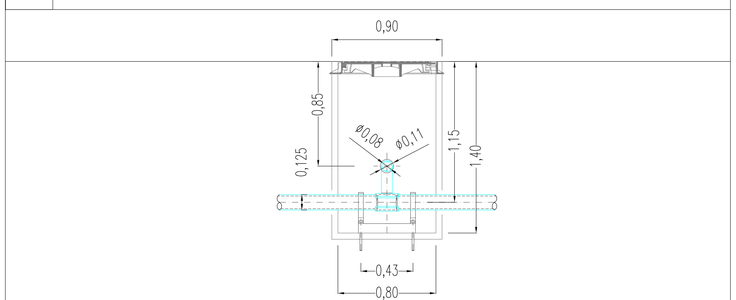

P5IM PARTICOLARE POSA TUBAZIONE E IDRANTE ENTRO TRAVE DI CORONAMENTO

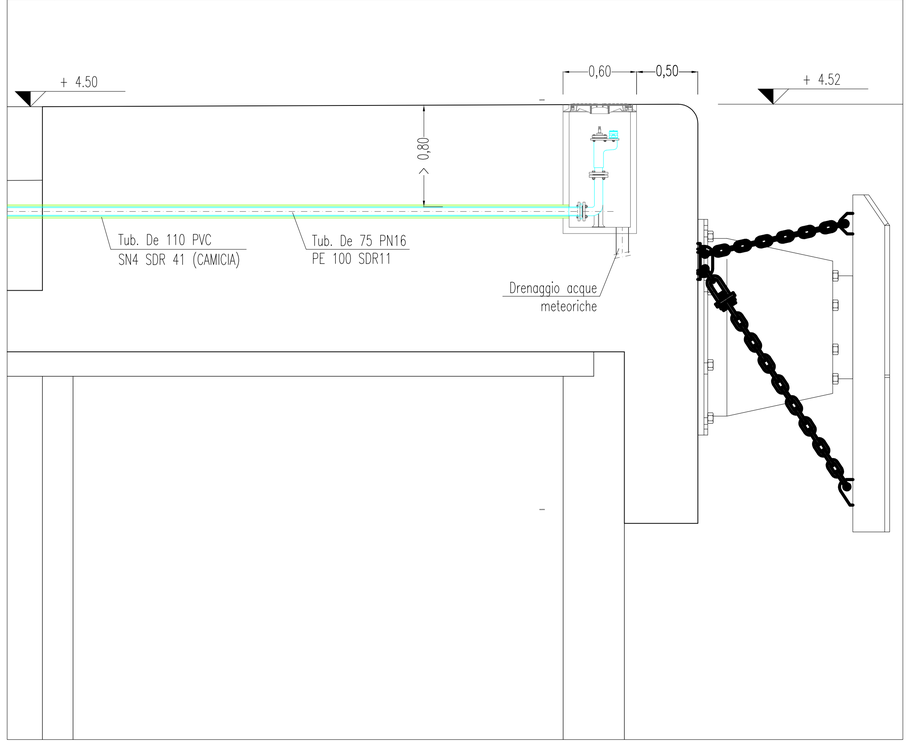

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTPAD S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N^ :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI
MECCANICI
IMPIANTI IDRICO IGIENICO SANITARIO, GAS METANO ED ANTINCENDIO
PARTICOLARI P5IM E P6IM

MI0102-PV-I-M-D-306-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	A. REDAELLI	A. DALLA VALLE	G. FIORINI

REVISIONE N^	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:

MI0102-PV-I-M-D-306-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.