
LCA:
MAX.90% C. VM2
>50% A.VM4-A.PCA
<20% C. VM4-S.PCA

LC:
MAX.90% C. VM1
>60% A.VM1-VM5 A.PSA /PSB
<20% C. VM5-S.PSA/PSB
S. PC1-VM3 in V03
S. PCA-VM4 in V01

LC1
MAX.90% CHIUDE I CONTROLAVAGGI
MIN. 20% PERMETTE I CONTROLAVAGGI
>50%A. VM3-A PC1
<20% C. VM3-S.PC1

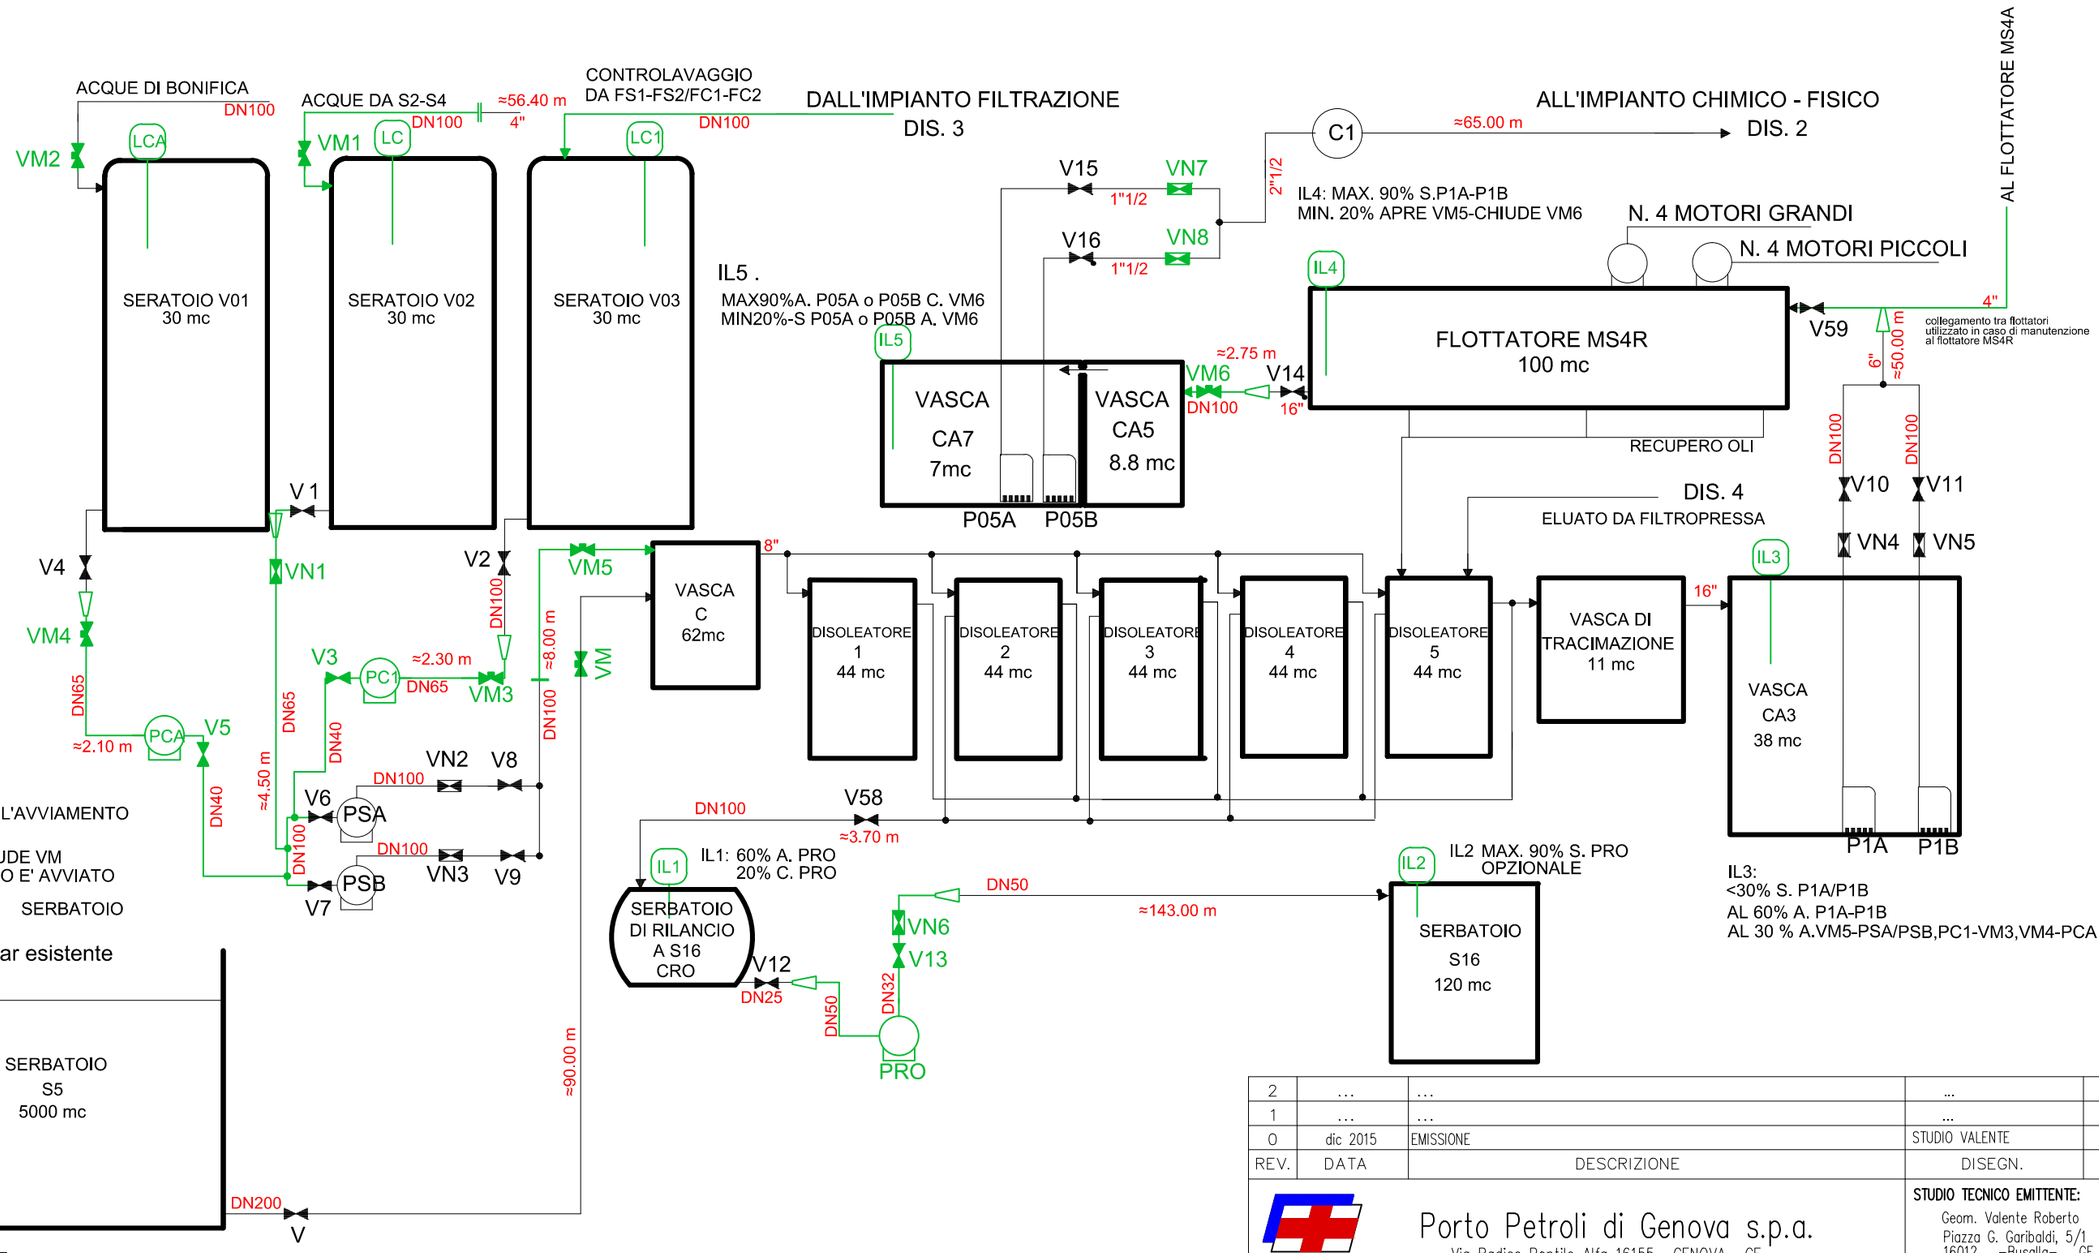

LEGENDA

- CAMBIO SEZIONE
- VALVOLA A SFERA MAN.
- VALVOLA DI NON RITORNO
- VALVOLA MOTORIZZATA

A/C = APRE/CHIUDE VM
A/S = ATTACCA STACCA POMPA
VM (VERDE) = NUOVO ITEM

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	DATA
2	...	...	...	...
1	...	...	...	...
0	dic 2015	EMISSIONE	STUDIO VALENTE	...

Porto Petroli di Genova s.p.a.
Via Radice Pontile Alfa 16155 –GENOVA– GE
tel. 010.861.5574 – fax 010.861.5599 e–mail info@portopetroli.com

STUDIO TECNICO EMITTENTE:
Geom. Valente Roberto
Piazza G. Garibaldi, 5/1
16012 –Busalla– GE
TEL. 010.9642468

PROGETTO:
Studio di impatto ambientale– Impianto di trattamento rifiuti liquidi e fangosi pericolosi e non pericolosi presso il Polo Petrolifero di Genova

DISEGNO No.
ALLEGATO 2A

DESCRIZIONE TAVOLA:
Sezione di pretrattamento

SCALA :

ARCHIVIO FILE :