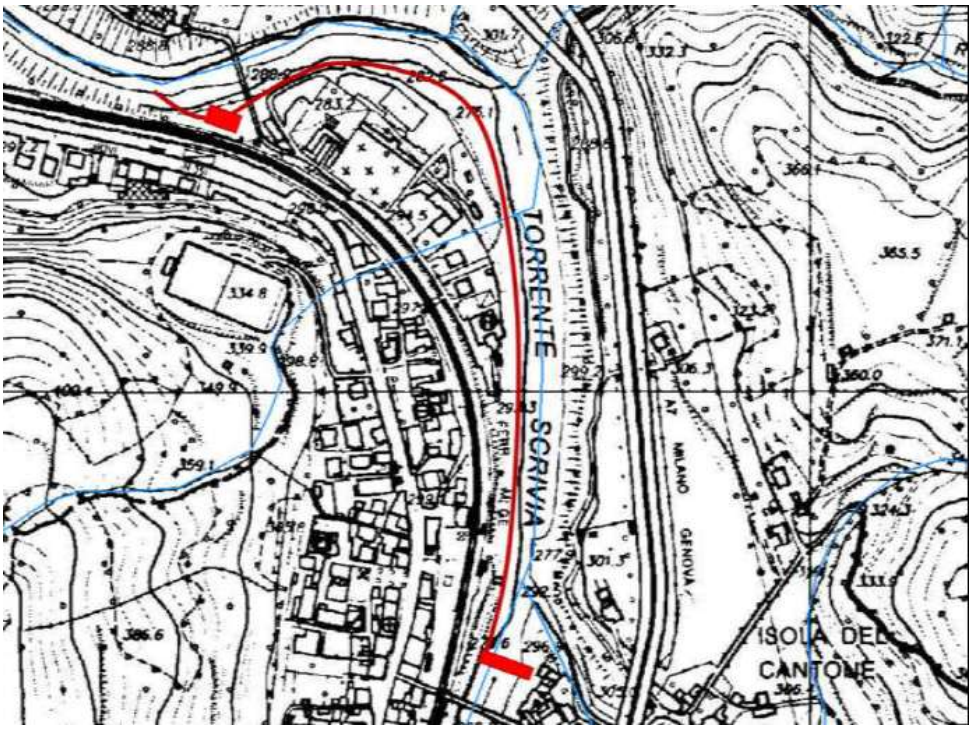
Regione Liguria
SETTORE VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

TIPO PROCEDIMENTO	**VIA REGIONALE**
PROPONENTE	RH Hydro
Indirizzo sede legale	Viale Monza 127, 20125 MI
Indirizzo per corrispondenza	Viale Monza 127, 20125 MI
Telefono/fax	Tel - 3496535114 - 3402570771 - 3288175300 Tel – 02 83986400; Fax – 02 83986401
Posta Elettronica	info@remna.it
Posta Elettronica certificata	rhhydro@legalmail.it
DENOMINAZIONE	"Impianto idroelettrico del Torrente Scrivia a Isola Del Cantone"
LOCALITA'	Prodonno
COMUNI	Isola Del Cantone
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico composto da un'opera di presa su briglia esistente per la derivazione dell'acqua, una condotta in pressione per sfruttare il salto geodetico, un edificio centrale per la trasformazione dell'energia e la restituzione delle acque e dalle opere di connessione alla rete elettrica. Si tratta di un impianto ad acqua fluente con una captazione massima di 9 m^3/s e media di 2.7 m^3/s. Considerando un salto lordo di 9 metri la potenza di picco risulta di 607 kW, mentre quella media di concessione è pari a 248 kW. La produzione media annua stimata dell'impianto ammonta a circa 2 GWh.
POSSIBILI IMPATTI	ACQUA x FLORA E FAUNA x SUOLO x PAESAGGIO x RUMORE x VIABILITA' x

<table>
<tr><td>ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE LR 38/98</td><td colspan="5">ALL. 3 PUNTO 3g): “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kW” e punto 10h): “Derivazioni di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s”.</td></tr>
<tr><td>D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.</td><td colspan="5">Art. 23</td></tr>
<tr><td>Ara protetta</td><td colspan="5">Indicare se interno o prossimo ad area protetta</td></tr>
<tr><td>SIC</td><td>☐ si - ☒ no</td><td>ZPS</td><td>☐ si - ☒ no</td><td>Area carsica</td><td>☐ si - ☒ no</td></tr>
<tr><td>Estratto Cartografico</td><td colspan="5">INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL’AREA INTERESSATA DALLE OPERE

</td></tr>
</table>