G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-015-10
Data 02/03/05

Cliente :	L'EDILBIT s.r.l.
Località :	S.Margherita Ligura (GE)
Identificazione Campione :	SA - SPT 3
Profondità (m) :	11.00 - 11.45
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia argillosa con sabbia
Colore :	Bruno
Classificazione U.S.C.S. :	GC

Data Ricevimento :	22 febbraio 2005
Data Esecuzione Prova :	28 febbraio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-015-10
Data 02/03/05

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : L'EDILBIT s.r.l.
Località : S.Margherita Ligura (GE)
Identificazione campione : SA - SPT 3
Profondità (m) : 11.00 - 11.45

DATI GRANULOMETRICI

Ciottoli (%)	0.00
Ghiaia (%)	41.96
Sabbia (%)	35.29
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	22.75


D_{60} (mm)	N.D.
D_{30} (mm)	N.D.
D_{10} (mm)	N.D.
C_c	N.D.
C_u	N.D.

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	100.00
50.00	100.00
38.10	100.00
25.40	100.00
19.00	89.68
12.70	76.48
9.50	73.16
4.76	58.04
2.00	45.33
0.85	36.63
0.425	31.29
0.25	28.42
0.177	26.57
0.125	24.95
0.074	22.75

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

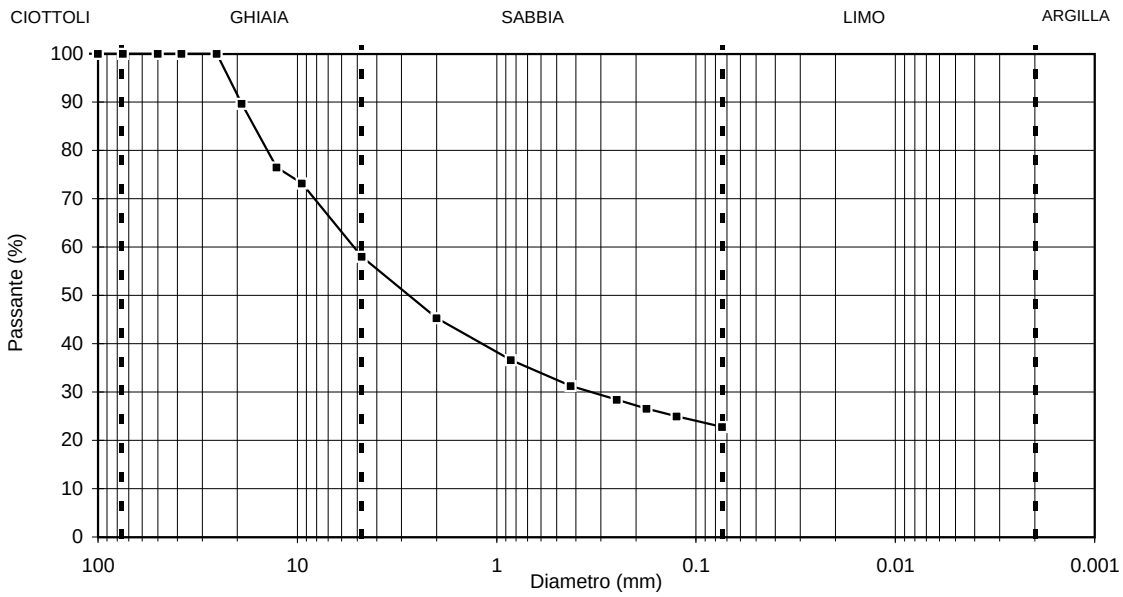

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :