G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-05
Data 27/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione Campione :	MA1 - A
Profondità (m) :	0.20
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	22 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-05
Data 27/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione campione : MA1 - A Profondità (m) : 0.20

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	22.81
Ghiaia (%)	62.84
Sabbia (%)	12.09
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	2.26


D_{60} (mm)	52.13
D_{30} (mm)	18.34
D_{10} (mm)	2.57
C_c	2.51
C_u	20.26

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	77.19
50.00	58.40
38.10	48.52
25.40	36.61
19.00	30.74
12.70	23.65
9.50	20.61
4.76	14.35
2.00	8.86
0.85	5.75
0.425	5.03
0.25	4.49
0.177	3.72
0.125	2.90
0.074	2.26

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

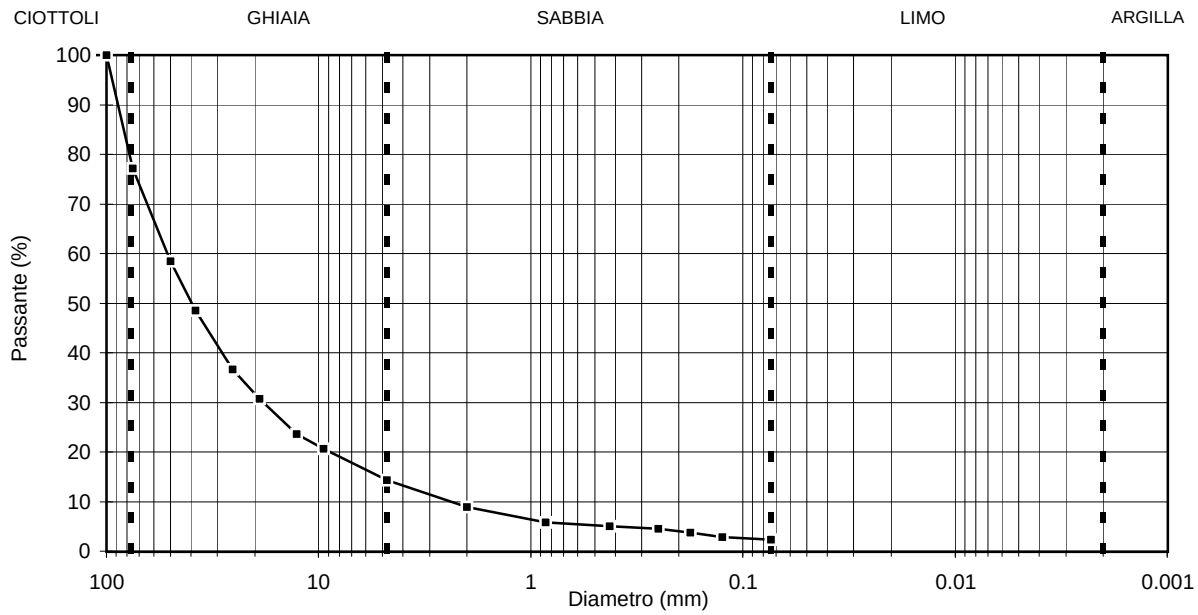

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note :