G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-06
Data 27/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione Campione :	MA1 - B
Profondità (m) :	0.40
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata con sabbia
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	23 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-06
Data 27/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione campione : MA1 - B Profondità (m) : 0.40

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	21.67
Ghiaia (%)	60.78
Sabbia (%)	15.75
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	1.80


D_{60} (mm)	49.80
D_{30} (mm)	17.44
D_{10} (mm)	1.92
C_c	3.18
C_u	25.90

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	78.33
50.00	60.20
38.10	48.22
25.40	38.10
19.00	31.09
12.70	26.69
9.50	22.61
4.76	17.55
2.00	10.31
0.85	5.67
0.425	3.73
0.25	3.05
0.177	2.58
0.125	2.17
0.074	1.80

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

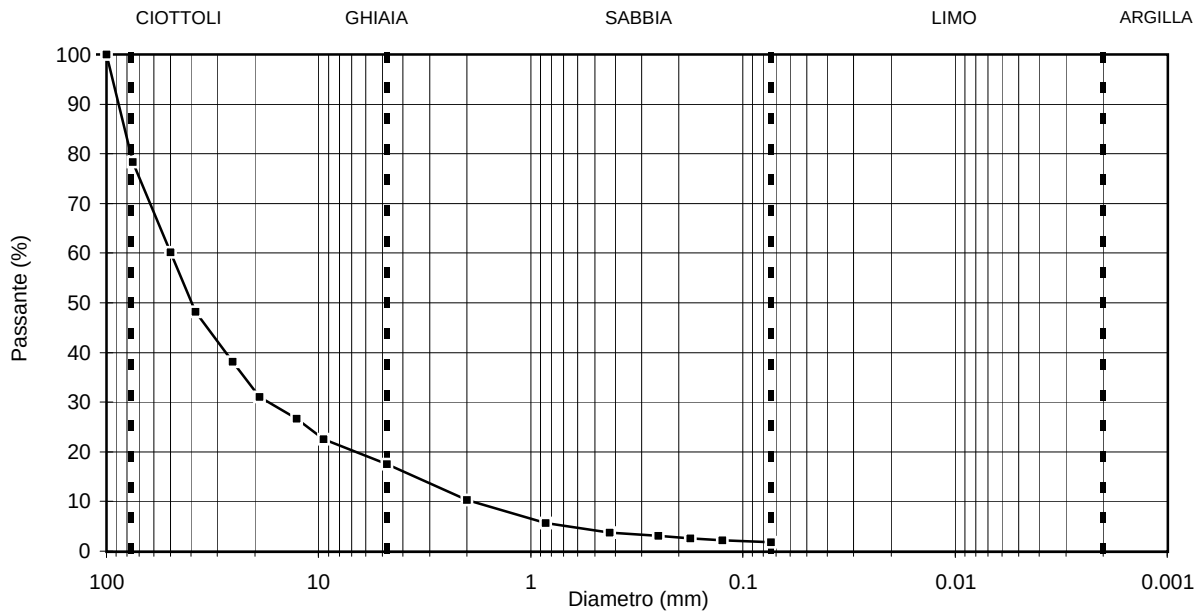

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note : Dimensioni medie clasti trattenuti al setaccio 100 mm: 184.0 x 127.5 x 69.0 (mm)