G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-07
Data 27/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione Campione :	MA2
Profondità (m) :	0.20
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	24 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-07
Data 27/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente Magistrato
Identificazione campione : MA2 Profondità (m) : 0.20

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	21.67
Ghiaia (%)	65.59
Sabbia (%)	10.93
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	1.81


D_{60} (mm)	55.84
D_{30} (mm)	20.77
D_{10} (mm)	3.34
C_c	2.31
C_u	16.73

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	84.62
75.00	78.33
50.00	54.41
38.10	44.27
25.40	33.17
19.00	28.79
12.70	22.56
9.50	19.47
4.76	12.74
2.00	7.42
0.85	4.62
0.425	4.13
0.25	3.37
0.177	2.81
0.125	2.17
0.074	1.81

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

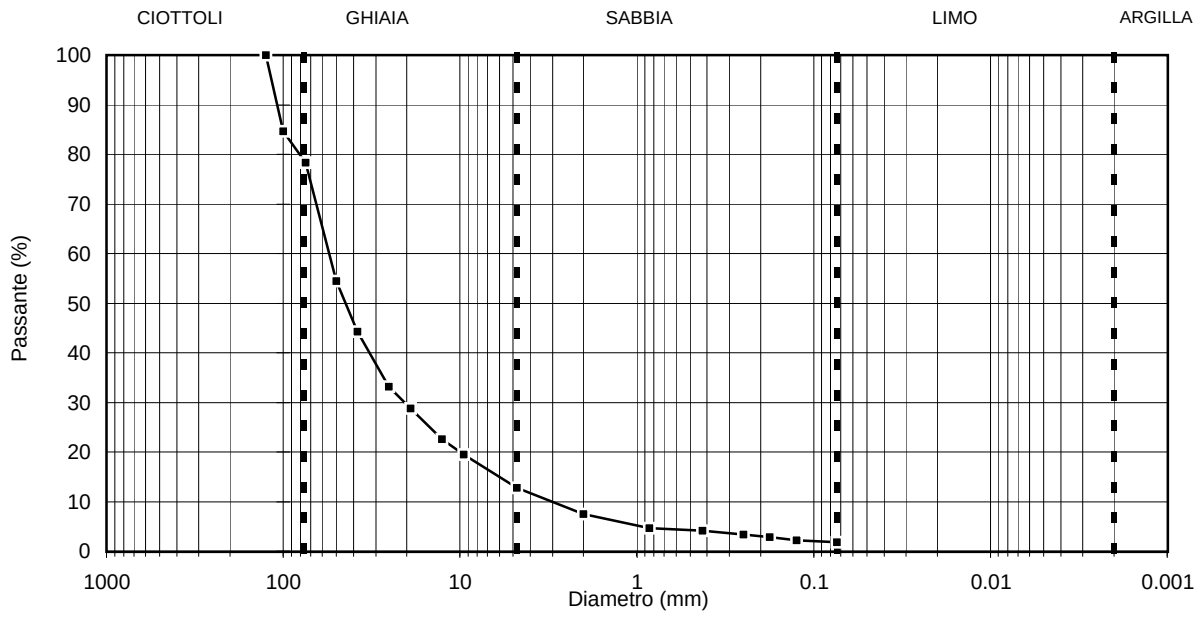

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note :