G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-01
Data 27/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione Campione :	SS1
Profondità (m) :	0.20
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata con sabbia
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	19 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-01
Data 27/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione campione : SS1 Profondità (m) : 0.20

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	23.47
Ghiaia (%)	57.32
Sabbia (%)	18.03
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	1.18


D_{60} (mm)	43.19
D_{30} (mm)	11.28
D_{10} (mm)	2.26
C_c	1.30
C_u	19.11

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	76.53
50.00	65.57
38.10	55.83
25.40	44.51
19.00	37.66
12.70	31.89
9.50	27.62
4.76	19.21
2.00	9.04
0.85	4.26
0.425	2.72
0.25	1.68
0.177	1.50
0.125	1.37
0.074	1.18

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

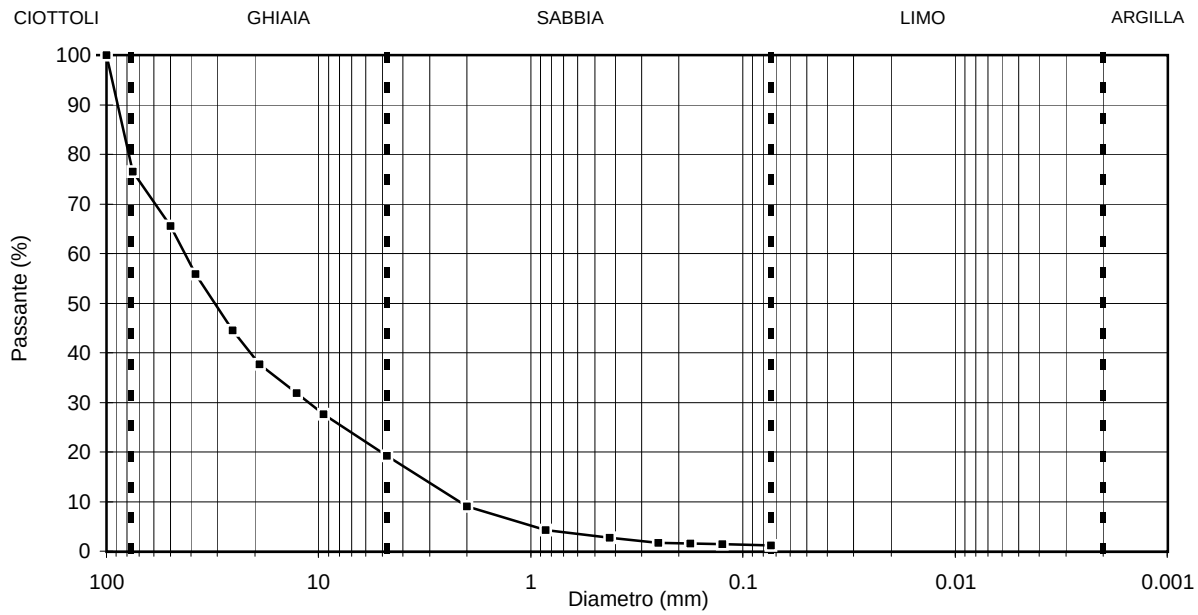

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note :