G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova


Cert. N°. 05-003-03
Data 27/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione Campione :	SS2 - B
Profondità (m) :	0.40
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	20 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico :  Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore :  Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-03
Data 27/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione campione : SS2 - B Profondità (m) : 0.40

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	32.87
Ghiaia (%)	54.91
Sabbia (%)	9.91
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	2.31


D_{60} (mm)	64.01
D_{30} (mm)	26.91
D_{10} (mm)	3.39
C_c	3.34
C_u	18.89

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	67.13
50.00	50.91
38.10	42.88
25.40	28.26
19.00	22.55
12.70	18.40
9.50	15.85
4.76	12.22
2.00	7.75
0.85	4.73
0.425	4.24
0.25	3.68
0.177	3.25
0.125	2.67
0.074	2.31

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

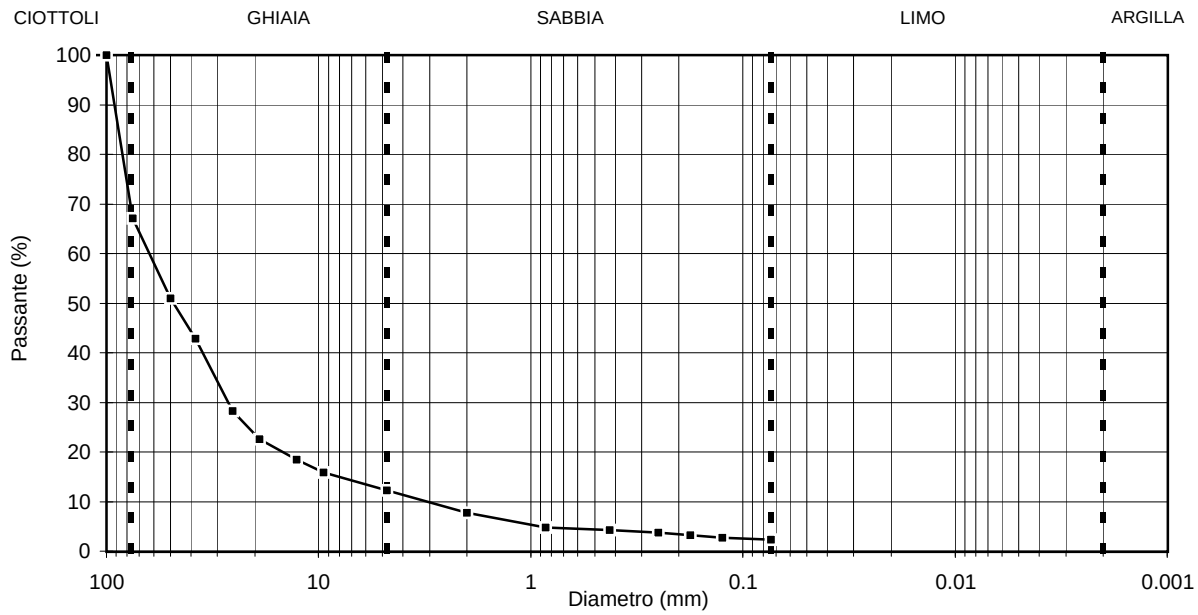

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note :