G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-04
Data 19/01/2005

Cliente :	Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località :	Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione Campione :	SS3
Profondità (m) :	0.20
Tipo del Campione :	Rimaneggiato
Descrizione del Materiale :	Ghiaia ben gradata con sabbia
Colore :	Grigio bruno.
Classificazione U.S.C.S. :	GW

Data Ricevimento :	17 gennaio 2005
Data Esecuzione Prova :	19 gennaio 2005

Denominazione Prova :	Riferimenti Normativi :	Allegato
ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO	A.S.T.M. D 422-98	**X**
FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200	A.S.T.M. D 1140	
CONTENUTO NATURALE IN ACQUA	A.S.T.M. D 2216-98	
LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG	A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)	
PESO DI VOLUME	B.S. 1377-75	
PESO SPECIFICO ASSOLUTO	A.S.T.M. D 854-00	

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-003-04
Data 19/01/2005

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO

Cliente : Provv. Regionale Opere Pubbliche per la Liguria - Genova
Località : Santa Margherita Ligure - Torrente San Siro
Identificazione campione : SS3 Profondità (m) : 0.20

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Ciottoli (%)	21.68
Ghiaia (%)	58.60
Sabbia (%)	16.08
Limo (%)	N.D.
Argilla (%)	N.D.
P_{200} (%)	3.64


D_{60} (mm)	50.77
D_{30} (mm)	16.88
D_{10} (mm)	0.94
C_c	5.98
C_u	54.09

SETACCIATURA

D (mm)	Pass (%)
125.00	100.00
100.00	100.00
75.00	78.32
50.00	59.42
38.10	51.02
25.40	37.55
19.00	31.68
12.70	26.68
9.50	24.19
4.76	19.72
2.00	14.43
0.85	9.63
0.425	5.91
0.25	4.91
0.177	4.45
0.125	4.11
0.074	3.64

AEROMETRIA

D (mm)	Pass (%)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

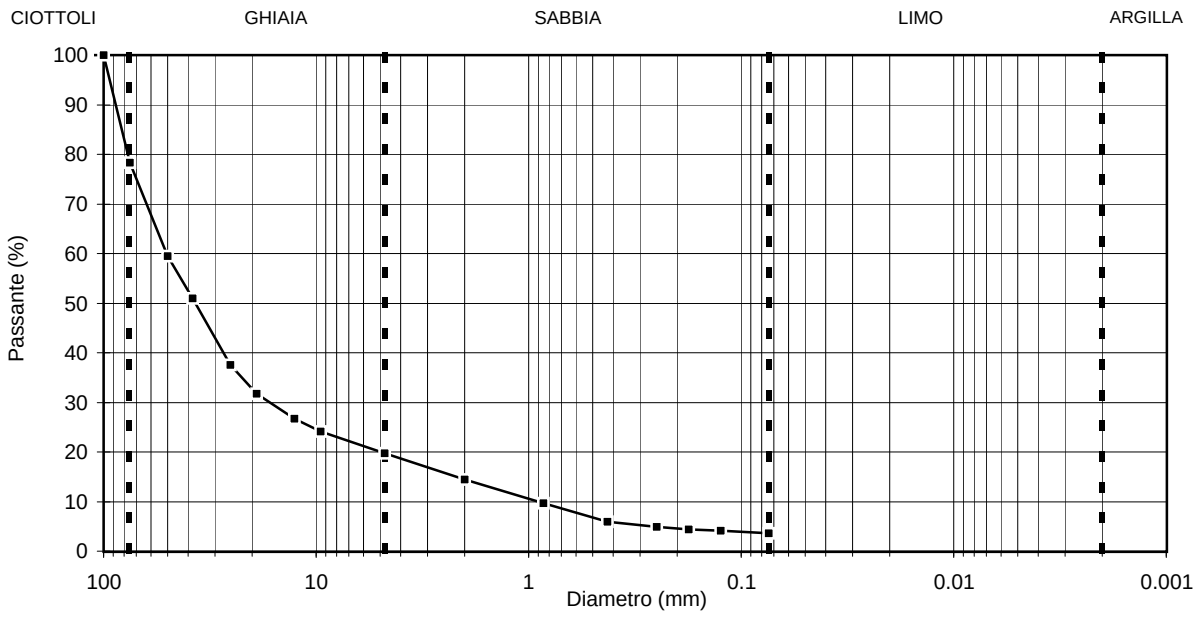

Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

Note :