

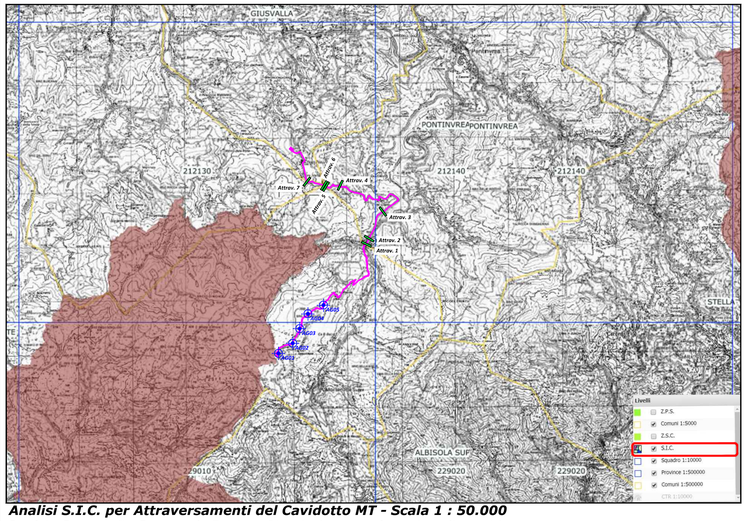



Analisi S.I.C. per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Geoportale Regione Liguria (geoportale.regione.ligura.it)

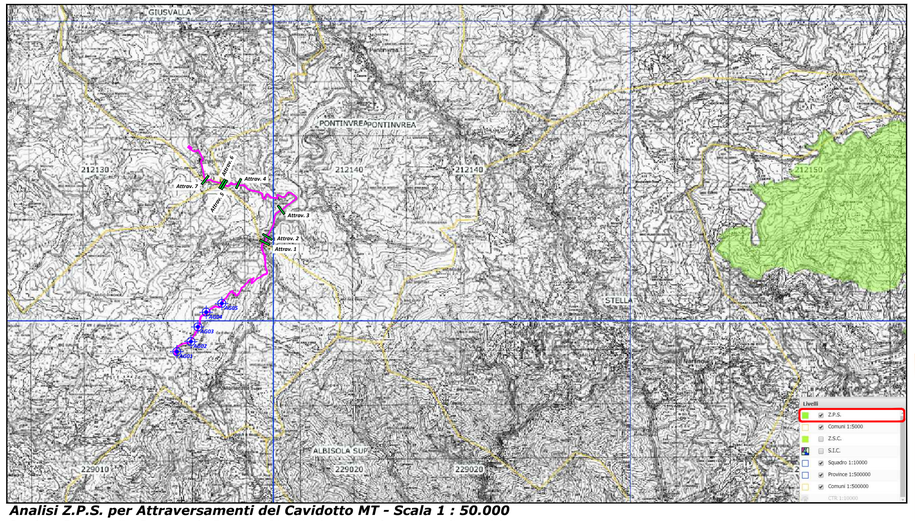


Analisi Z.P.S. per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Geoportale Regione Liguria (geoportale.regione.ligura.it)

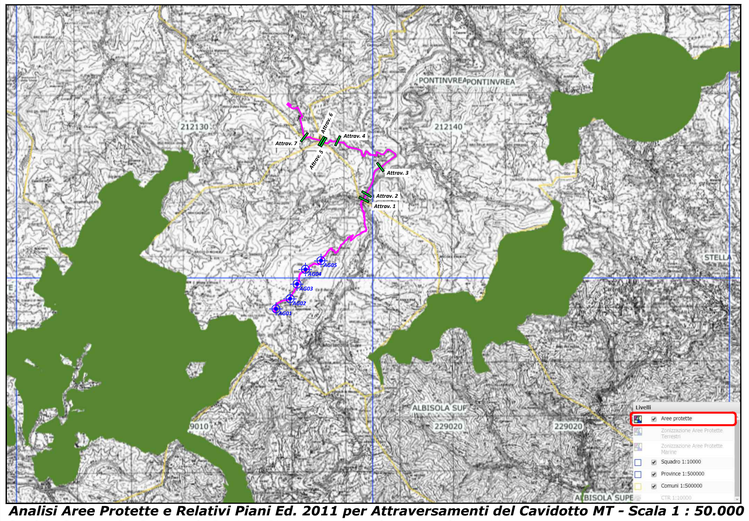


Analisi Aree Protette e Relativi Piani Ed. 2011 per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Geoportale Regione Liguria (geoportale.regione.ligura.it)

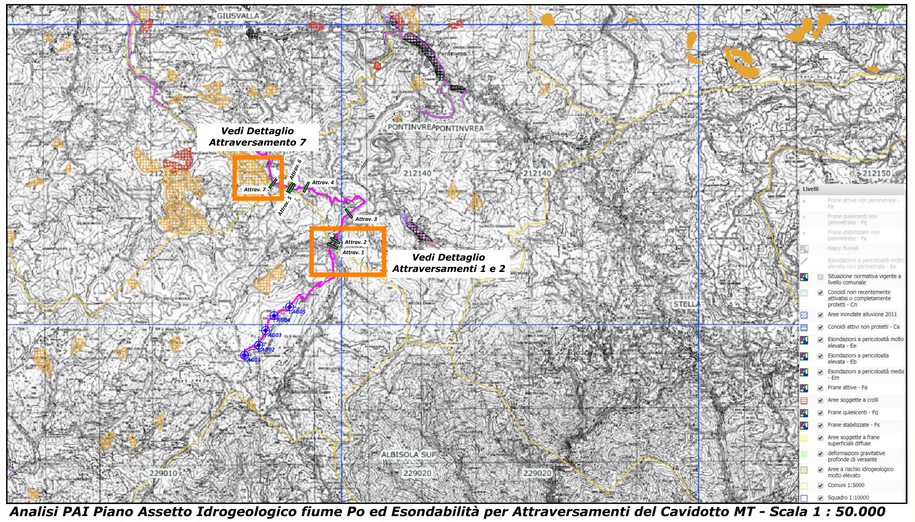

Analisi PAI Piano Assetto Idrogeologico fiume Po ed Esondabilità per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Geoportale Regione Liguria (geoportale.regione.ligura.it)

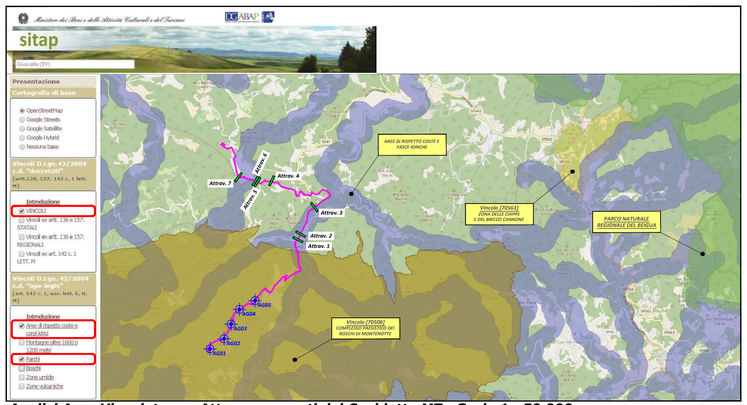


Analisi Aree Vincolate per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Portale SITAP (www.sitap.beniculturali.it)

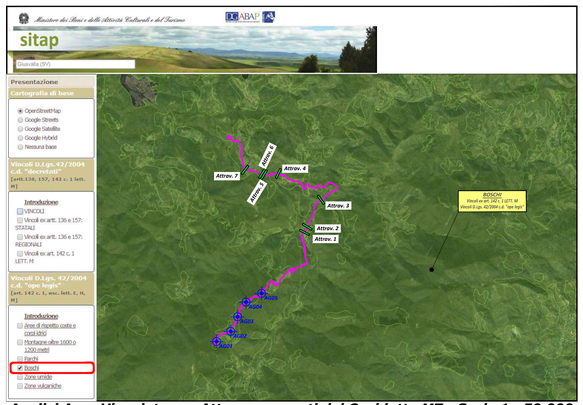


Analisi Aree Vincolate per Attraversamenti del Cavidotto MT - Scala 1 : 50.000
Stralcio Cartografia Portale SITAP (www.sitap.beniculturali.it)

Dettaglio Attraversamento 7
Cartografia PAI - Scala 1 : 5.000

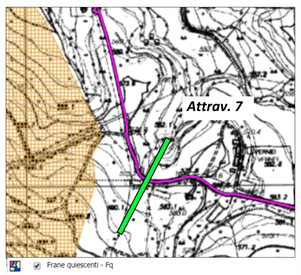


Nota - Nel presente dettaglio, per un migliore inquadramento rispetto alla cartografia PAI relativa alla definizione delle aree esondabili, è stato analizzato l'attraversamento n° 7 (illustrato e descritto nel dettaglio nell'elaborato collegato 2.40-A).
Lo stesso risulta ricadere all'esterno delle aree Fq del PAI.


Dettaglio Attraversamenti 1 e 2
Cartografia PAI - Scala 1 : 5.000

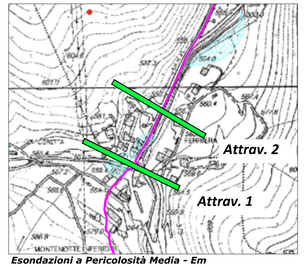

Esondazioni a Pericolosità Media - Em

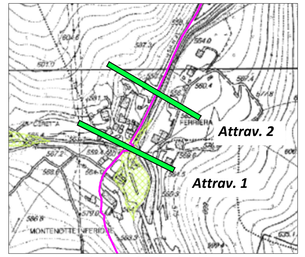


Esondazioni a Pericolosità Elevata - Eb

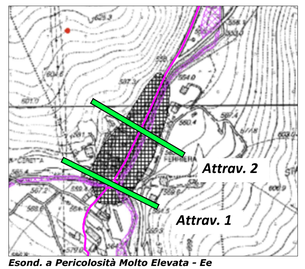

Esond. a Pericolosità Molto Elevata - Ee

Nota - Nel presente dettaglio, per un migliore inquadramento rispetto alla cartografia PAI relativa alla definizione delle aree esondabili, sono stati analizzati gli attraversamenti n° 1 e n° 2. E' utile comunque ricordare che l'attraversamento n° 2, come meglio descritto nell'elaborato collegato 2.36-A, NON RISULTA cartografato a livello catastale. L'attraversamento n° 1, mappato catastalmente, è invece stato illustrato e descritto nel dettaglio nell'elaborato collegato 2.35-A. Lo soluzione tecnica a progetto per l'attraversamento del Rio della Volta è di tipo a spalletta sul lato a valle del ponte esistente lungo la SP 41. Con questa soluzione tecnicha non si andrà in alcun modo ad agire sulla sezione degli alvei dei rii coinvolti o sulla profilazione delle sponde degli stessi; il diametro dell'elettrodotto a progetto per questo attraversamento (160 mm) risulta inoltre avere una sezione estremamente ridotta.

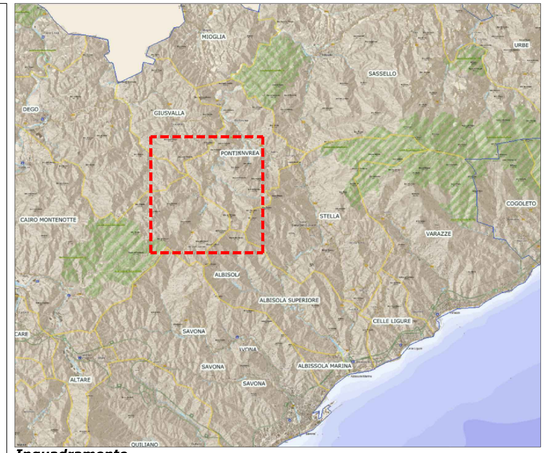

Inquadramento

LEGENDA:

- Aerogeneratore
- Sottostazione elettrica (SSE)
- Confine comunale
- Cavidotto MT Fera (20 kV)
- Attraversamento rio

ELABORATI COLLEGATI:

- 2.5-B_Planimetria linea eletttica su CTR - Pianta e Sezioni
- 2.35-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 1
- 2.36-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 2
- 2.37-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 3
- 2.38-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 4
- 2.39-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 5 e 6
- 2.40-A_Analisi Attraversamenti Cavidotto MT - Attravers 7

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano
T: +39 02 62690471 F: +39 02 32066804
info@ferasrl.it: www.ferasrl.it
P.IVA 13393960151

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 certificati n. 501008849 e 501008850

Regione Liguria
Comune di Cairo Montenotte (SV)
Proponente F.E.R.A. Srl

Parco eolico "Cascinassa"

Progetto Definitivo

2.41

Analisi degli Attraversamenti Cavidotto MT - Carte dei Vincoli

Progettisti:
Ing. Paolo Papucci
Ing. PAOLO PAPUCCI ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA N° 2384 Sezione A INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE INDUSTRIALE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
23.02.2018	Rev.A	Prima emissione	P. Montechiaro	P. Papucci	F. Bertuccio

Comm. 61 **Elaborato:** CSN-2.41A_Analisi degli Attraversamenti Cavidotto MT - Carte dei Vincoli.dwg **Scala:** VARIE

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di F.E.R.A. S.r.l.