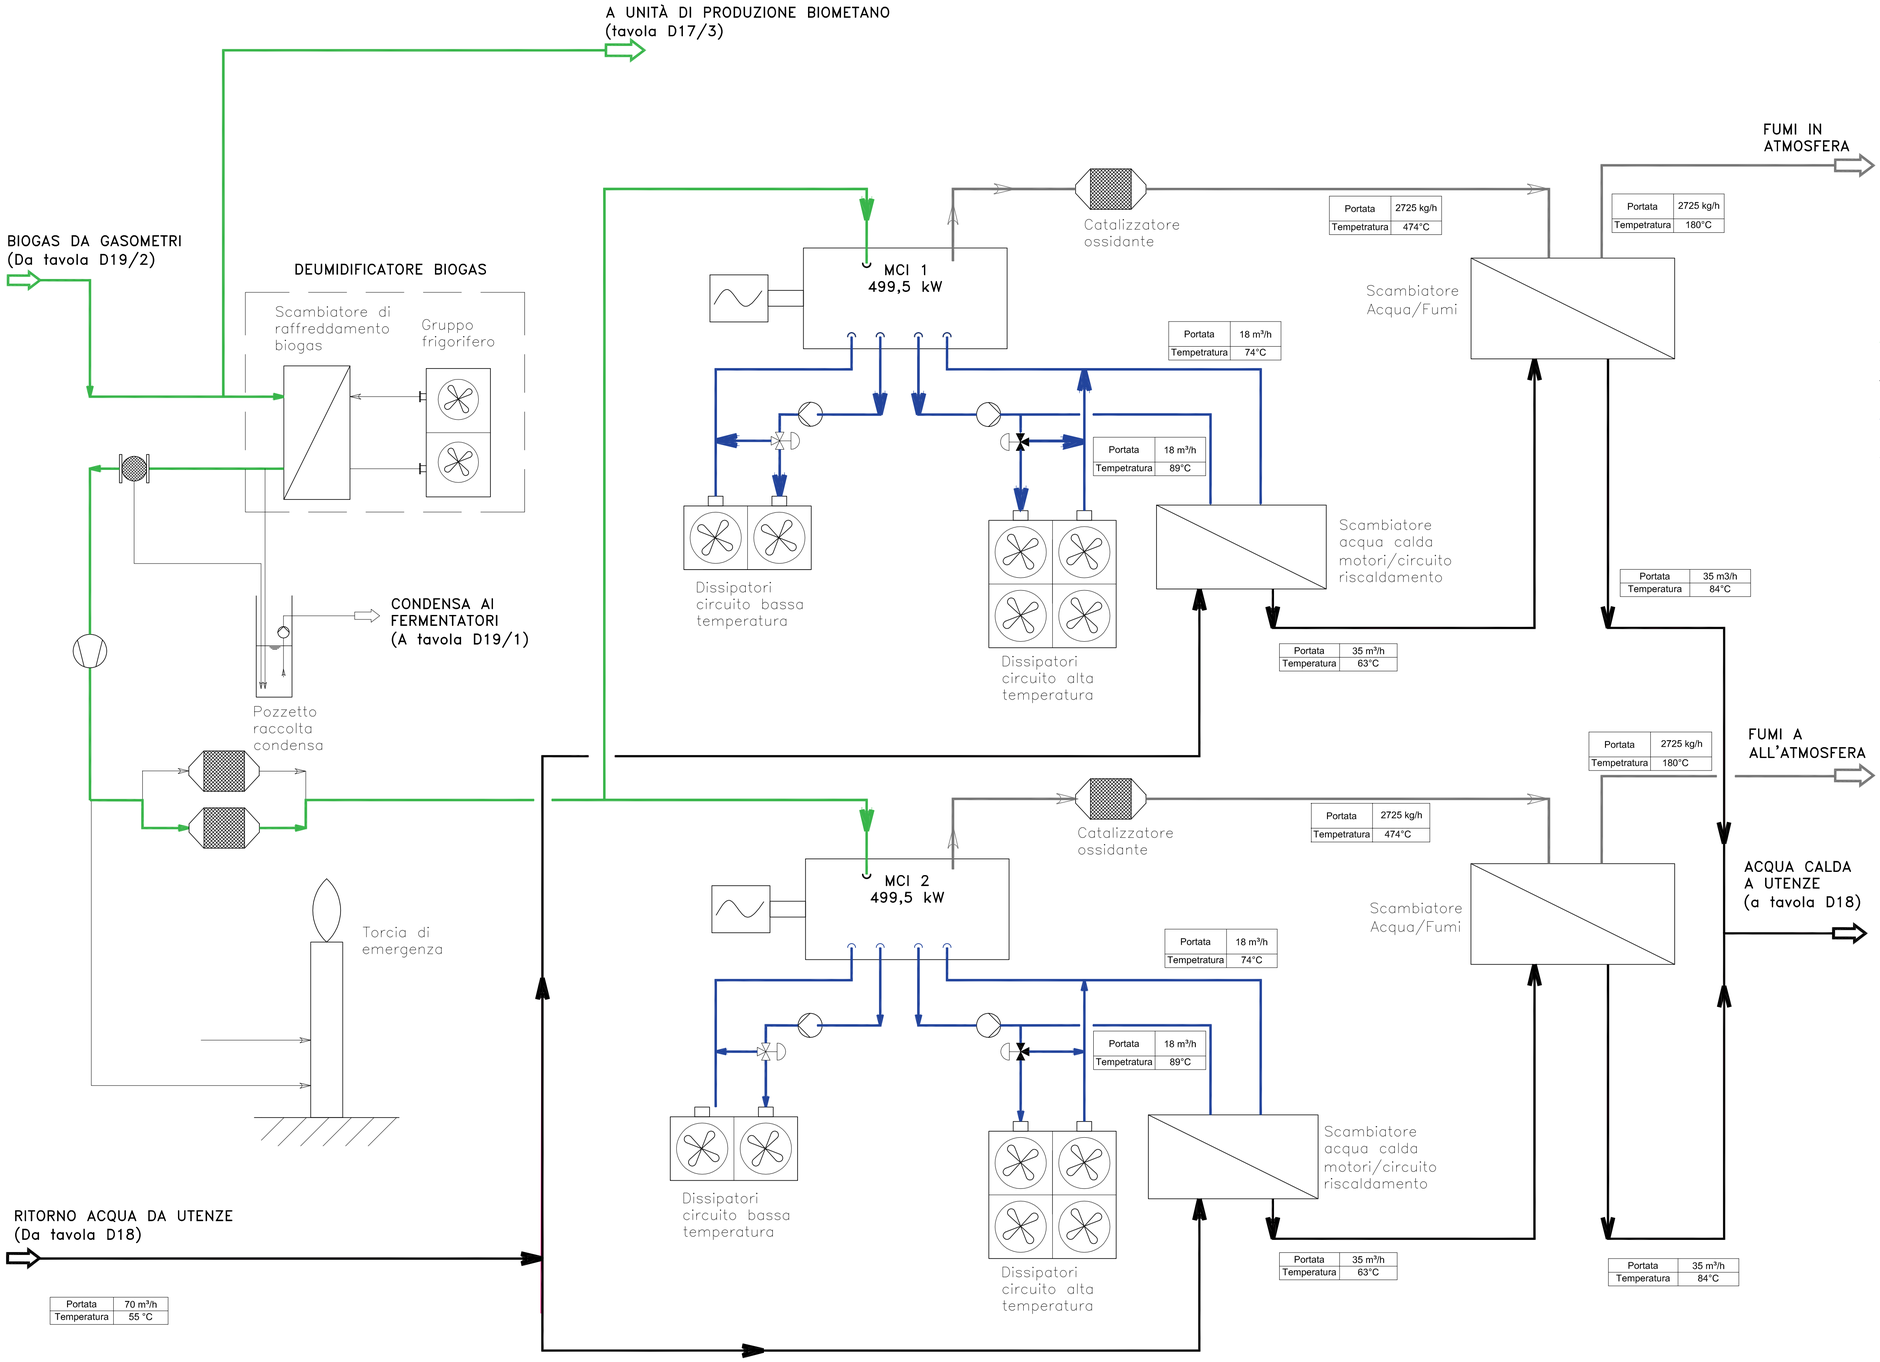


BIOGAS

ACQUA CIRCUITO RISCALDAMENTO

ACQUA GLICOLATA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE

FUMI DI COMBUSTIONE

EMISSIONI MOTORI:

Polveri	10 mg/Nm³
HCl	10 mg/Nm³
COT	150mg/Nm³
HF	2 mg/Nm³
NOx	450mg/Nm³
CO	500mg/Nm³

Tenori riferiti a fumi anidri e 5% di O_2

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI TAGGIA

IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

IDRO EDIL S.R.L.

WASTE TREATMENT TECHNOLOGIES

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SOTTOPROGETTO 1 – IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU

SCHEMA IMPIANTO DI COGENERAZIONE DUE MOTORI

TAV.	SCALA	COM	DOC	FOGLIO	REV.
D17/1	---	8.3.9	P.P.I..A.0.7.2	01 DI 02	3

ICARIA

ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
tel +39 0763.34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it info@icariasrl.it

ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Vladimiro ROTISCIANI
civile ed ambientale
dell'informazione
A 876
Provincia di TERNI

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
3	APRILE 2017	REVISIONE a seguito Delib. C.P. N.2 del 20.02.2017	ER	AS	GT	VR
2	APRILE 2013	REVISIONE GENERALE	SL	SL	GT	VR
0	GENNAIO 2012	EMISSIONE	AS	M.S.	V.R.	V.R.