## NOTE GENERALI

1) TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE ( 0.00 ) SONO ESPRESSE IN METRI

2) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

3) MONTAGGIO TIPICO PER UNITA' PACKAGE: LE DIMENSIONI SONO INDICATIVE E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE IN FASE COSTRUTTIVA.


4) PER LE OPERE EDILI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | DN 200 | SINGOLO | OBLO' |
| R1/2 | DN 600 | SINGOLO | PASSO D'UOMO |
| Q | DN 150 | SINGOLO | SCARICO DI FONDO. |
| P | DN 150 | DOPPIO | USCITA SCHIUME |
| O | DN 500 | SINGOLO | AGITATORE |
| N | DN 300 (sospeso) | SINGOLO | VALVOLA SIOVRAP. |
| M | DN 150 | SINGOLO | USCITA GAS |
| L | DN 25 | SINGOLO | LIVELLO |
| I1/2 | DN 25 | SINGOLO | TEMPERATURA |
| H1/2/3 | DN 80 | SINGOLO | DRENI |
| G | DN 150 | DOPPIO | ARRIVO FANGO |
| F3 | DN 125 | DOPPIO | INGRESSO ACQUA CALDA |
| F2 | DN 125 | DOPPIO | INGRESSO ACQUA CALDA |
| F1 | DN 125 | DOPPIO | INGRESSO ACQUA CALDA |
| E3 | DN 125 | DOPPIO | USCITA ACQUA CALDA |
| E2 | DN 125 | DOPPIO | USCITA ACQUA CALDA |
| E1 | DN 125 | DOPPIO | USCITA ACQUA CALDA |
| D | DN 150 | DOPPIO | USCITA FANGO DIGERITO |
| C | DN 150 | SINGOLO | ARRIVO FANGO |
| B | DN 150 | DOPPIO | USCITA SURNATANTE |
| A | DN 300 | DOPPIO | DRENI |
| CONN. | DIAM. | TIPO | SERVIZIO |


ELENCO BOCCHELLI


DETTAGLIO BOCCHELLI

BOCCHELLO SINGOLO





BOCCHELLO DOPPIO





SEZIONE B–B





SEZIONE C–C

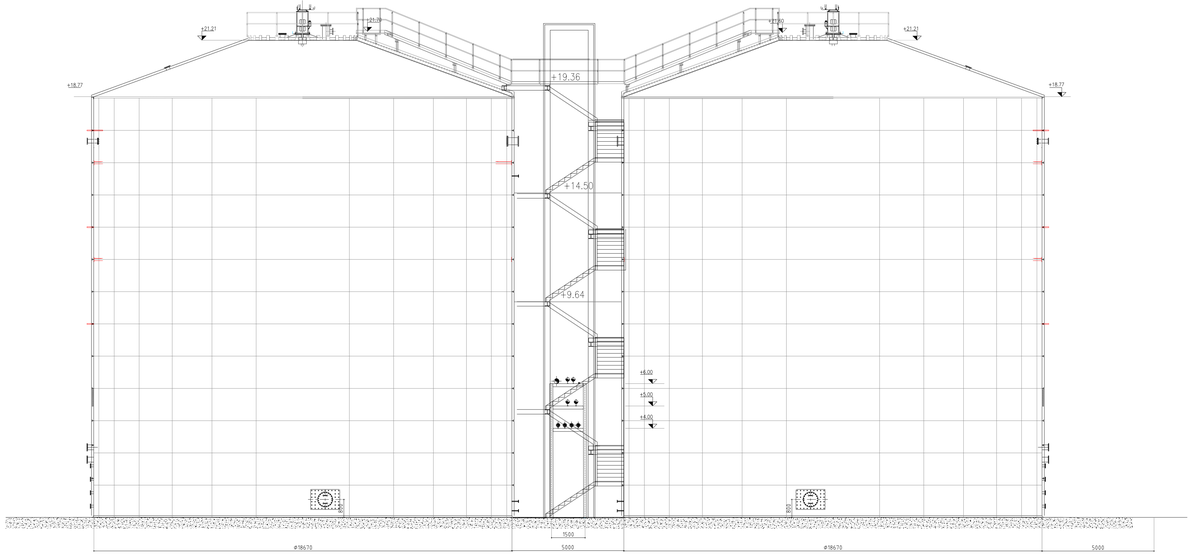



SEZIONE D–D

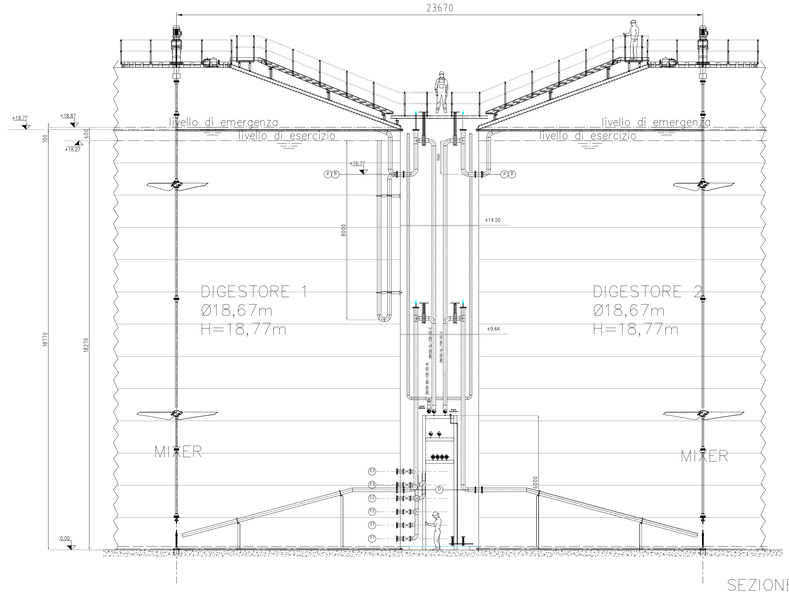


SEZIONE A–A

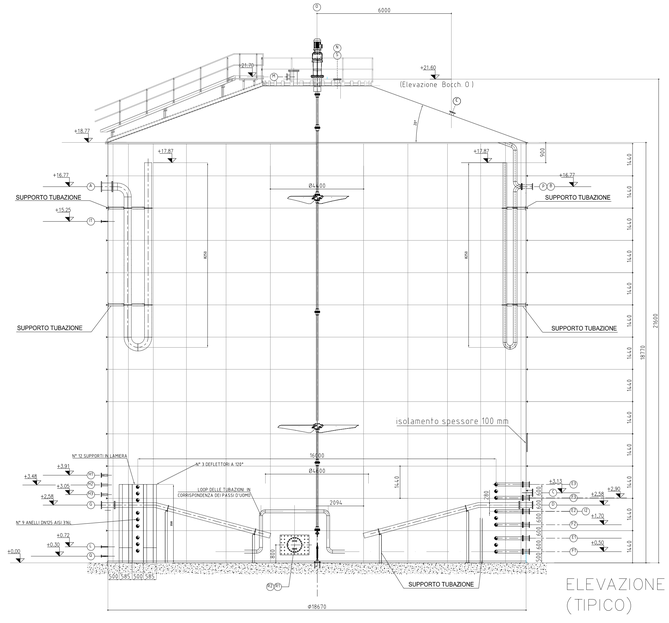


ELEVAZIONE BOCCHELLI (TIPICO)

| SCALA | REV. | 1/5 UNI | 1/2/3 | CONN. | B1/2 | MAGNANI | BHCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.65 | 0.80 | 0.55 | 0.75 |

Comune
GENOVA

Provincia
GENOVA

Titolo del progetto

# REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CENTRALE DI GENOVA - D.A.C.

| Livello di progettazione | Settore di business | Disciplina |
|---|---|---|
| D - DEFINITIVO | I2 - DEPURAZIONE | IMP - IMPIANTI |

| Numero | Titolo | Scala |
|---|---|---|
| EG - 72.1 | DIGESTORI MONTAGGI SEZIONI | 1:100 |

| ID Progetto | Titolo sintetico (nome file di stampa) | Codifica WBS |
|---|---|---|
| 2016GESI00025-00 | 2016GESI0025-00-D-I2-IMP-EG-072.1-00.pdf | C10I2-L058-01-0004 |

| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Dicembre 2017 | Emissione | AS | CP | CC |

Redatto: Ing. Angelo Schiavone - LS

Verificato: Ing. Cosmo Parabita - IRETI

Approvato: Ing. Claudio Casale - IRETI


IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale: S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343- pec:ireti@pec.ireti.it

LS ingegneria s.r.l.s
Via Dante Alighieri n.11
74015 Martina Franca (TA)
C.fisc.-P.IVA 03000270735


PROGETTISTA :
Ing. Angelo Schiavone iscritto all'ordine degli Ingegneri di Torino con n. 4310

Ing. ANGELO SCHIAVONE n. 4310