

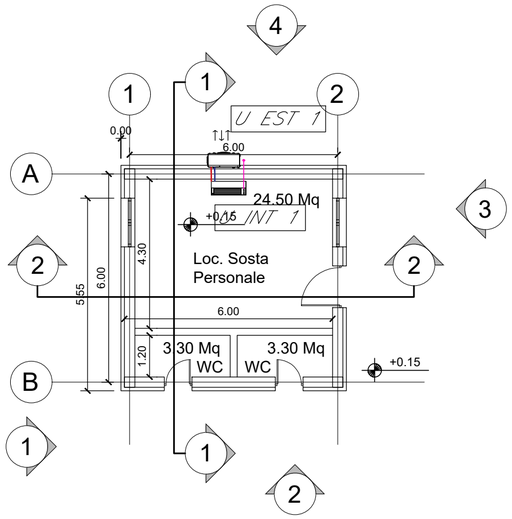



PIANTA A QUOTA +0.15

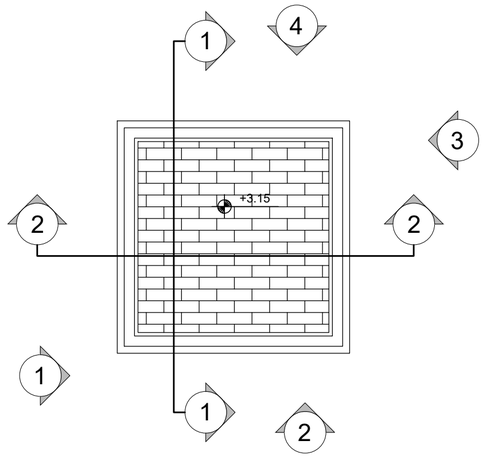


PIANTA A QUOTA +3.15

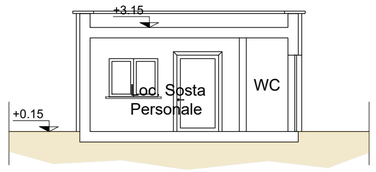


SEZIONE 1

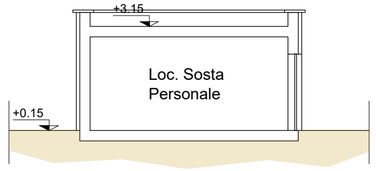


SEZIONE 2

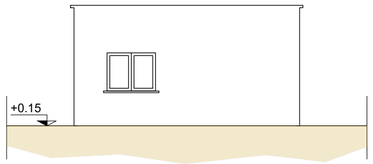


PROSPETTI 1

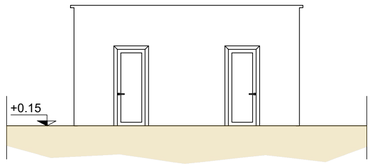

PROSPETTO 2

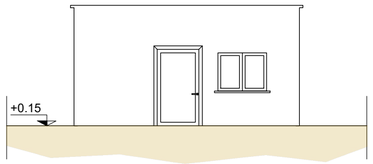

PROSPETTO 3

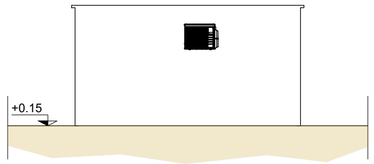

PROSPETTI 4

LEGENDA

Elemento		Descrizione
	U INT 1	Condizionatore split a pompa di calore; $P_{termica}$ = 3,4 kW; $P_{frigorifera}$ = 4,0 kW
	U EST 1	Unità esterna a pompa di calore; $P_{termica}$ = 3,4 kW; $P_{frigorifera}$ = 4,0 kW

TABELLA ELEMENTI

Elemento	Caratteristiche
	Tubazione di scarico condensa in polietilene DN 32 (pendenza min. 1%)
	Tubazione in rame preisolate

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
B	22/12/2023	Aggiornamento a seguito dei commenti ricevuti nel corso della CdS	V. Cimino	S. Giua	D. D'Apollonio	P. Marchetti
A	10/10/2023	Emissione	V. Cimino	S. Giua	D. D'Apollonio	P. Marchetti

Progr. 4
Cart. 13.4

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. E. Scarlatti

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandataria: SYSTRA SOTECNI
Mandanti: SYSTRA SWS, ITALFERR, architecna, LAND

Scala: 1:50
Data: 22/12/2023

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
LOCALE AUTISTI: IVC - CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	IVC	PMO	T	001	00	B